

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALSENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/03/1980	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CREPC23
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 50	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 54 %

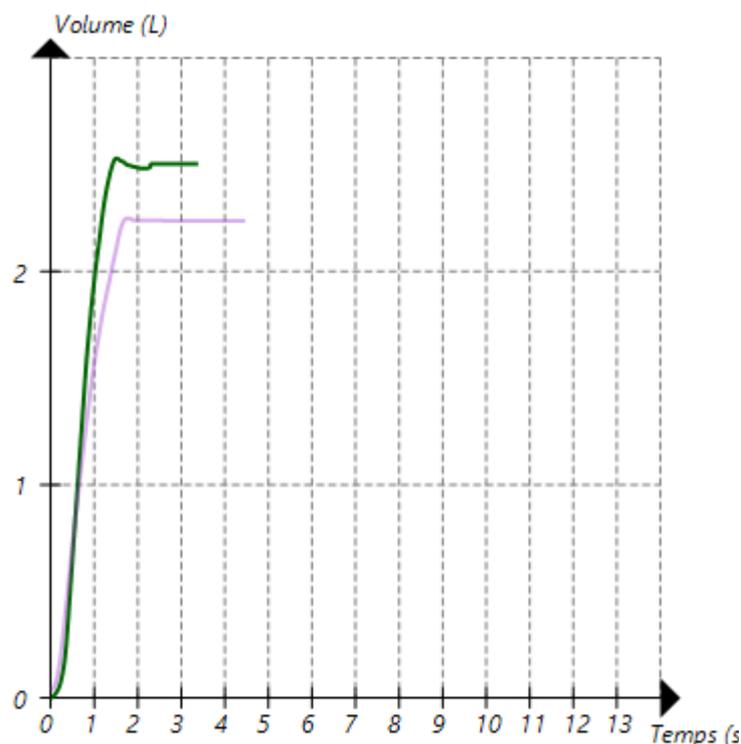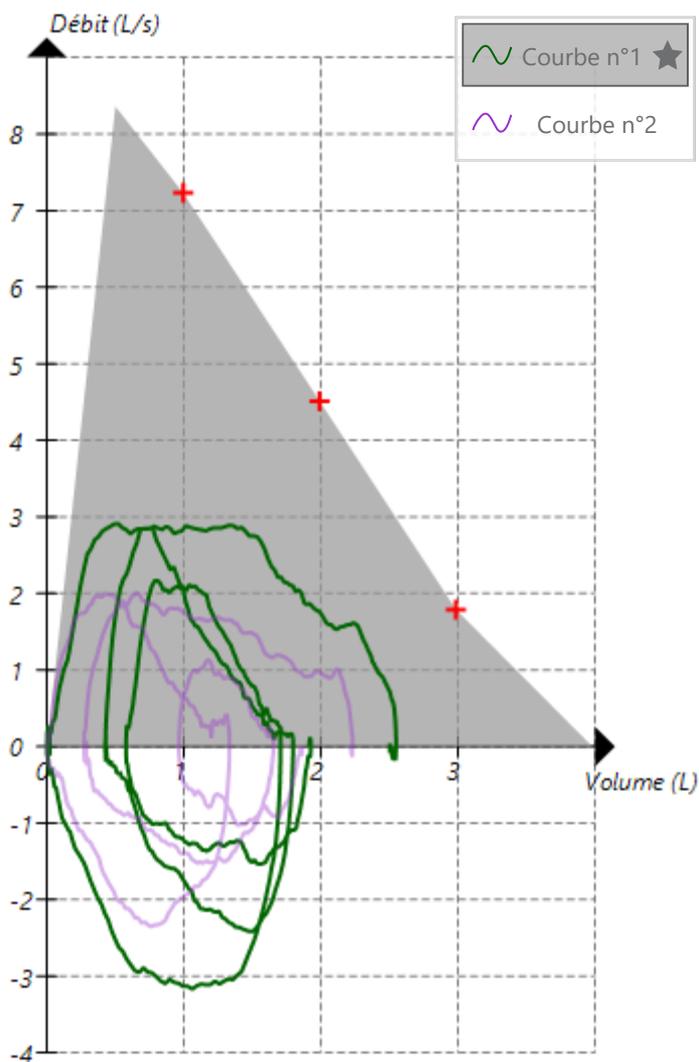

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	2,23 L	3,98 L	63,57 %
VEMS	2,38 L	1,74 L	3,30 L	72,12 %
DÉP	2,94 L/s	2,04 L/s	8,36 L/s	35,17 %
VEMS/ CVF	94,07 %	78,03 %	79,16 %	118,84 %
Durée d'expiration	1,52 s	1,97 s	-	
DEMM	2,66 L/s	1,67 L/s	3,97 L/s	67,00 %
DEMM/ CVF	1,05 s <sup>-1</sup>	0,75 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	105,00 %
DE75	2,86 L/s	1,79 L/s	7,23 L/s	39,56 %
DE50	2,87 L/s	1,67 L/s	4,51 L/s	63,64 %
DE25	1,86 L/s	1,20 L/s	1,79 L/s	103,91 %