

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ELHADJ KALIA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/04/1998	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CREPC23
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 63	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 54 %

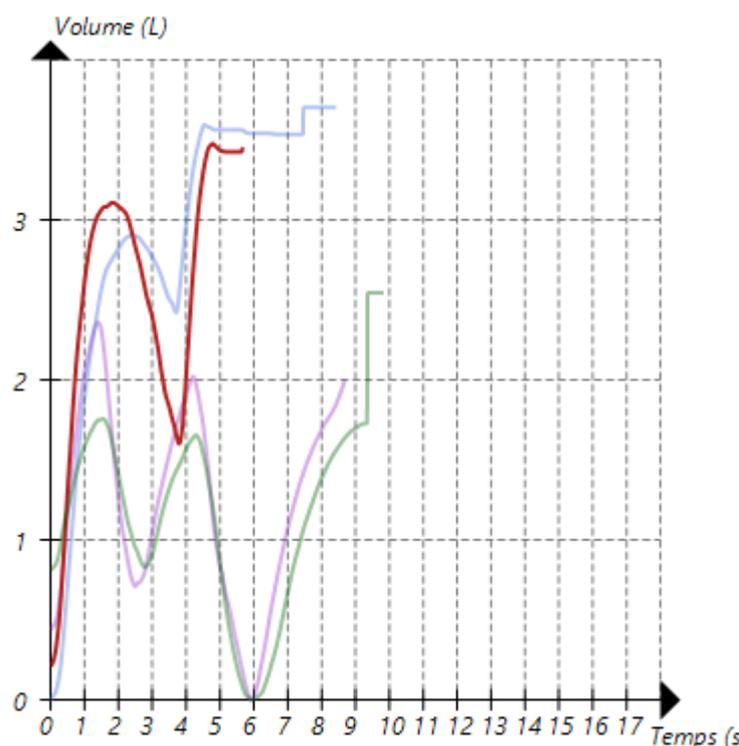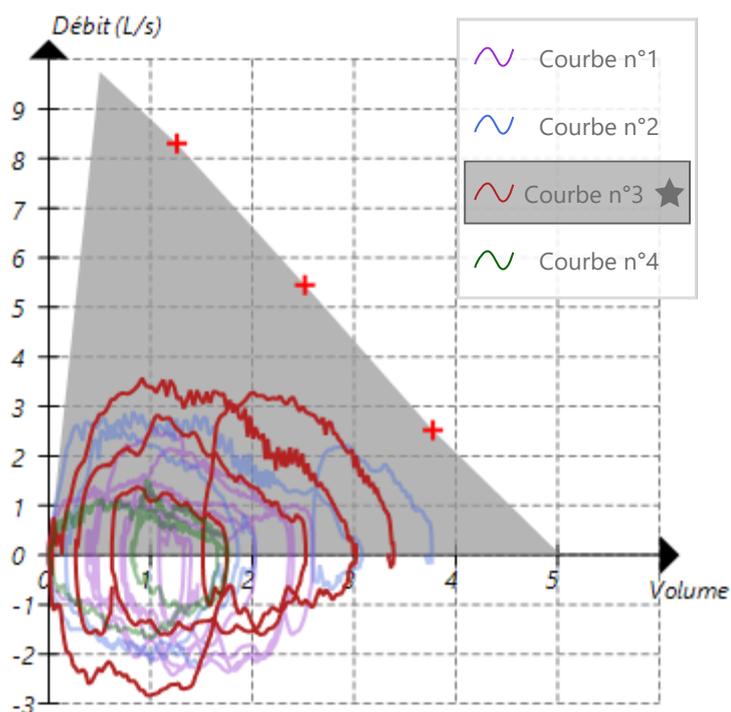

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	1,92 L	2,91 L	3,00 L	0,95 L	5,03 L	59,64 %
VEMS	1,82 L	2,24 L	2,73 L	0,85 L	4,25 L	64,24 %
DÉP	2,68 L/s	2,98 L/s	3,69 L/s	1,70 L/s	9,75 L/s	37,85 %
VEMS/CVF	94,79 %	76,98 %	91,00 %	89,47 %	82,38 %	110,46 %
Durée d'expiration	1,39 s	2,38 s	2,14 s	1,56 s	-	
DEMM	2,02 L/s	2,11 L/s	2,99 L/s	0,87 L/s	4,94 L/s	60,53 %
DEMM/CVF	1,05 s-1	0,73 s-1	1,00 s-1	0,92 s-1	0,98 s-1	102,04 %
DE75	2,29 L/s	2,92 L/s	3,24 L/s	1,20 L/s	8,30 L/s	39,04 %
DE50	2,03 L/s	2,64 L/s	3,02 L/s	1,02 L/s	5,45 L/s	55,41 %
DE25	1,44 L/s	1,27 L/s	2,08 L/s	0,66 L/s	2,52 L/s	82,54 %