



<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU CHERIF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/05/1997	<b>Profession</b> INFORMATICIEN
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> MEDVIE
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 73	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 33 %

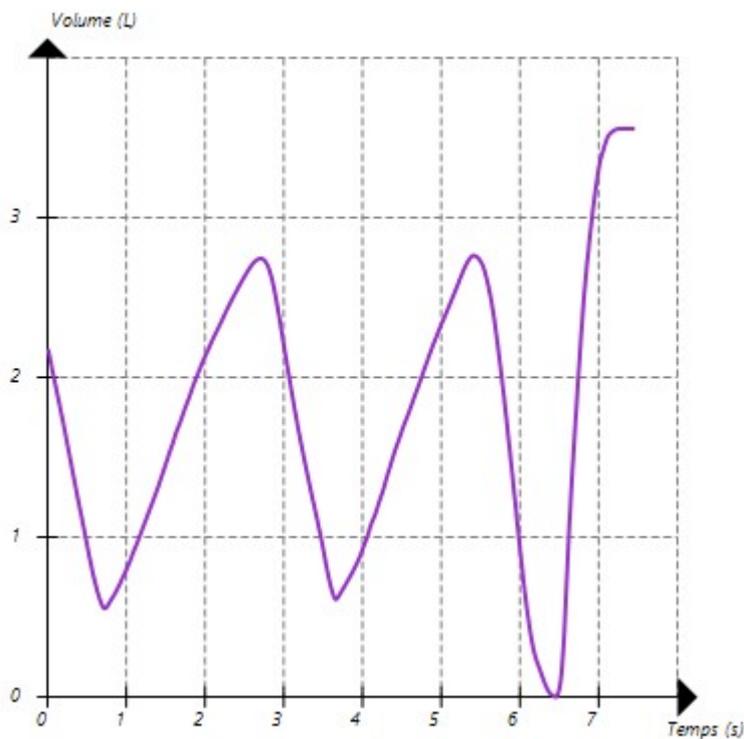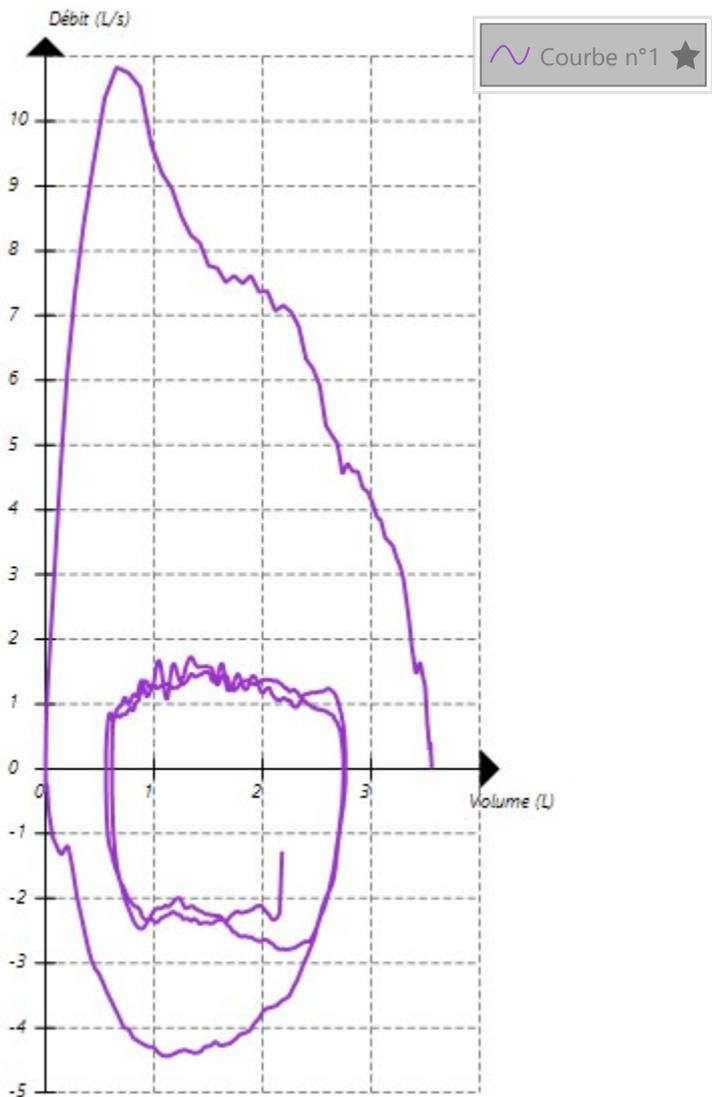

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	4,45 L	80,00 %
VEMS	3,56 L	3,76 L	94,68 %
DEP	10,93 L/s	9,49 L/s	115,17 %
VEMS/CVF	100,00 %	84,30 %	118,62 %
Durée d'expiration	0,80 s	-	
DEMM	7,60 L/s	4,21 L/s	180,52 %
DEMM/CVF	2,13 s-1	0,95 s-1	224,21 %
DE75	10,54 L/s	-	
DE50	7,61 L/s	-	
DE25	5,24 L/s	-	