

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom HENRI MOHAMED</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/09/2000</b>	<b>Profession RADIOLOGUE</b>
<b>Age 24 Ans</b>	<b>Entreprise MED VIE</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 74</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 183 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 84 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,3 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 33 %

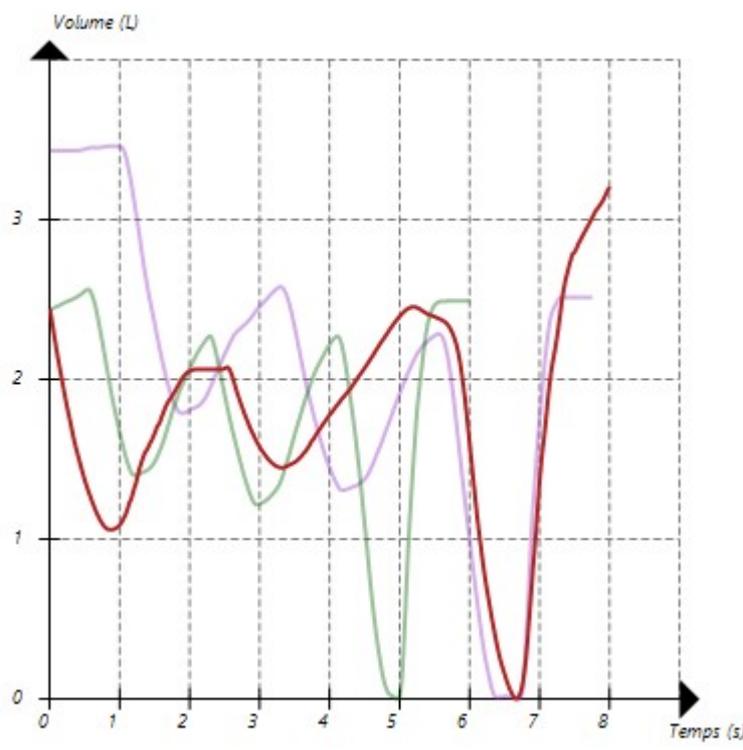

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,51 L	2,49 L	3,21 L	4,98 L	64,46 %
VEMS	2,51 L	2,49 L	3,04 L	4,21 L	72,21 %
DEP	10,22 L/s	10,62 L/s	7,05 L/s	10,40 L/s	67,79 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	94,70 %	84,85 %	111,61 %
Durée d'expiration	0,62 s	0,71 s	1,34 s	-	
DEMM	6,69 L/s	7,16 L/s	4,11 L/s	4,63 L/s	88,77 %
DEMM/ CVF	2,67 s-1	2,88 s-1	1,28 s-1	0,93 s-1	137,63 %
DE75	9,58 L/s	10,24 L/s	5,47 L/s	-	
DE50	6,11 L/s	6,63 L/s	3,57 L/s	-	
DE25	5,01 L/s	3,92 L/s	2,88 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: