

<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALHASSANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/03/1996	<b>Profession</b> OPERATEUR EXCAVATEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 453	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C


Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 70 %

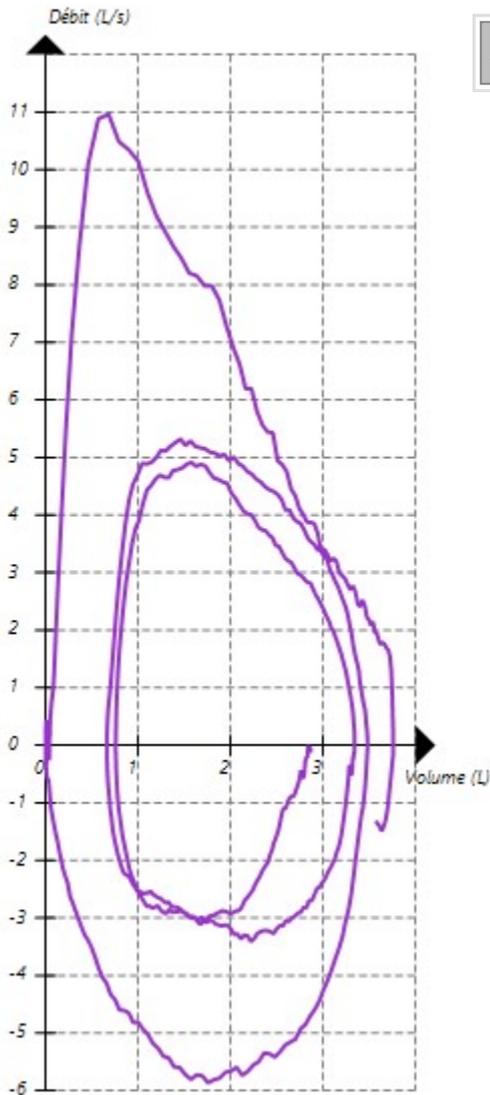

Courbe n°1 ★

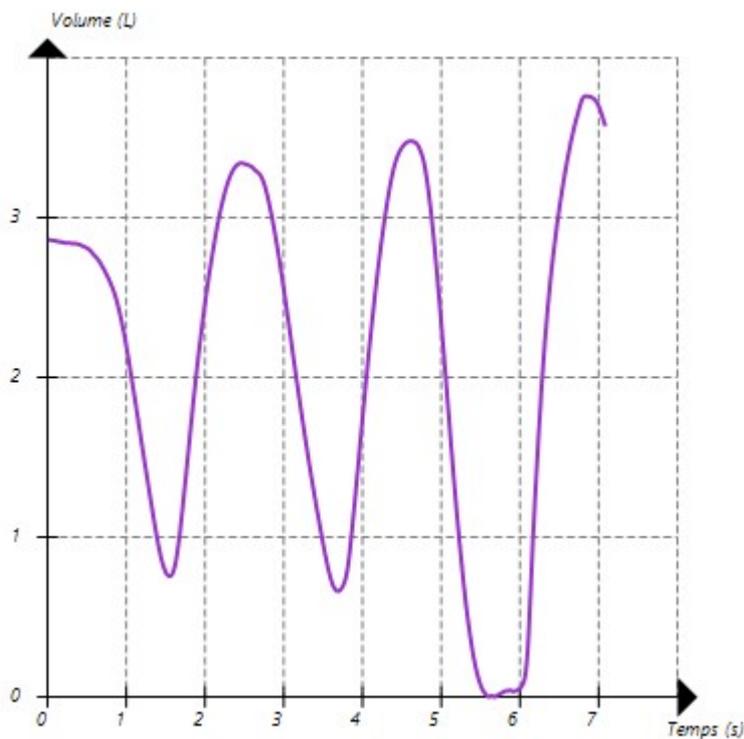

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,73 L	4,32 L	86,34 %
VEMS	3,73 L	3,64 L	102,47 %
DEP	11,04 L/s	9,26 L/s	119,22 %
VEMS/CVF	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,92 s	-	
DEMM	6,80 L/s	4,09 L/s	166,26 %
DEMM/CVF	1,82 s-1	0,95 s-1	191,58 %
DE75	10,48 L/s	-	
DE50	7,70 L/s	-	
DE25	3,79 L/s	-	