

Nom SANOH	Adresse
Prénom BANGALY	Exposition
Né le 01/01/1996	Profession MANOEUVRE
Age 28 Ans	Entreprise COVEC
Genre Masculin	Service
ID 90	Fumeur Non fumeur
Taille 172 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 55 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 38 %

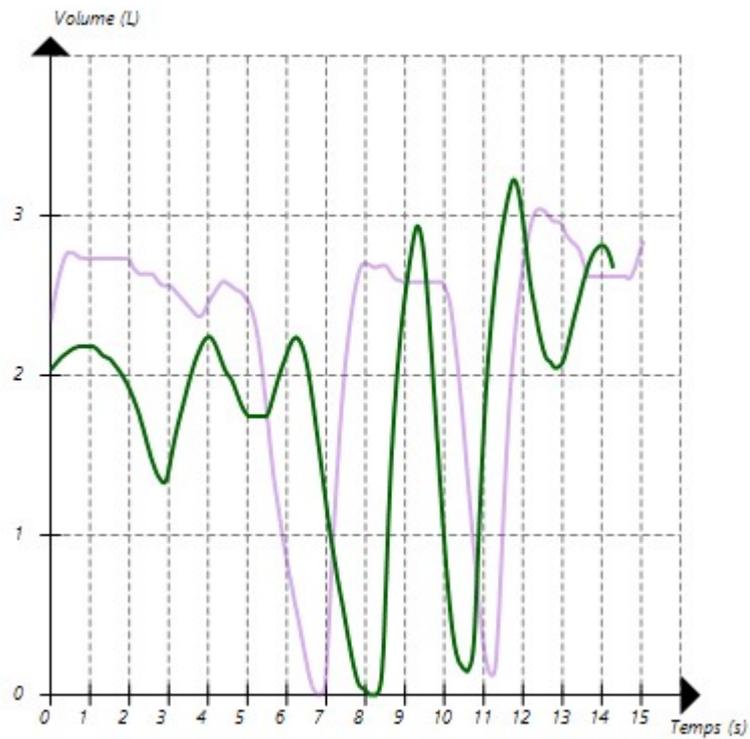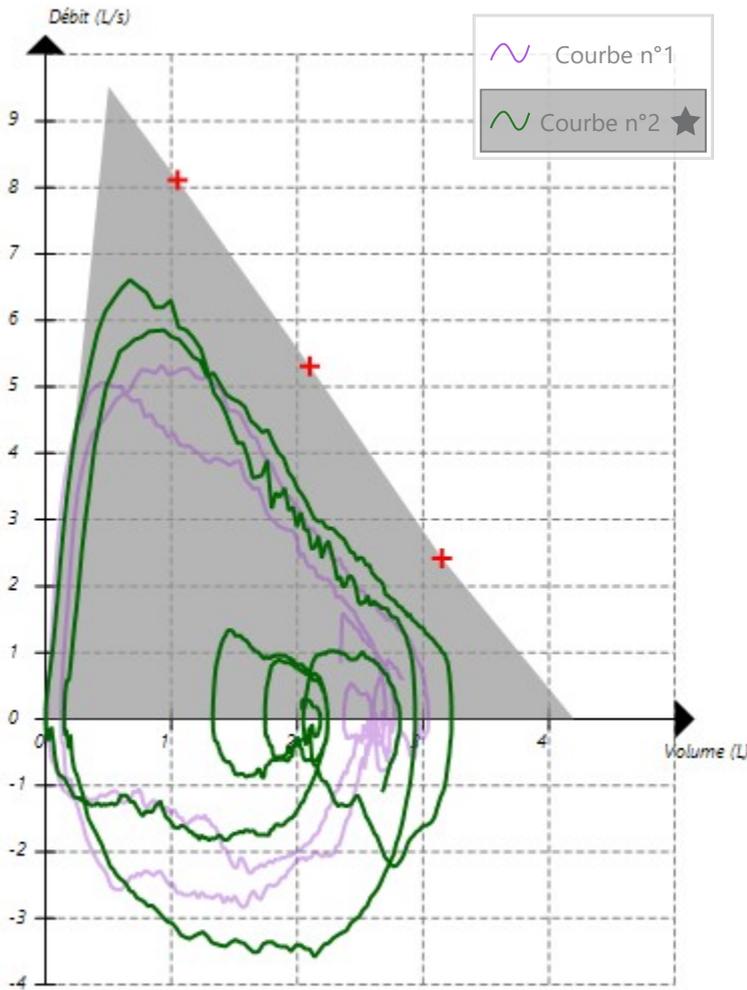

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	2,94 L	4,20 L	70,00 %
VEMS	2,90 L	2,94 L	3,56 L	82,58 %
DEP	5,41 L/s	6,76 L/s	9,52 L/s	71,01 %
VEMS/ CVF	99,32 %	100,00 %	82,20 %	121,65 %
Durée d'expiration	1,20 s	1,14 s	-	
DEMM	4,02 L/s	4,27 L/s	4,84 L/s	88,22 %
DEMM/ CVF	1,38 s-1	1,45 s-1	1,00 s-1	145,00 %
DE75	5,20 L/s	6,53 L/s	8,11 L/s	80,52 %
DE50	4,49 L/s	4,53 L/s	5,31 L/s	85,31 %
DE25	2,41 L/s	2,31 L/s	2,42 L/s	95,45 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: