



<b>Nom</b> TOUPOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TANOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/10/1982	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 480	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 31,1 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,6 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 61 %

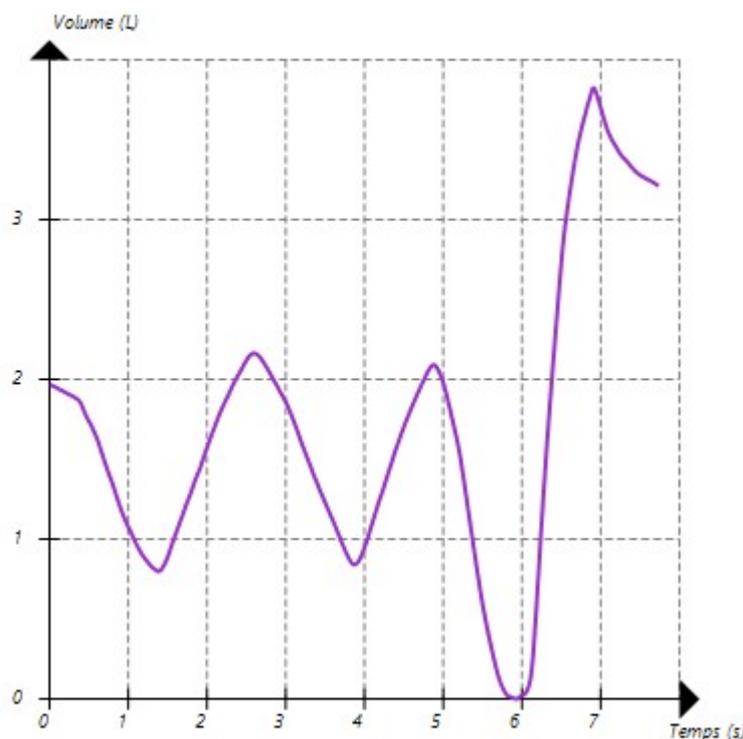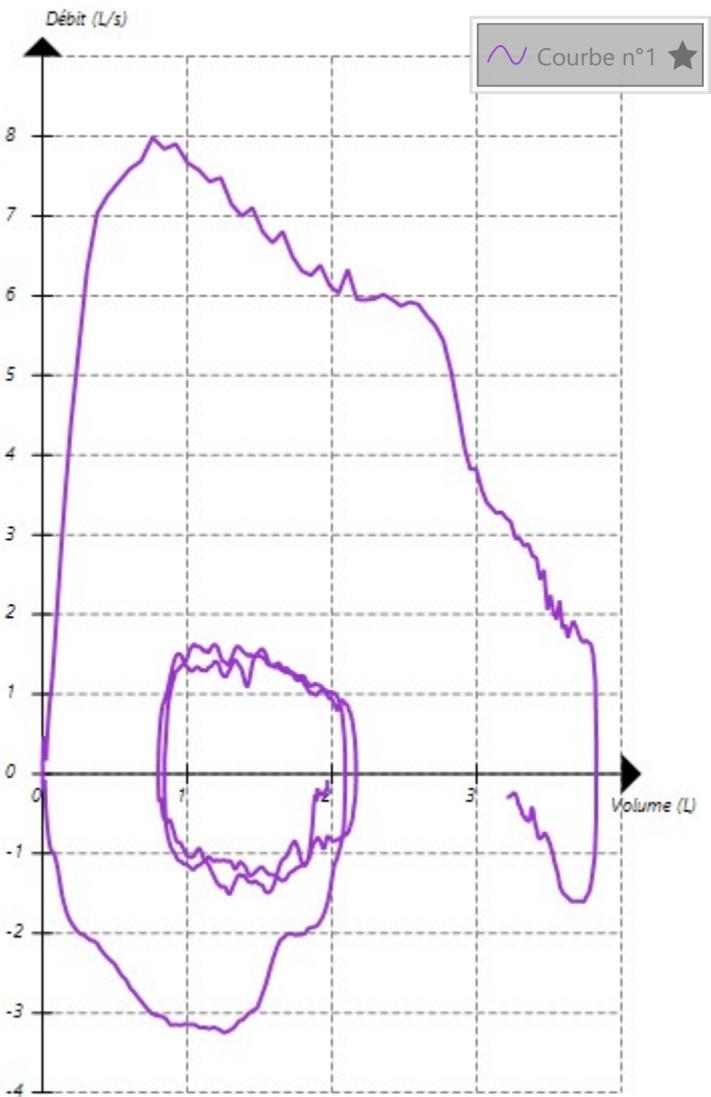

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,83 L	4,08 L	93,87 %
VEMS	3,83 L	3,34 L	114,67 %
DEP	8,06 L/s	8,73 L/s	92,33 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,74 %	122,34 %
Durée d'expiration	0,98 s	-	
DEMM	6,47 L/s	3,54 L/s	182,77 %
DEMM/ CVF	1,69 s-1	0,87 s-1	194,25 %
DE75	7,97 L/s	-	
DE50	6,49 L/s	-	
DE25	4,52 L/s	-	