



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 665	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 60 %

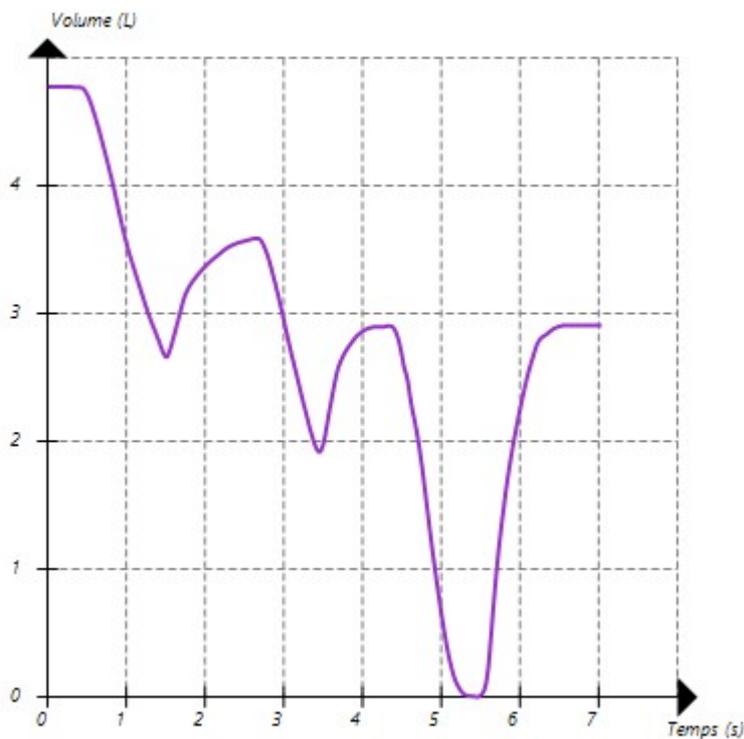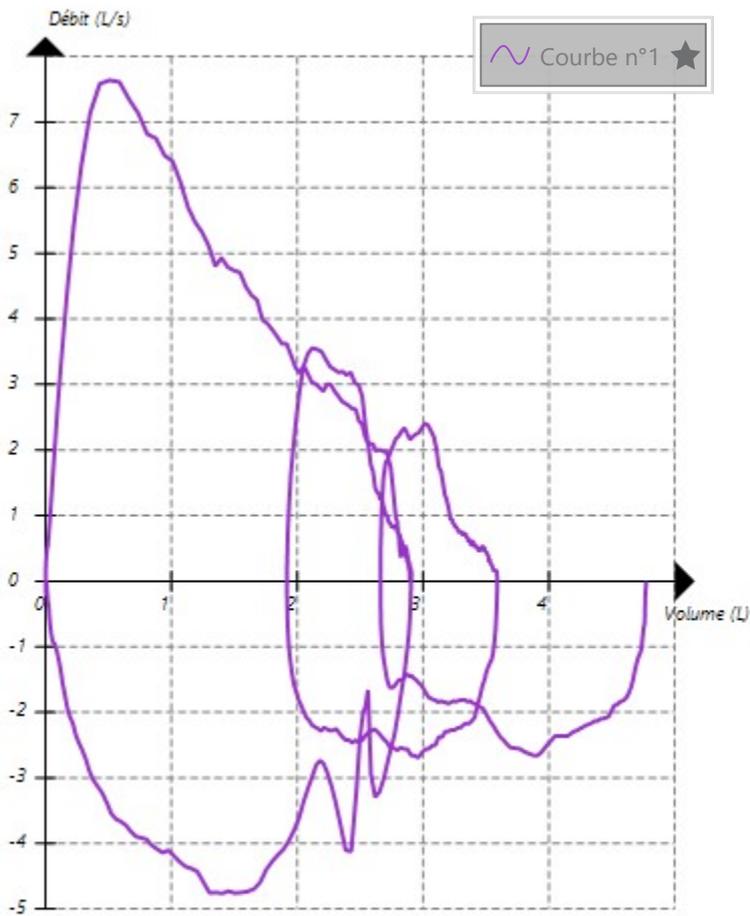

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	4,04 L	72,03 %
VEMS	2,91 L	3,39 L	85,84 %
DEP	7,71 L/s	8,77 L/s	87,91 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	1,10 s	-	
DEMM	4,66 L/s	3,82 L/s	121,99 %
DEMM/CVF	1,60 s-1	0,95 s-1	168,42 %
DE75	7,11 L/s	-	
DE50	4,80 L/s	-	
DE25	2,94 L/s	-	