

<b>Nom</b> HABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALEXIS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1974	<b>Profession</b> CHARPENTIER
<b>Age</b> 50 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 326	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 49 %

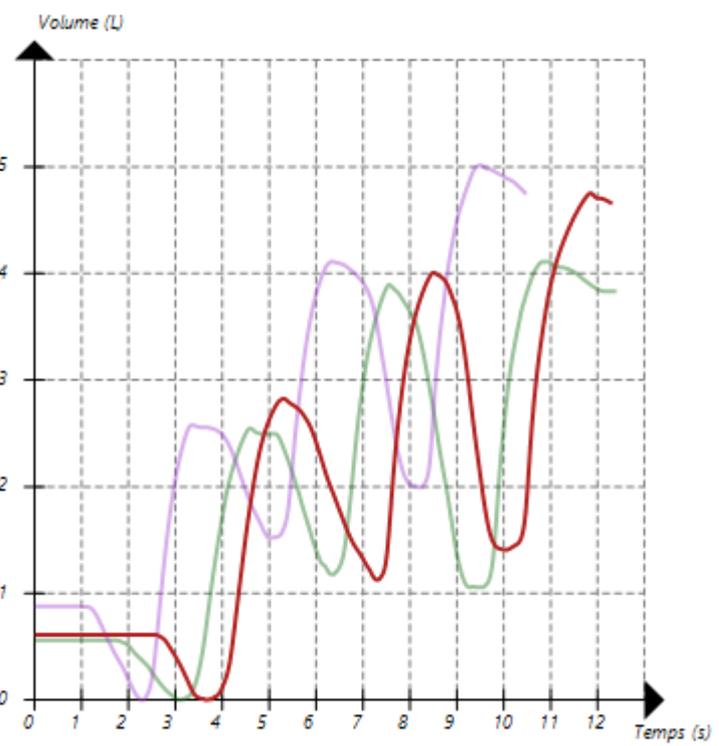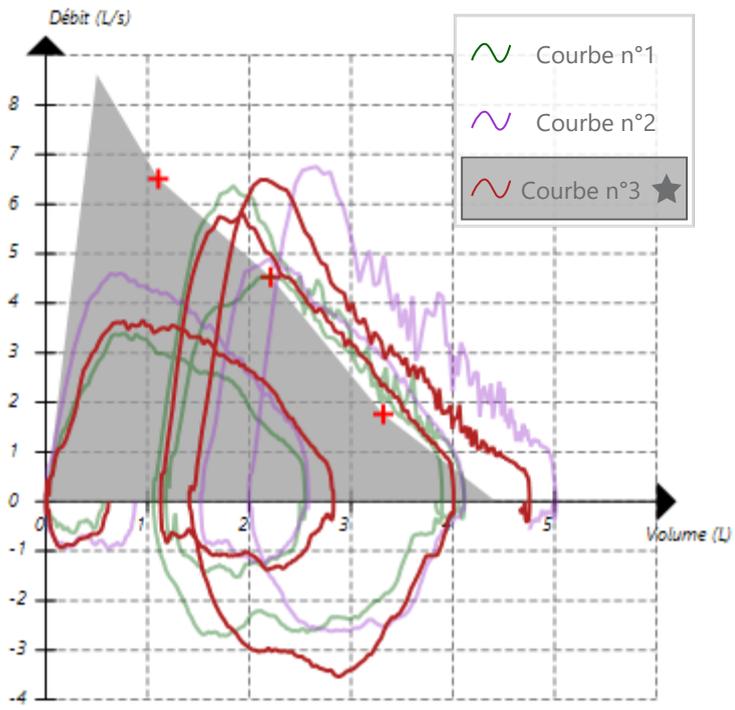

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	3,02 L	3,34 L	4,42 L	75,57 %
VEMS	3,02 L	3,00 L	3,04 L	3,60 L	84,44 %
DÉP	6,46 L/s	6,89 L/s	6,55 L/s	8,62 L/s	75,99 %
VEMS/CVF	99,02 %	99,34 %	91,02 %	81,45 %	111,75 %
Durée d'expiration	1,38 s	1,30 s	1,79 s	-	
DEMM	4,06 L/s	3,93 L/s	3,58 L/s	3,74 L/s	95,72 %
DEMM/CVF	1,33 s <sup>-1</sup>	1,30 s <sup>-1</sup>	1,07 s <sup>-1</sup>	0,85 s <sup>-1</sup>	125,88 %
DE75	6,44 L/s	6,62 L/s	6,36 L/s	6,51 L/s	97,70 %
DE50	4,46 L/s	4,11 L/s	3,61 L/s	4,53 L/s	79,69 %
DE25	2,55 L/s	1,55 L/s	1,95 L/s	1,76 L/s	110,80 %