


<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YAYA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 566	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 28,6 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 50 %

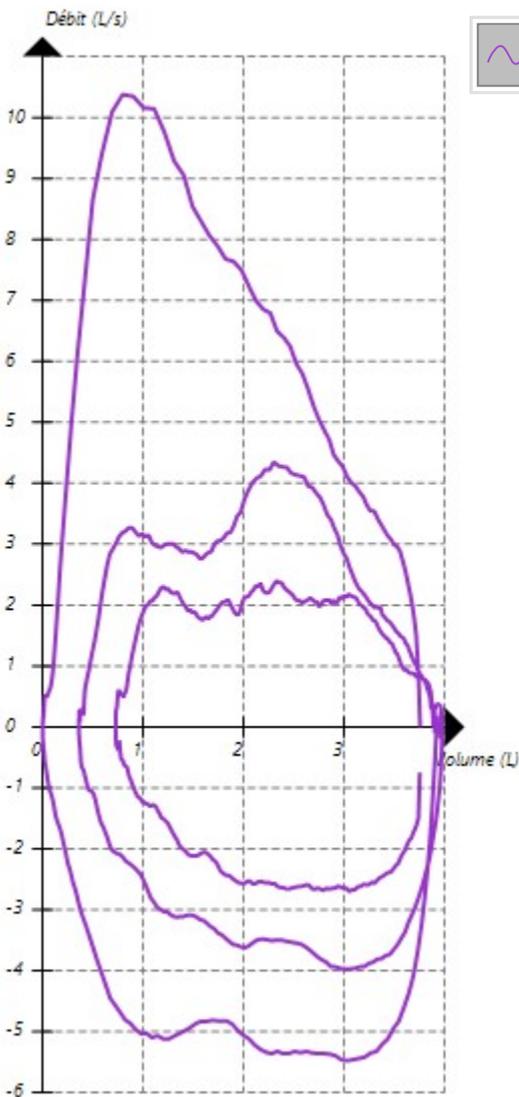

Courbe n°1 ★

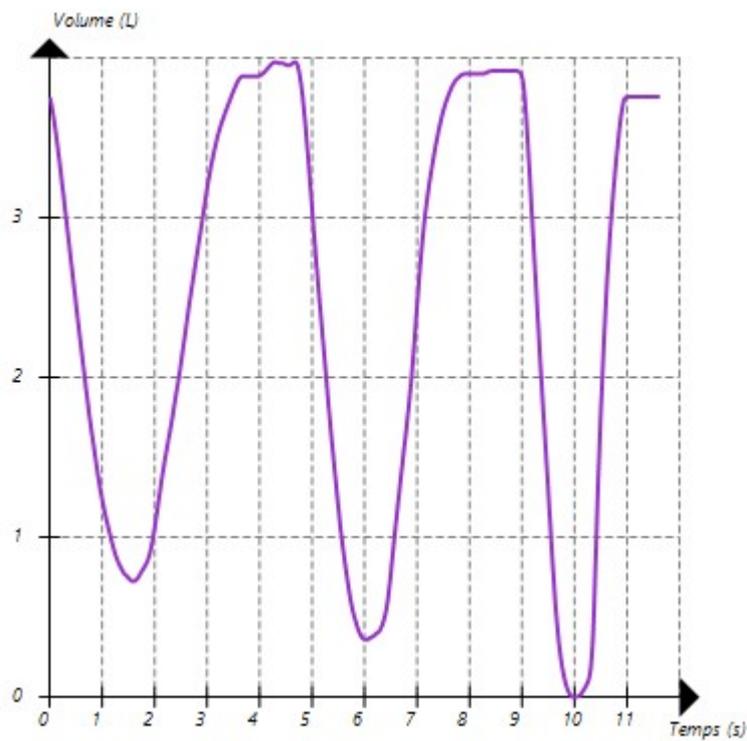

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,76 L	4,04 L	93,07 %
VEMS	3,76 L	3,37 L	111,57 %
DEP	10,45 L/s	8,74 L/s	119,57 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	1,04 s	-	
DEMM	7,54 L/s	3,73 L/s	202,14 %
DEMM/CVF	2,01 s-1	0,92 s-1	218,48 %
DE75	10,33 L/s	-	
DE50	7,65 L/s	-	
DE25	4,87 L/s	-	