



<b>Nom</b> KOULEMOU <b>Prénom</b> OOU OOU <b>Né le</b> 22/08/1988 <b>Age</b> 35 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 403 <b>Taille</b> 171 cm <b>Poids</b> 88 kg <b>Valeurs prédites</b> NHANES III <b>Opérateur</b> admin admin	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> OPERATEUR COMPACTEUR <b>Entreprise</b> COVEC <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
--	---



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 30,2 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,8 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 62 %

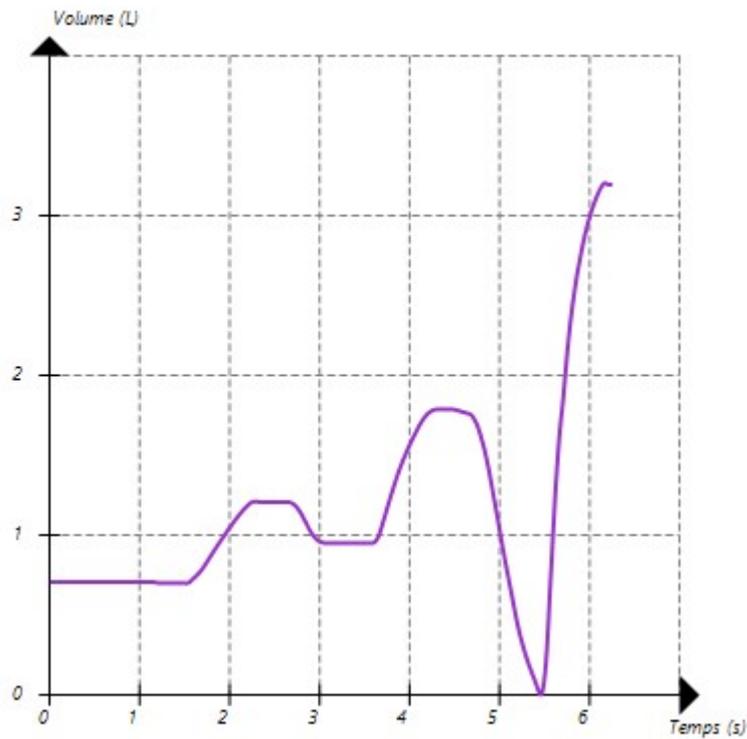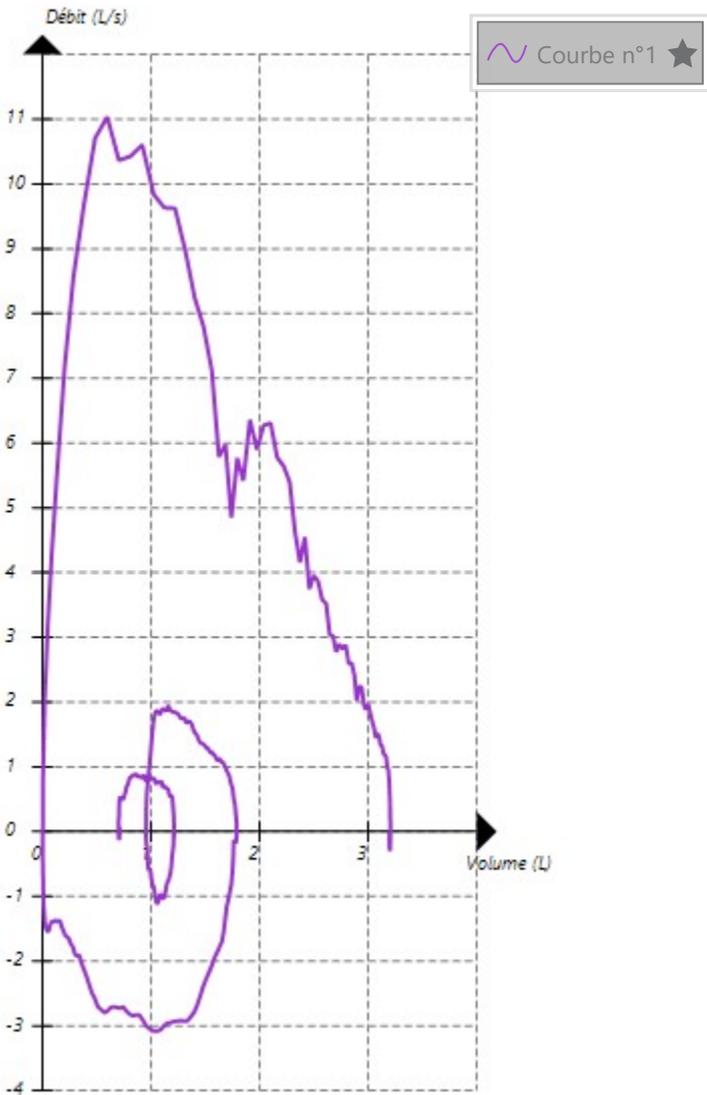

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,20 L	4,08 L	78,43 %
VEMS	3,20 L	3,39 L	94,40 %
DEP	11,36 L/s	8,79 L/s	129,24 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	0,71 s	-	
DEMM	7,03 L/s	3,72 L/s	188,98 %
DEMM/CVF	2,20 s-1	0,91 s-1	241,76 %
DE75	10,44 L/s	-	
DE50	6,05 L/s	-	
DE25	4,52 L/s	-	