

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/04/1998	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 693	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,7 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

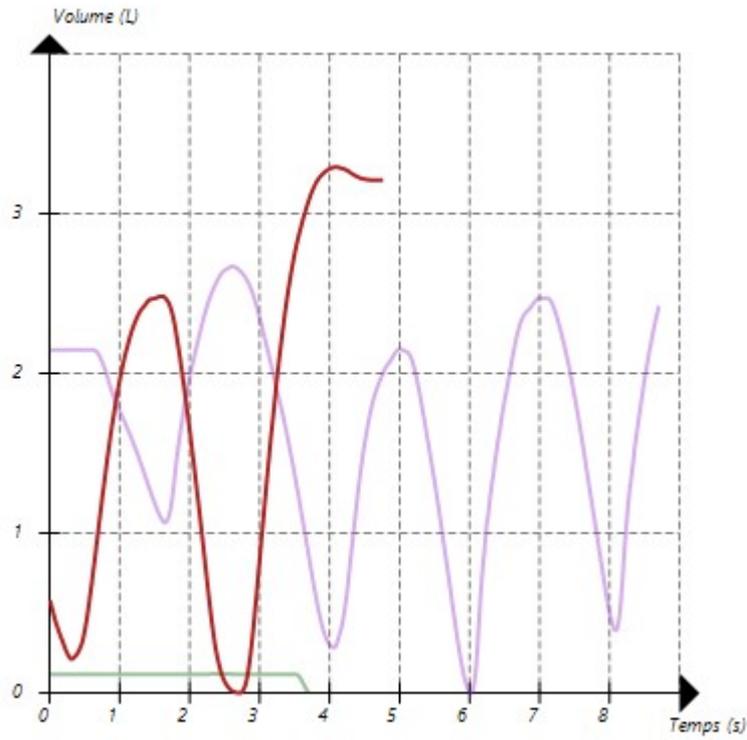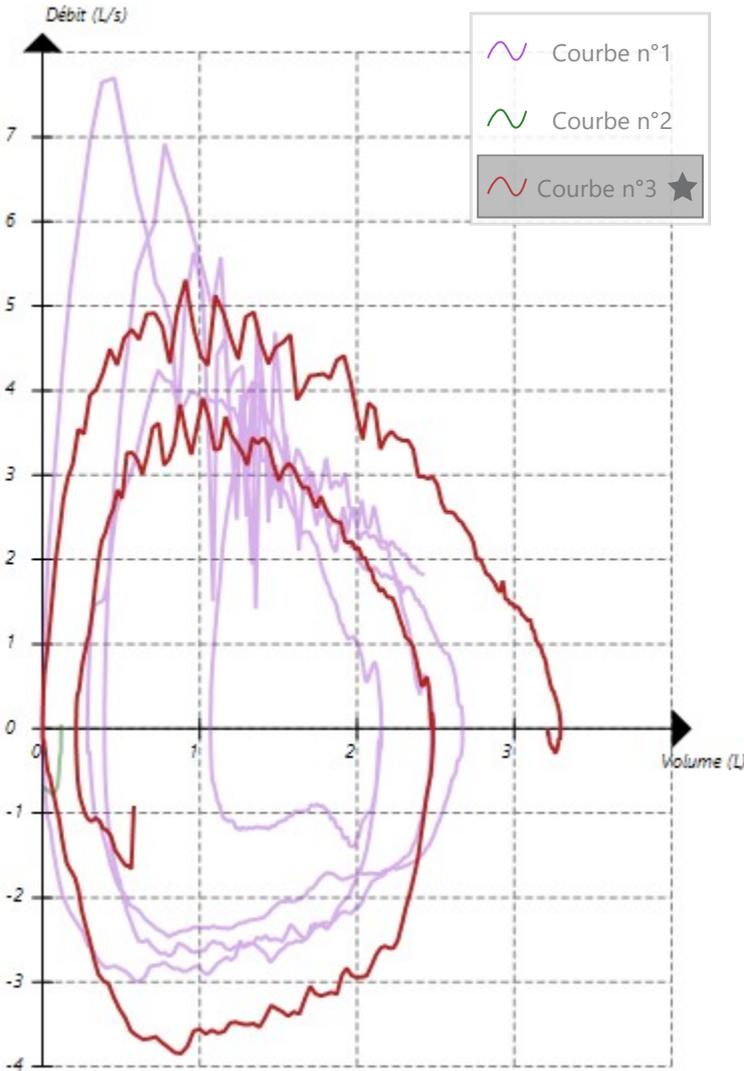

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,47 L	0,12 L	3,29 L	3,85 L	85,45 %
VEMS	2,47 L	0,12 L	3,21 L	3,29 L	97,57 %
DEP	7,87 L/s	0,08 L/s	5,48 L/s	8,52 L/s	64,32 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	97,57 %	84,49 %	115,48 %
Durée d'expiration	0,98 s	-1,41 s	1,37 s	-	
DEMM	3,50 L/s	-	4,18 L/s	3,86 L/s	108,29 %
DEMM/ CVF	1,42 s-1	-	1,27 s-1	1,00 s-1	127,00 %
DE75	6,02 L/s	-	4,09 L/s	-	
DE50	2,23 L/s	-	3,92 L/s	-	
DE25	2,47 L/s	-	3,01 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: