

Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOUSSA	Exposition
Né le 01/01/2002	Profession CHAUFFEUR VL
Age 22 Ans	Entreprise COVEC
Genre Masculin	Service
ID 213	Fumeur Non fumeur
Taille 161 cm	Prescripteur:
Poids 53 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 42 %

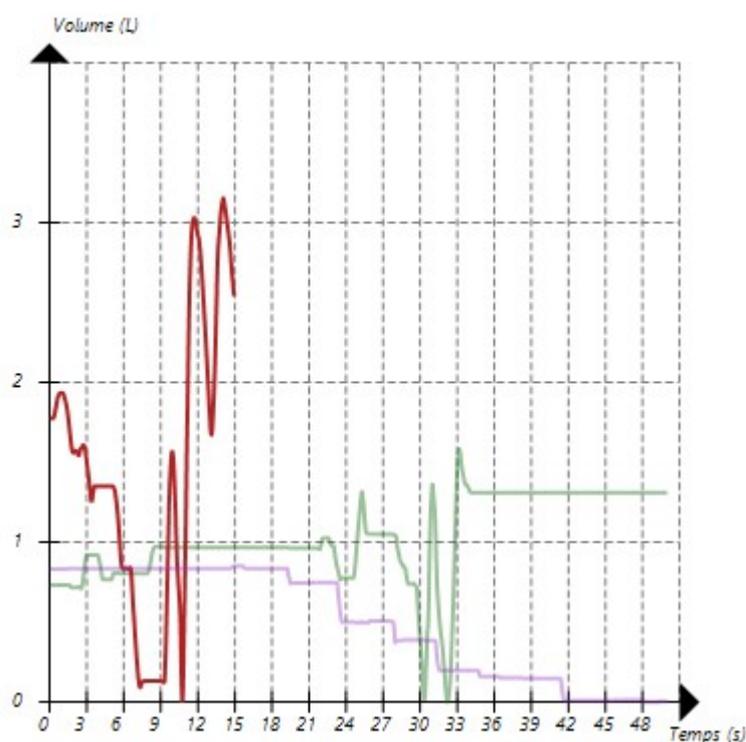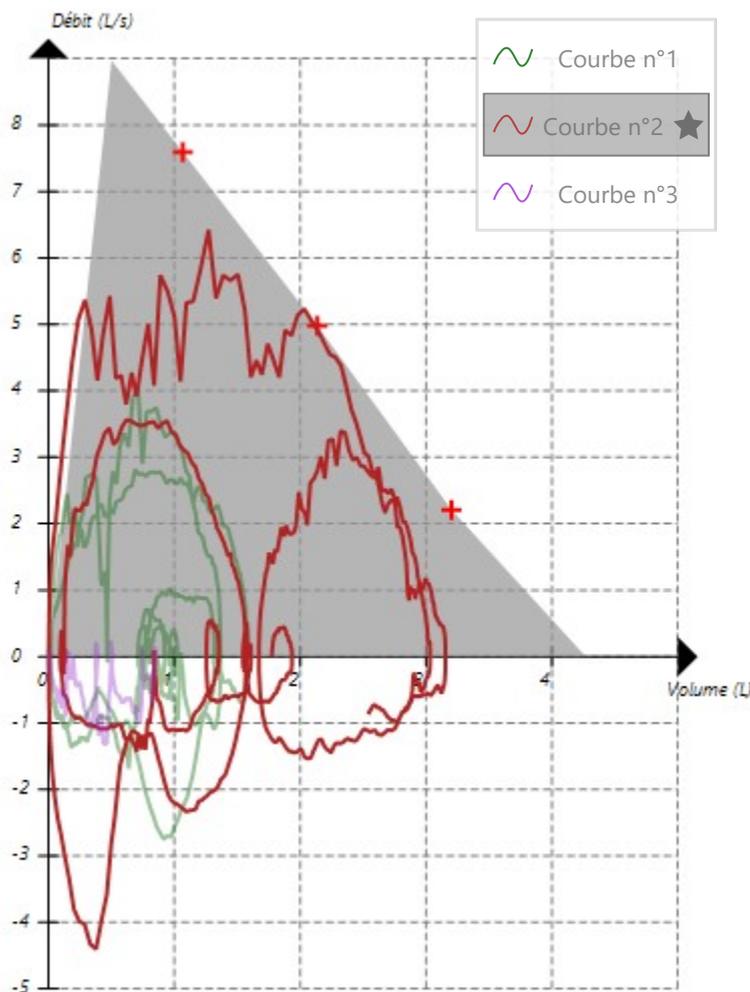

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	0,91 L	3,03 L	0,01 L	4,27 L	70,96 %
VEMS	0,91 L	3,03 L	0,01 L	3,71 L	81,67 %
DEP	4,41 L/s	6,85 L/s	0,52 L/s	8,97 L/s	76,37 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,37 s	0,95 s	0,50 s	-	
DEMM	3,38 L/s	5,12 L/s	0,02 L/s	4,75 L/s	107,79 %
DEMM/CVF	3,71 s-1	1,69 s-1	2,00 s-1	1,11 s-1	152,25 %
DE75	3,79 L/s	4,30 L/s	0,24 L/s	7,59 L/s	56,65 %
DE50	3,35 L/s	5,88 L/s	0,15 L/s	4,98 L/s	118,07 %
DE25	2,33 L/s	4,46 L/s	0,13 L/s	2,21 L/s	201,81 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: