


<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BAKARY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1989	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 790	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 98 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 30,4 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 60 %

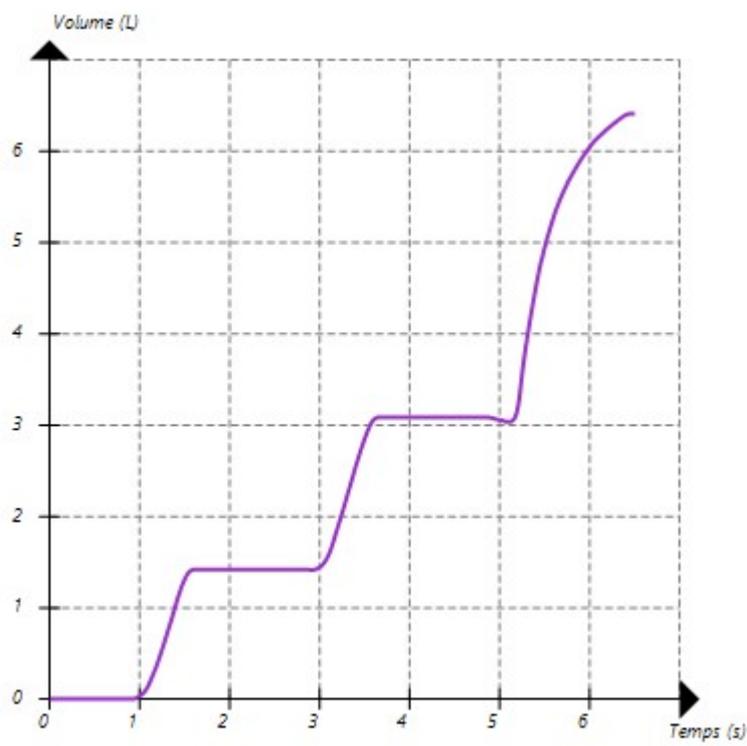

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,37 L	4,25 L	79,29 %
VEMS	3,19 L	3,53 L	90,37 %
DEP	8,82 L/s	9,07 L/s	97,24 %
VEMS/CVF	94,66 %	82,84 %	114,27 %
Durée d'expiration	1,34 s	-	
DEMM	4,03 L/s	3,83 L/s	105,22 %
DEMM/CVF	1,20 s-1	0,90 s-1	133,33 %
DE75	6,43 L/s	-	
DE50	4,69 L/s	-	
DE25	2,33 L/s	-	