

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCEI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR VL
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 00361	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,5 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

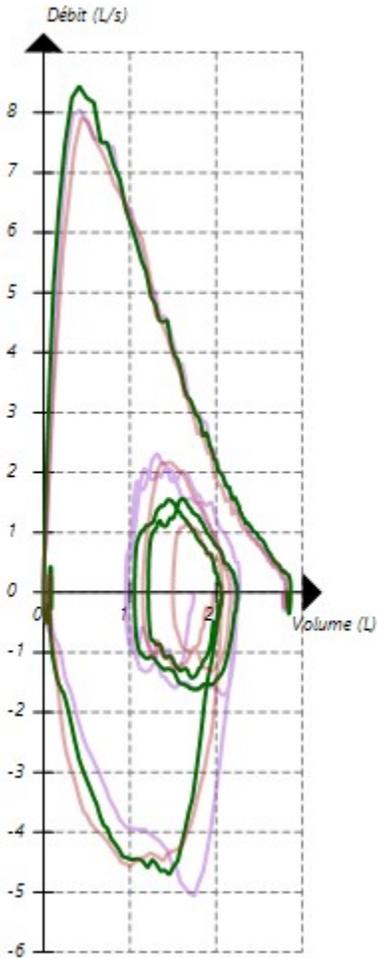

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★  
~ Courbe n°3

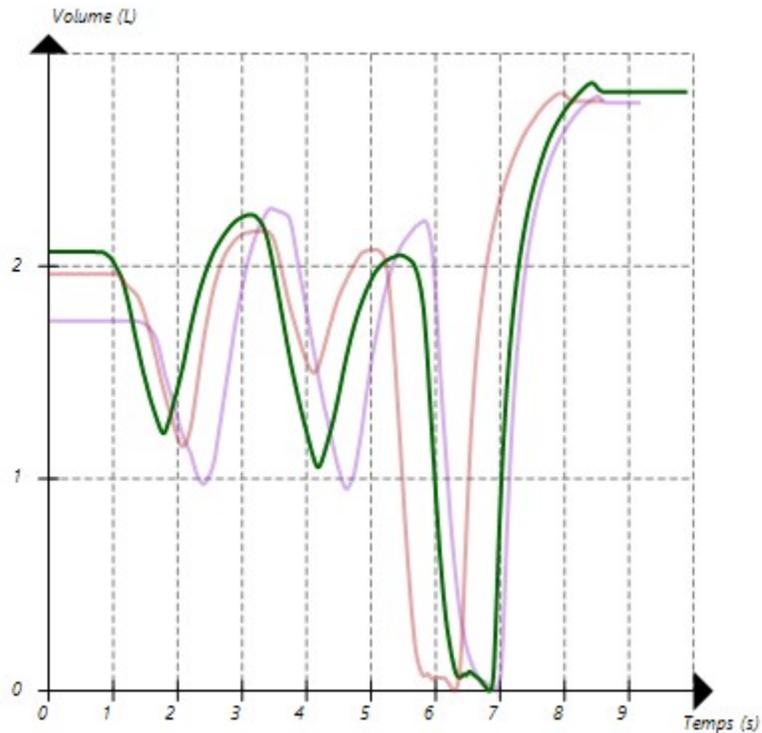

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	2,86 L	2,81 L	4,72 L	60,59 %
VEMS	2,64 L	2,68 L	2,62 L	3,93 L	68,19 %
DEP	8,16 L/s	8,53 L/s	8,04 L/s	-	
VEMS/ CVF	94,29 %	93,71 %	93,24 %	83,05 %	112,84 %
Durée d'expiration	1,58 s	1,59 s	1,62 s	-	
DEMM	4,03 L/s	3,78 L/s	3,72 L/s	4,21 L/s	89,79 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,32 s-1	1,32 s-1	0,89 s-1	148,31 %
DE75	7,27 L/s	7,54 L/s	7,19 L/s	-	
DE50	4,68 L/s	4,59 L/s	4,48 L/s	-	
DE25	1,78 L/s	1,81 L/s	1,52 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: