

<b>Nom</b> ZOGBELEMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CECE FELICIEN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/02/1969	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 55 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 432	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 89 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,5 °C  
 Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Humidité : 73 %

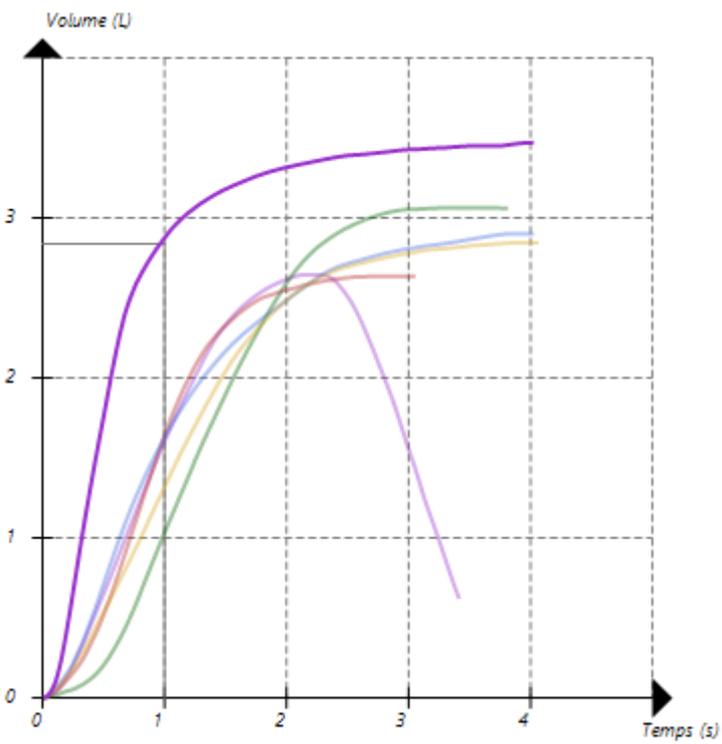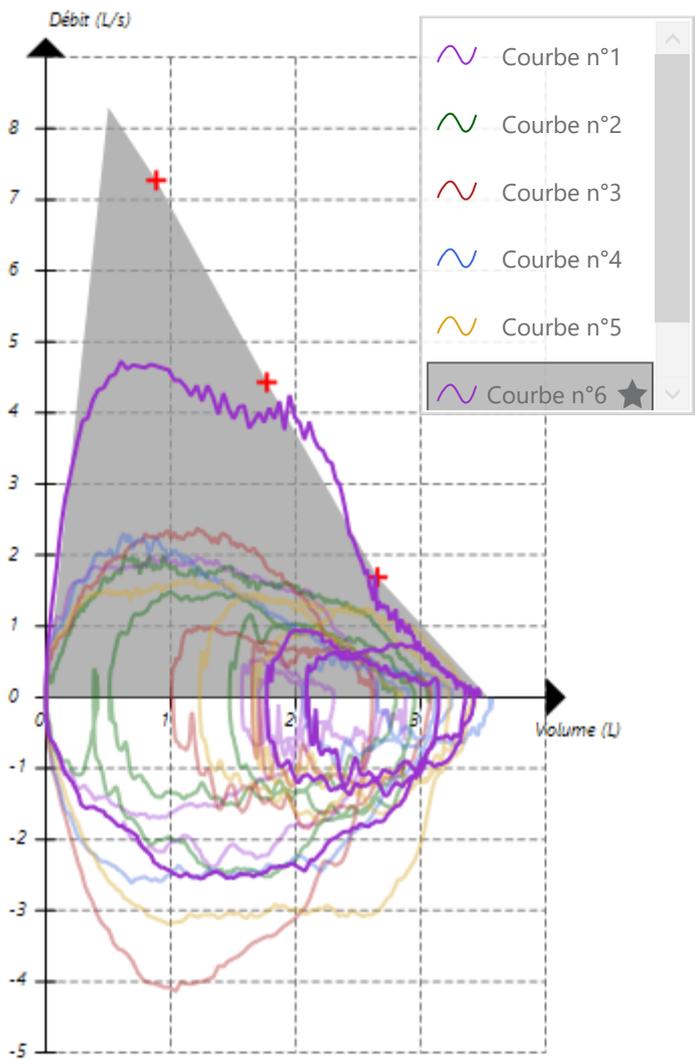

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5	Courbe n°6 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,65 L	3,06 L	2,63 L	2,90 L	2,85 L	3,47 L	3,54 L	98,02 %
VEMS	1,89 L	1,81 L	2,13 L	1,87 L	1,63 L	2,97 L	2,84 L	104,58 %
DEP	2,03 L/s	2,11 L/s	2,42 L/s	2,36 L/s	1,75 L/s	4,92 L/s	8,30 L/s	59,28 %
VEMS/ CVF	71,32 %	59,15 %	80,99 %	64,48 %	57,19 %	85,59 %	77,36 %	110,64 %
Durée d'expiration	2,24 s	3,32 s	2,67 s	3,84 s	3,95 s	4,05 s	-	
DEMM	1,82 L/s	1,68 L/s	2,14 L/s	1,45 L/s	1,48 L/s	3,59 L/s	3,66 L/s	98,09 %
DEMM/ CVF	0,69 s <sup>-1</sup>	0,55 s <sup>-1</sup>	0,81 s <sup>-1</sup>	0,50 s <sup>-1</sup>	0,52 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	114,44 %
DE75	1,85 L/s	1,81 L/s	2,06 L/s	2,20 L/s	1,46 L/s	4,67 L/s	7,27 L/s	64,24 %
DE50	1,87 L/s	1,77 L/s	2,27 L/s	1,53 L/s	1,51 L/s	3,78 L/s	4,43 L/s	85,33 %
DE25	1,43 L/s	1,36 L/s	1,47 L/s	0,80 L/s	1,06 L/s	1,50 L/s	1,69 L/s	88,76 %