


<b>Nom</b> DRAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> APPOLINNAIRE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/04/1990	<b>Profession</b> OPERATEUR EXCAVATEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 525	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 66 %

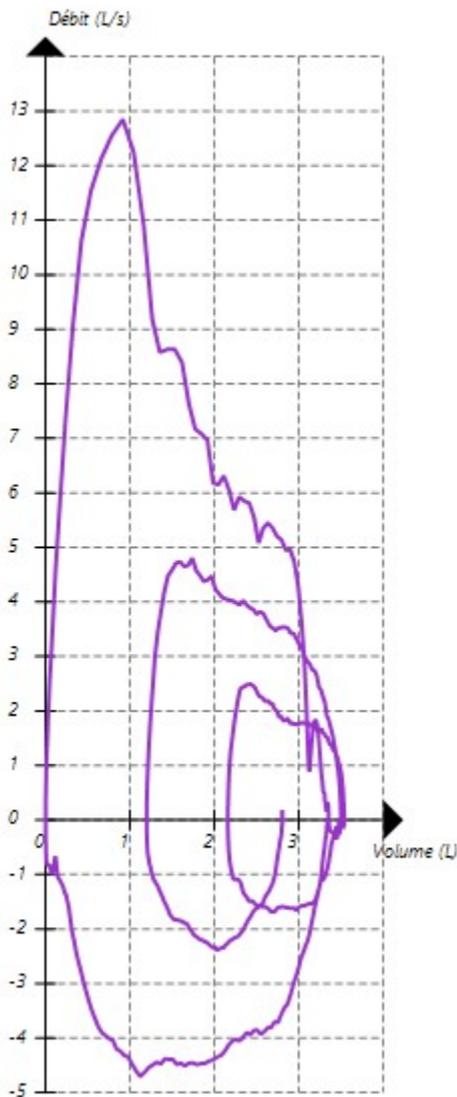

Courbe n°1 ★

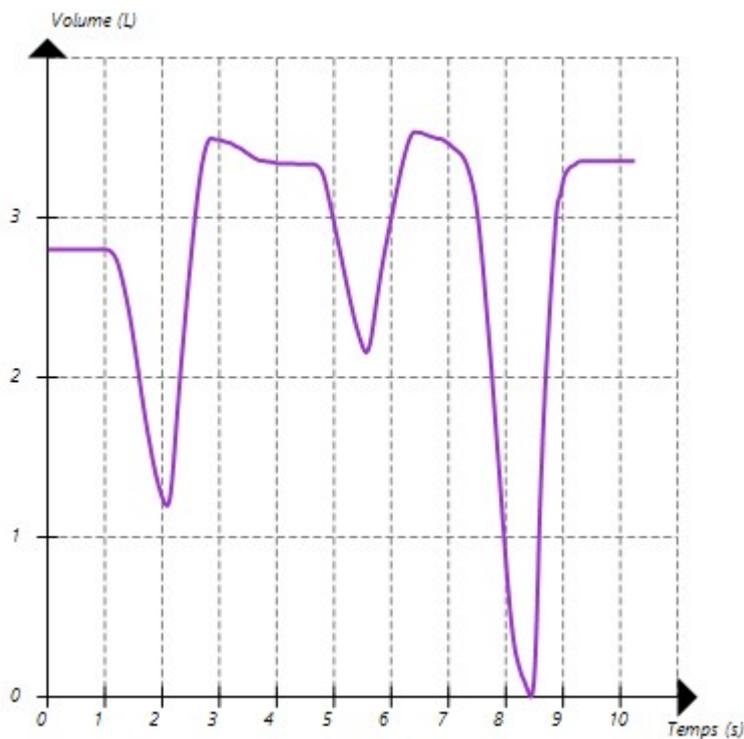

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	4,21 L	79,57 %
VEMS	3,35 L	3,50 L	95,71 %
DEP	13,24 L/s	9,02 L/s	146,78 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	0,87 s	-	
DEMM	7,84 L/s	3,84 L/s	204,17 %
DEMM/CVF	2,34 s-1	0,91 s-1	257,14 %
DE75	12,49 L/s	-	
DE50	7,89 L/s	-	
DE25	5,02 L/s	-	