



<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ANSOUMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/12/1999	<b>Profession</b> PLOMBIER
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 486	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %

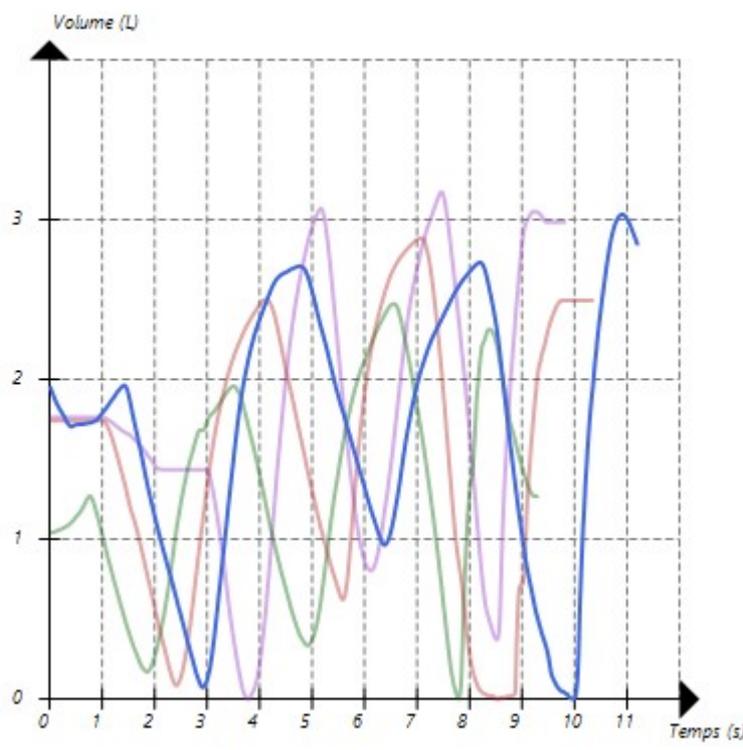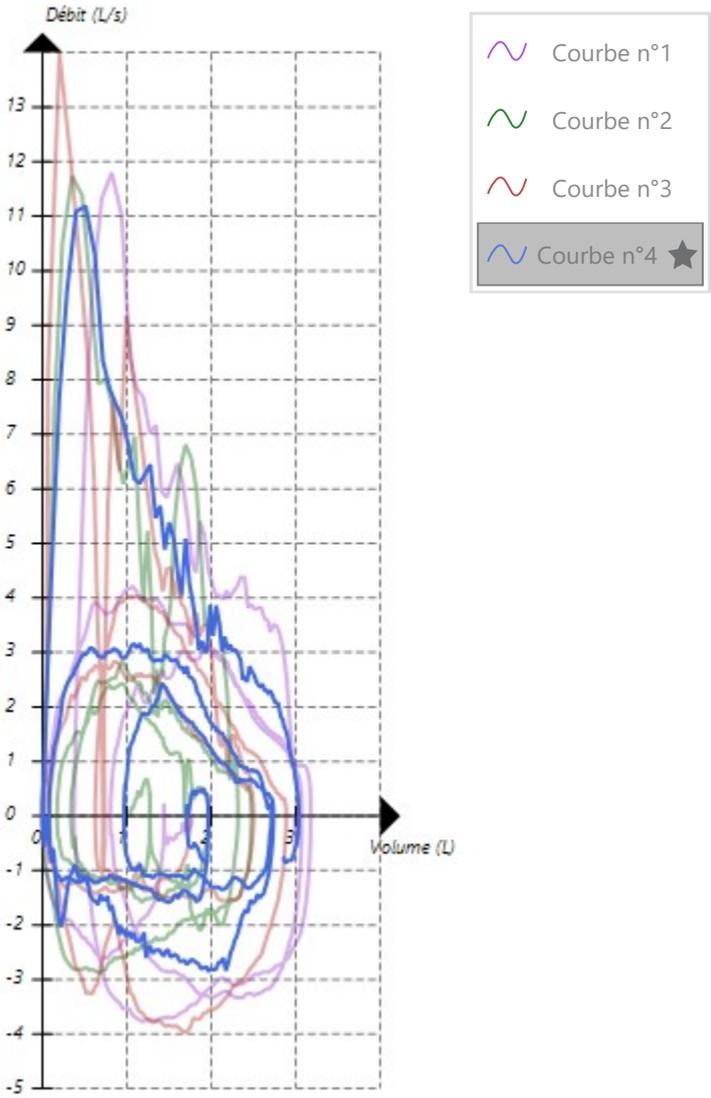

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,68 L	2,31 L	2,48 L	3,03 L	4,16 L	72,84 %
VEMS	2,68 L	2,31 L	2,48 L	3,03 L	3,56 L	85,11 %
DEP	11,93 L/s	11,94 L/s	14,00 L/s	11,41 L/s	9,05 L/s	126,08 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	0,70 s	0,58 s	1,02 s	0,94 s	-	
DEMM	5,42 L/s	5,12 L/s	3,87 L/s	4,71 L/s	4,12 L/s	114,32 %
DEMM/CVF	2,02 s-1	2,22 s-1	1,56 s-1	1,55 s-1	0,99 s-1	156,57 %
DE75	8,08 L/s	9,26 L/s	4,91 L/s	7,86 L/s	-	
DE50	5,49 L/s	4,91 L/s	5,46 L/s	5,66 L/s	-	
DE25	4,43 L/s	6,41 L/s	3,22 L/s	3,24 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: