

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MOUSSA  
**Né le** 07/07/1994  
**Age** 29 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 331  
**Taille** 179 cm  
**Poids** 76 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OFFICIER HSE  
**Entreprise** COVEC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Humidité : 47 %

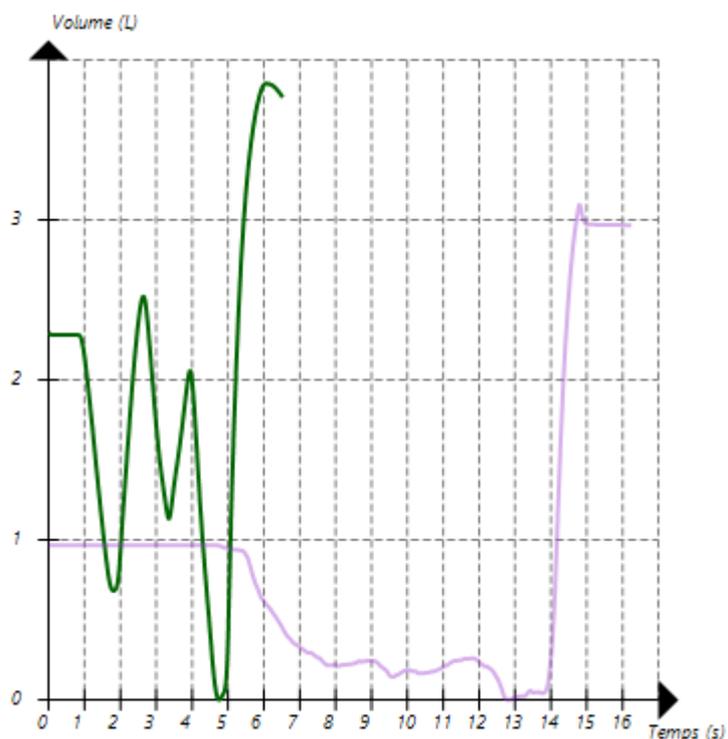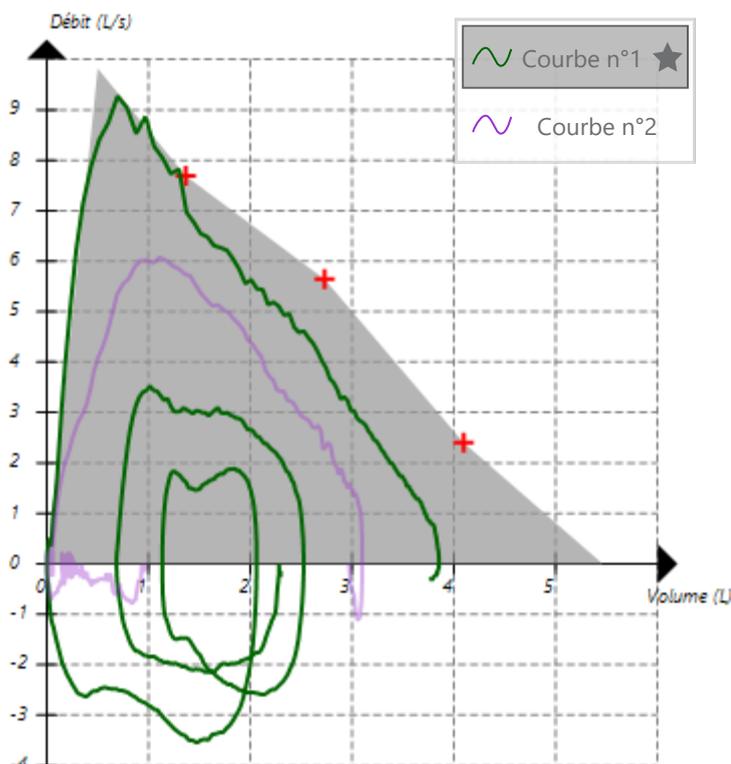

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,85 L	3,06 L	5,46 L	70,51 %
VEMS	3,83 L	3,06 L	4,55 L	84,18 %
DÉP	9,74 L/s	6,20 L/s	9,82 L/s	99,19 %
VEMS/ CVF	99,48 %	100,00 %	83,66 %	118,91 %
Durée d'expiration	1,30 s	1,06 s	-	
DEMM	5,65 L/s	5,08 L/s	4,79 L/s	117,95 %
DEMM/ CVF	1,47 s-1	1,66 s-1	0,88 s-1	167,05 %
DE75	8,71 L/s	5,58 L/s	7,69 L/s	113,26 %
DE50	5,65 L/s	5,22 L/s	5,64 L/s	100,18 %
DE25	3,27 L/s	3,37 L/s	2,40 L/s	136,25 %