

<b>Nom</b> MAOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMOUDOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1999	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 819	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

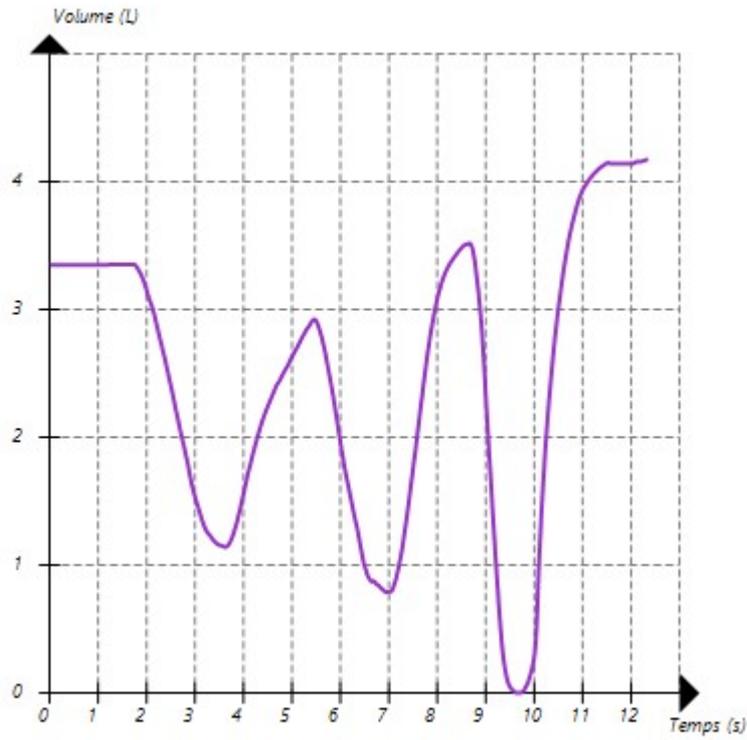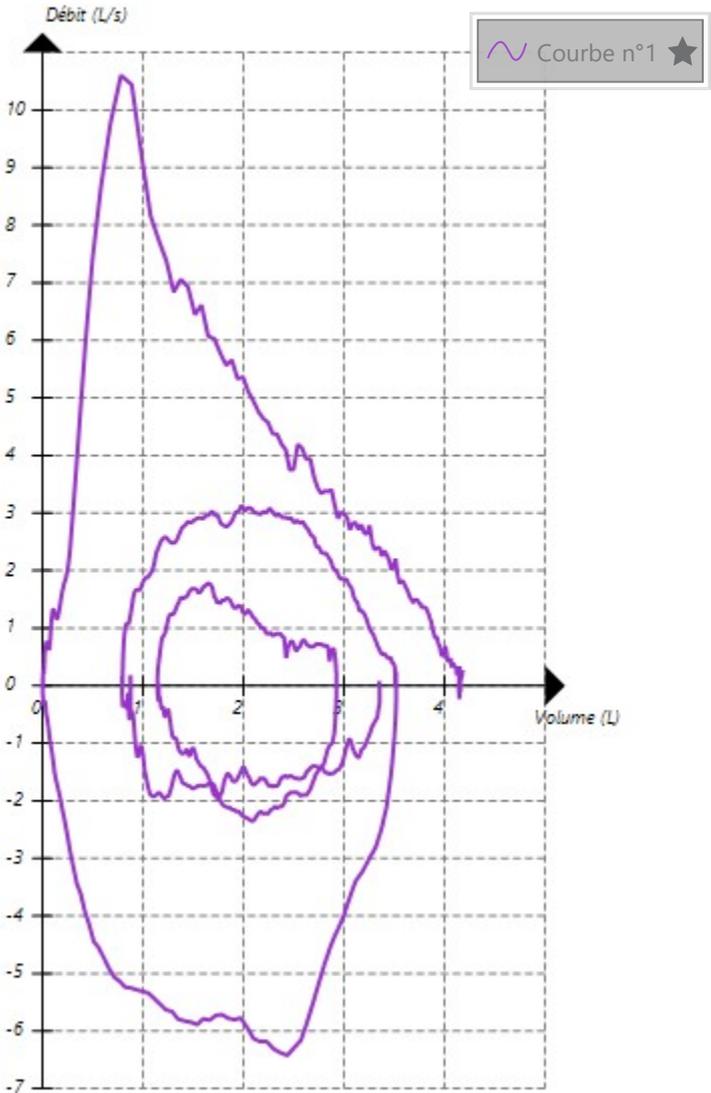

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,18 L	4,91 L	85,13 %
VEMS	3,93 L	4,13 L	95,16 %
DEP	10,76 L/s	10,26 L/s	104,87 %
VEMS/CVF	94,02 %	84,67 %	111,04 %
Durée d'expiration	2,64 s	-	
DEMM	4,74 L/s	4,55 L/s	104,18 %
DEMM/CVF	1,13 s-1	0,93 s-1	121,51 %
DE75	8,29 L/s	-	
DE50	4,93 L/s	-	
DE25	2,51 L/s	-	