

**Nom** MANSARE  
**Prénom** ETIENNE  
**Né le** 19/04/1988  
**Age** 35 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** MVBCEIP91  
**Taille** 172 cm  
**Poids**  
**Valeurs prédites** Eccls/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise**  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 41 %

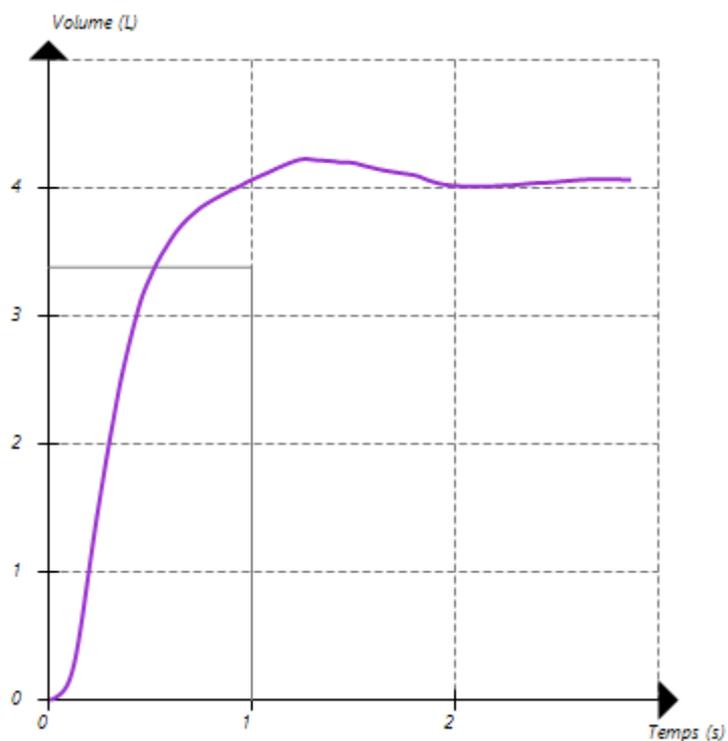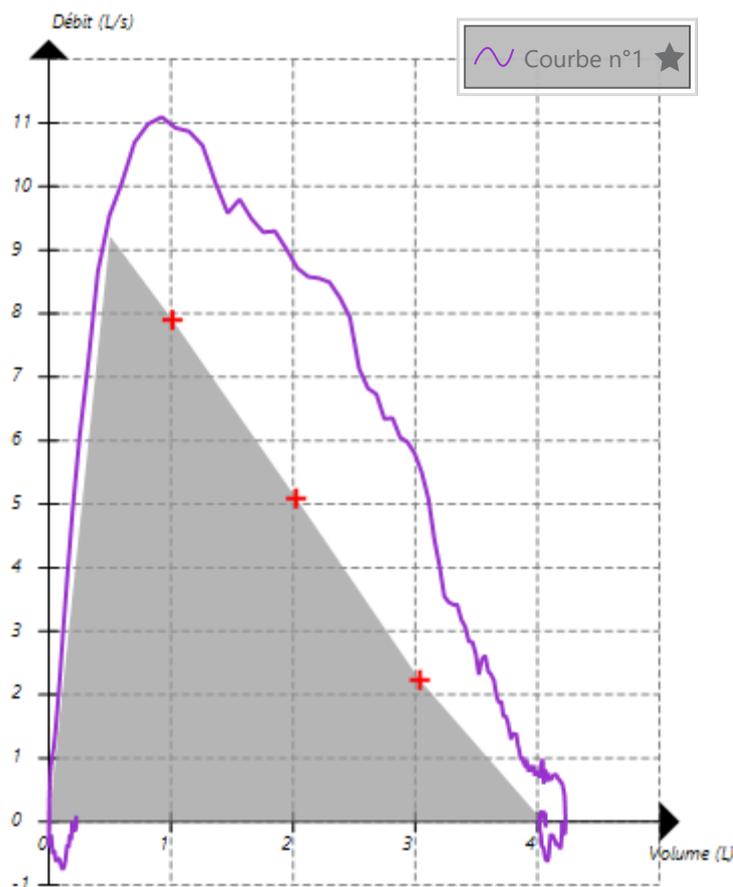

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,23 L	4,05 L	104,44 %
VEMS	4,14 L	3,38 L	122,49 %
DÉP	11,34 L/s	9,22 L/s	122,99 %
VEMS/CVF	97,87 %	80,94 %	120,92 %
Durée d'expiration	1,27 s	-	
DEMM	8,10 L/s	4,54 L/s	178,41 %
DEMM/CVF	1,91 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	194,90 %
DE75	10,95 L/s	7,90 L/s	138,61 %
DE50	8,64 L/s	5,09 L/s	169,74 %
DE25	4,13 L/s	2,23 L/s	185,20 %