

| | |
|--|--|
| Nom BERETE | Adresse |
| Prénom N'VAMBA | Exposition |
| Né le 01/01/1997 | Profession |
| Age 27 Ans | Entreprise |
| Genre Masculin | Service |
| ID MVBCEIP151 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 173 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 68,15 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Eccls/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 41 %

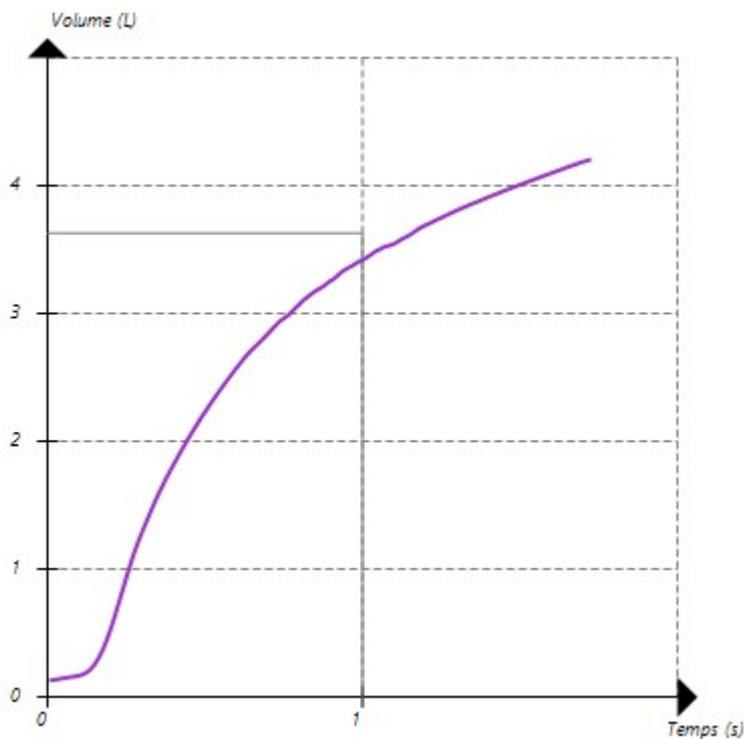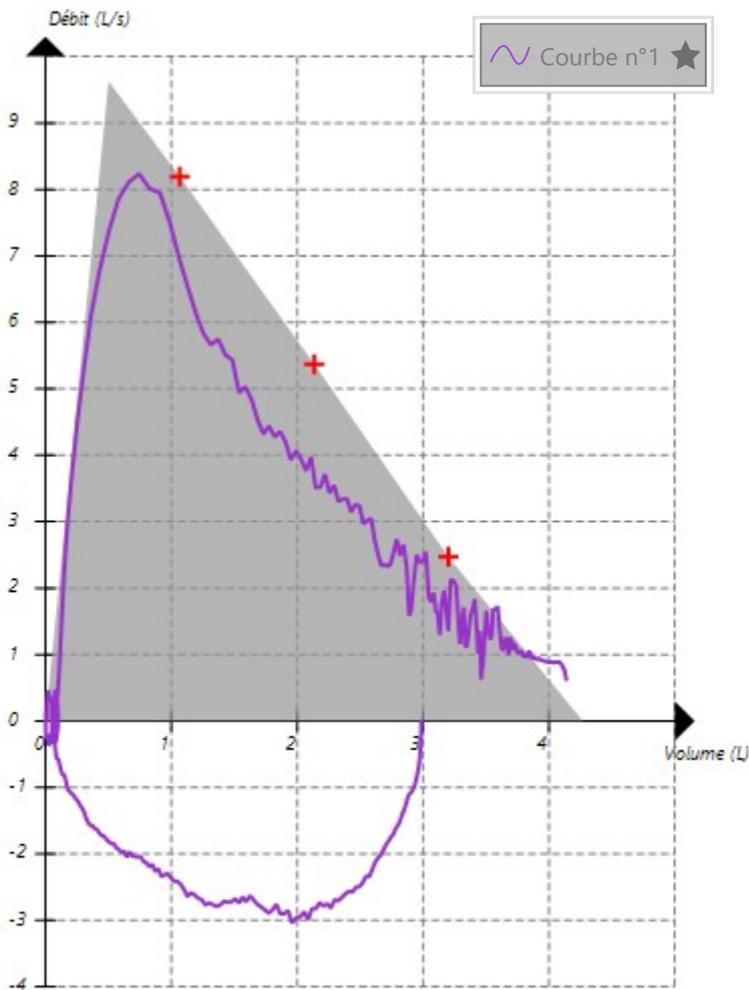

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 4,14 L | 4,27 L | 96,96 % |
| VEMS | 3,54 L | 3,63 L | 97,52 % |
| DEP | 8,31 L/s | 9,63 L/s | 86,29 % |
| VEMS/ CVF | 85,51 % | 82,38 % | 103,80 % |
| Durée d'expiration | 2,13 s | - | |
| DEMM | 3,59 L/s | 4,90 L/s | 73,27 % |
| DEMM/ CVF | 0,87 s-1 | 1,00 s-1 | 87,00 % |
| DE75 | 7,11 L/s | 8,19 L/s | 86,81 % |
| DE50 | 3,62 L/s | 5,37 L/s | 67,41 % |
| DE25 | 0,95 L/s | 2,47 L/s | 38,46 % |