

<b>Nom</b> KEITA <b>Prénom</b> MAMADY <b>Né le</b> 01/01/1990 <b>Age</b> 34 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 695 <b>Taille</b> 170 cm <b>Poids</b> <b>Valeurs prédites</b> NHANES III <b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> CHAUFFEUR VL <b>Entreprise</b> BECEIP <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
--	--



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,5 °C


Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

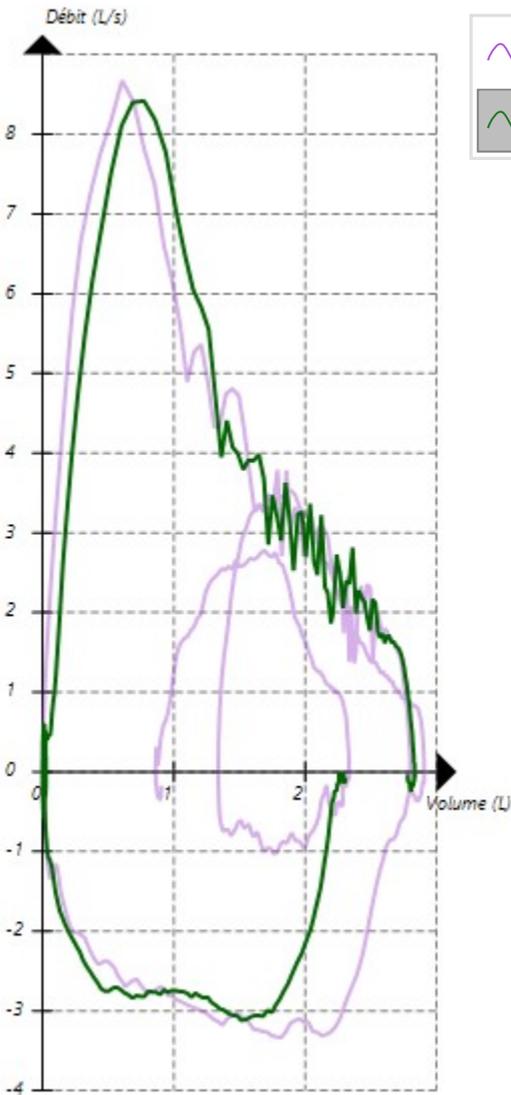

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

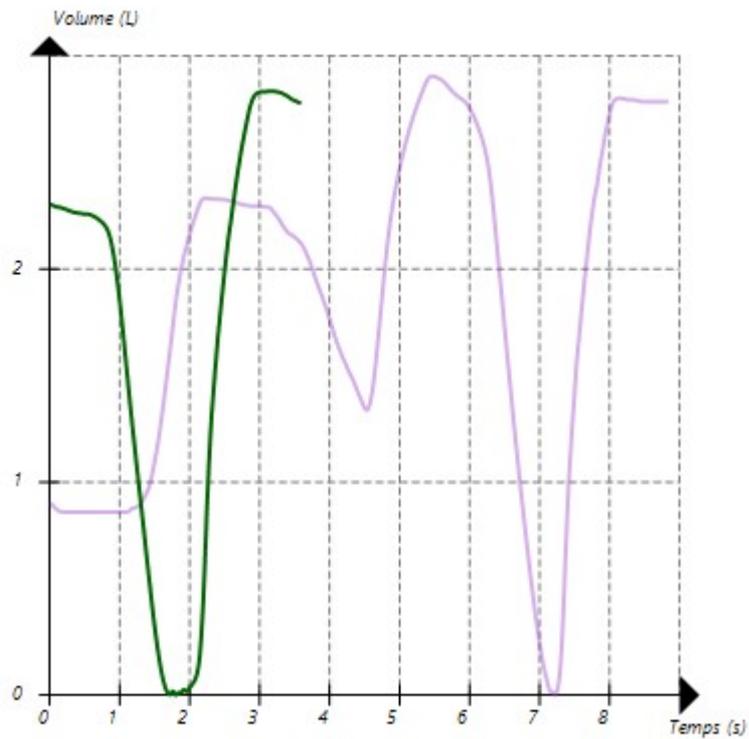

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	2,82 L	4,04 L	69,80 %
VEMS	2,80 L	2,82 L	3,37 L	83,68 %
DEP	8,98 L/s	8,52 L/s	8,74 L/s	97,48 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,02 %	120,45 %
Durée d'expiration	0,90 s	1,16 s	-	
DEMM	4,42 L/s	4,43 L/s	3,73 L/s	118,77 %
DEMM/CVF	1,58 s-1	1,57 s-1	0,92 s-1	170,65 %
DE75	8,32 L/s	8,45 L/s	-	
DE50	4,99 L/s	4,63 L/s	-	
DE25	3,14 L/s	3,09 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: