



<b>Nom</b> DRAME	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> CHAUFFEUR POIDS LOURD
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 617	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,5 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 52 %

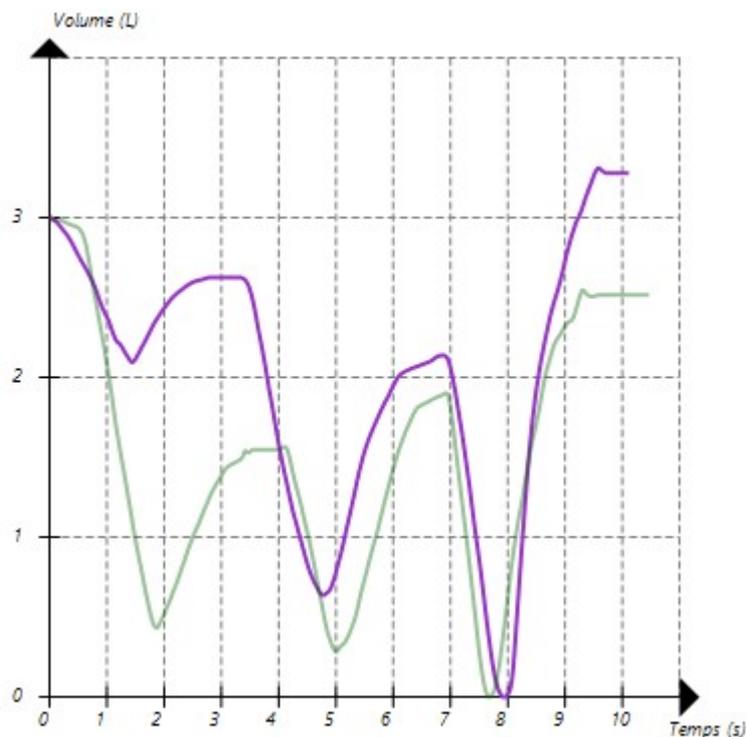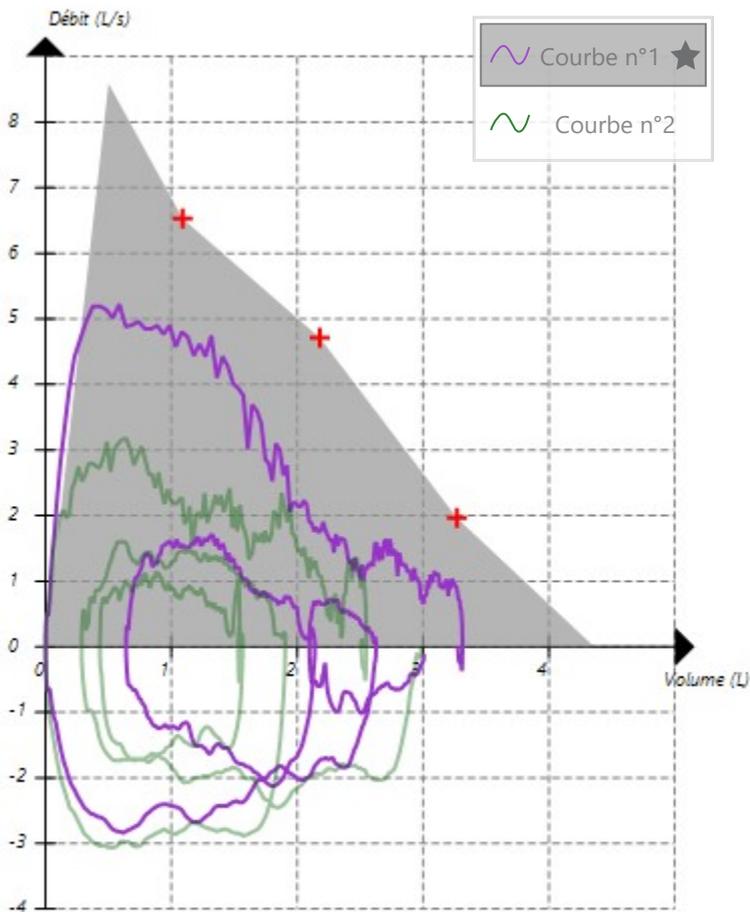

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	2,55 L	4,36 L	75,92 %
VEMS	2,81 L	2,19 L	3,66 L	76,78 %
DEP	5,32 L/s	3,53 L/s	8,59 L/s	61,93 %
VEMS/ CVF	84,89 %	85,88 %	83,34 %	101,86 %
Durée d'expiration	1,63 s	1,64 s	-	
DEMM	2,79 L/s	2,13 L/s	3,99 L/s	69,92 %
DEMM/ CVF	0,84 s-1	0,84 s-1	0,92 s-1	91,30 %
DE75	4,80 L/s	3,05 L/s	6,53 L/s	73,51 %
DE50	3,57 L/s	2,28 L/s	4,71 L/s	75,80 %
DE25	1,24 L/s	2,06 L/s	1,96 L/s	63,27 %