

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nom KONOMOU                     | Adresse                   |
| Prénom AUGUSTIN                 | Exposition                |
| Né le 20/08/2003                | Profession                |
| Age 20 Ans                      | Entreprise BECEIP         |
| Genre Masculin                  | Service ELECTRICIEN       |
| ID 785                          | Fumeur Fumeur             |
| Taille 175 cm                   | Groupe ethnique Caucasien |
| Poids 64 kg                     | Prescripteur:             |
| Valeurs prédites NHANES III     | Smoking Pack Years : 0    |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO |                           |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 29,7 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 59 %

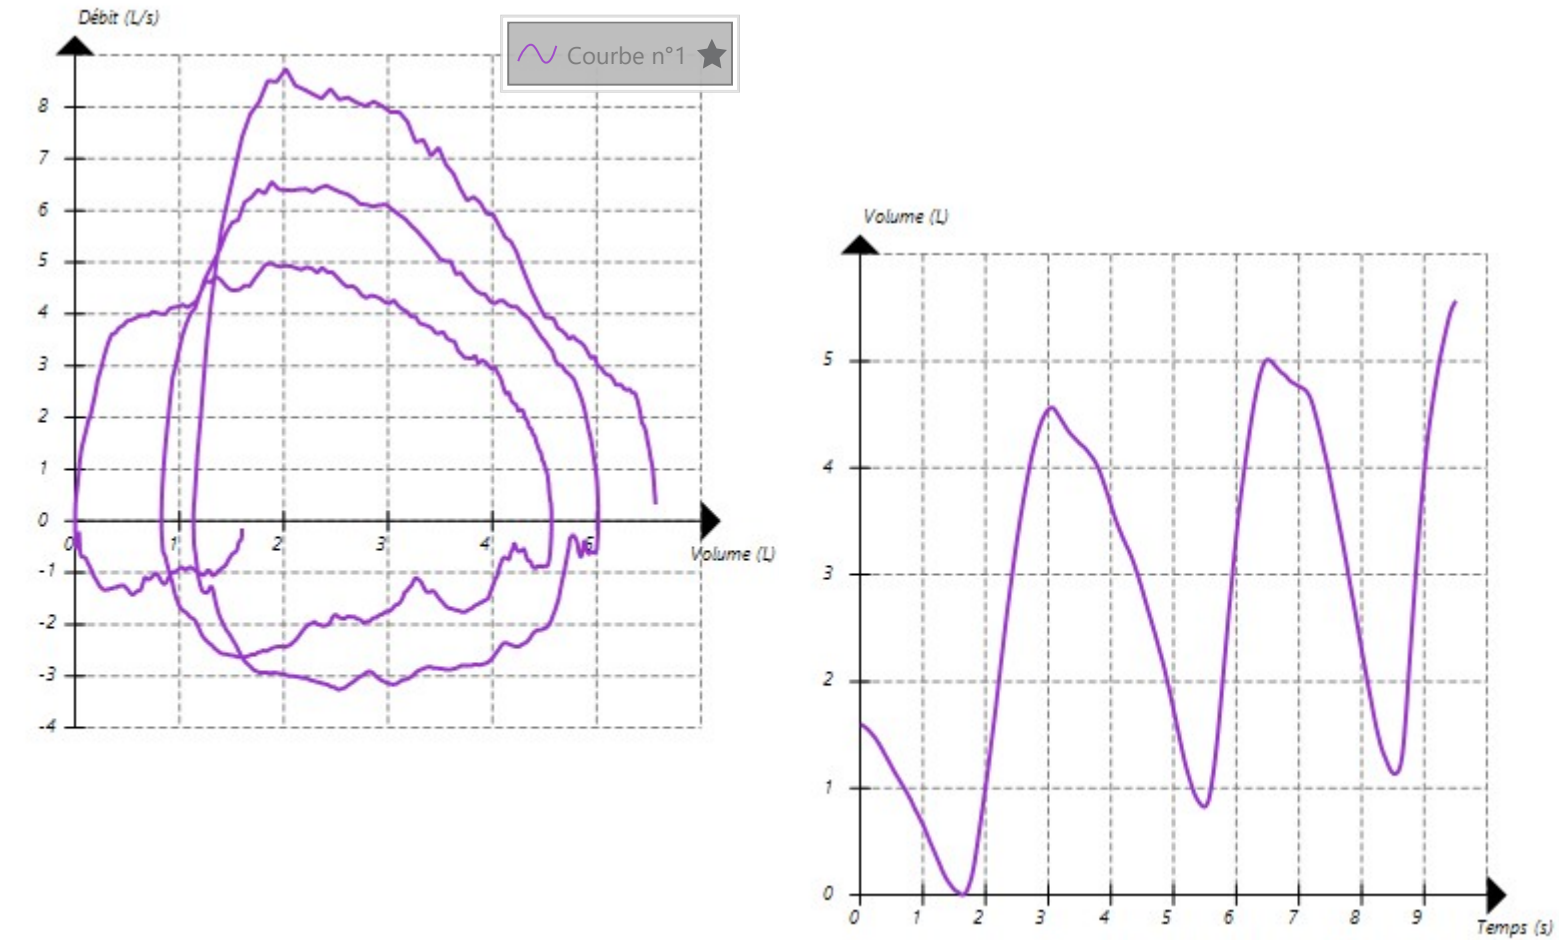

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 4,43 L                  | 5,42 L   | 81,73 %   |
| VEMS               | 4,43 L                  | 4,54 L   | 97,58 %   |
| DEP                | 8,81 L/s                | 9,83 L/s | 89,62 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %                | 83,93 %  | 119,15 %  |
| Durée d'expiration | 1,00 s                  | -        |           |
| DEMM               | 6,88 L/s                | 4,87 L/s | 141,27 %  |
| DEMM/CVF           | 1,55 s-1                | 0,90 s-1 | 172,22 %  |
| DE75               | 8,36 L/s                | -        |           |
| DE50               | 7,30 L/s                | -        |           |
| DE25               | 4,08 L/s                | -        |           |