



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/02/1984	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 680	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %

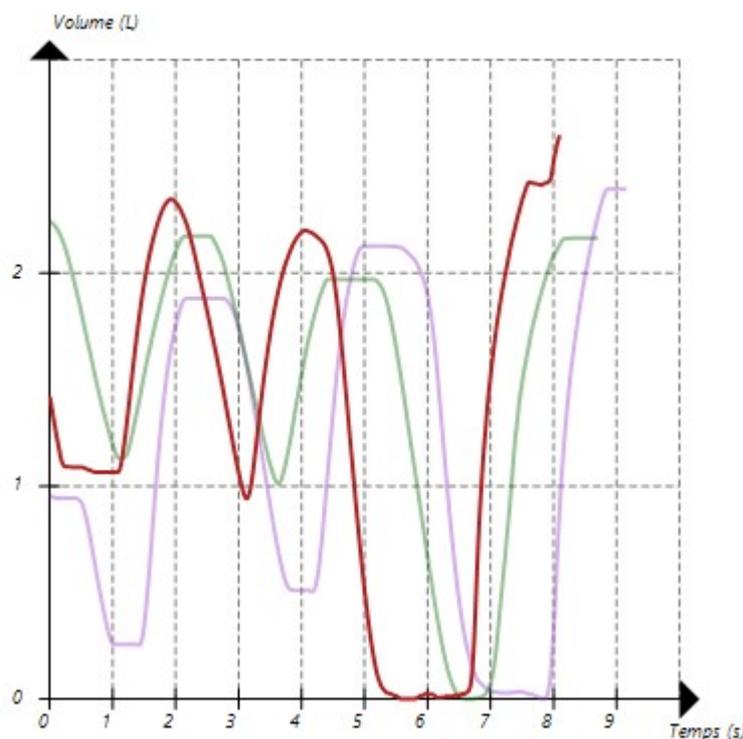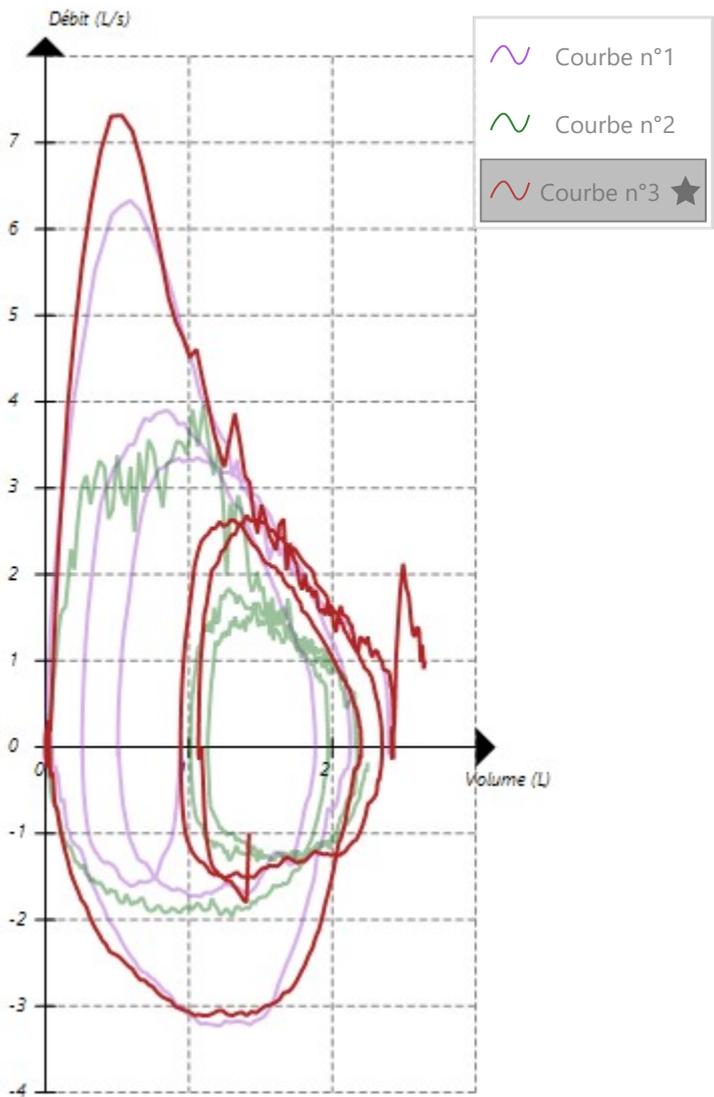

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,39 L	2,16 L	2,65 L	4,04 L	65,59 %
VEMS	2,39 L	2,09 L	2,41 L	3,32 L	72,59 %
DEP	6,38 L/s	4,26 L/s	7,41 L/s	8,68 L/s	85,37 %
VEMS/ CVF	100,00 %	96,76 %	90,94 %	81,93 %	111,00 %
Durée d'expiration	1,03 s	1,60 s	1,62 s	-	
DEMM	3,46 L/s	2,75 L/s	3,01 L/s	3,55 L/s	84,79 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	1,27 s-1	1,14 s-1	0,88 s-1	129,55 %
DE75	6,38 L/s	2,78 L/s	6,69 L/s	-	
DE50	3,75 L/s	3,75 L/s	3,72 L/s	-	
DE25	1,87 L/s	1,35 L/s	1,56 L/s	-	