

**Nom** TOURE  
**Prénom** MATENIN  
**Né le** 02/09/2002  
**Age** 21 Ans  
**Genre** Féminin  
**ID** 387  
**Taille** 163 cm  
**Poids** 47 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FLAGWOMEN  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,1 °C

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Humidité : 46 %

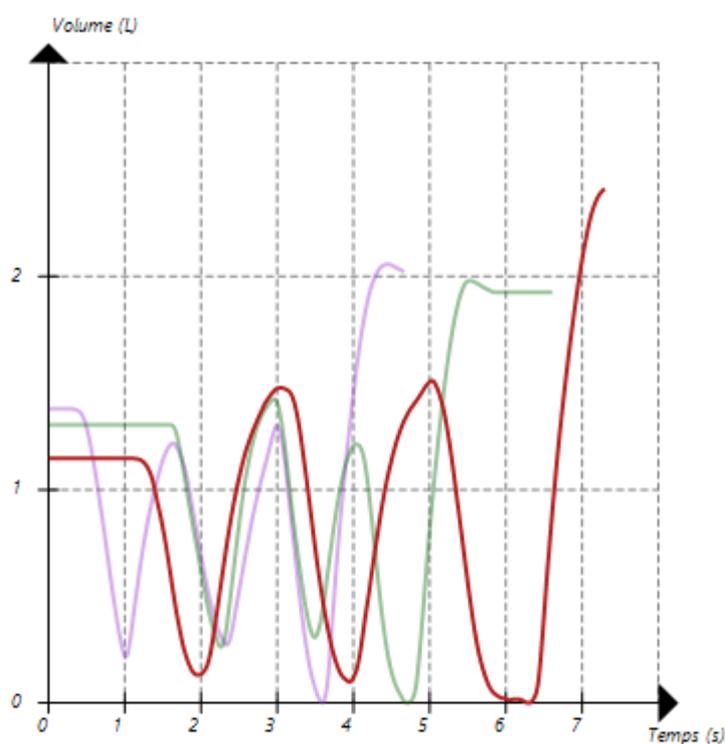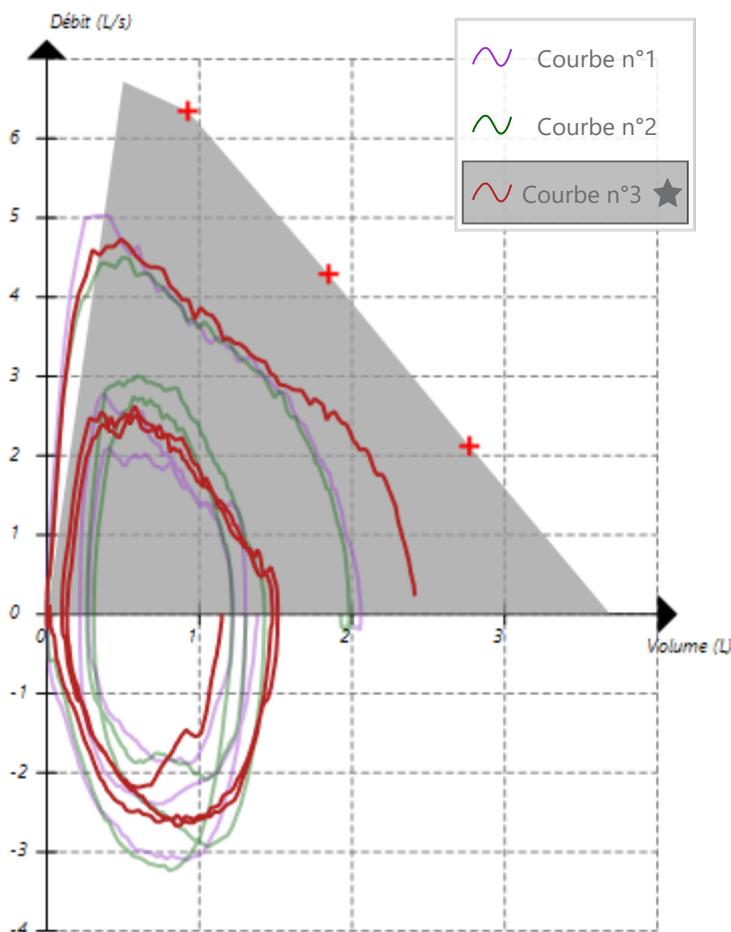

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,06 L	1,98 L	2,41 L	3,69 L	65,31 %
VEMS	2,06 L	1,98 L	2,41 L	3,19 L	75,55 %
DÉP	5,18 L/s	4,62 L/s	4,77 L/s	6,72 L/s	70,98 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,53 %	114,25 %
Durée d'expiration	0,85 s	0,81 s	1,01 s	-	
DEMM	3,65 L/s	3,71 L/s	3,49 L/s	3,83 L/s	91,12 %
DEMM/CVF	1,77 s <sup>-1</sup>	1,87 s <sup>-1</sup>	1,45 s <sup>-1</sup>	1,04 s <sup>-1</sup>	139,42 %
DE75	4,62 L/s	4,47 L/s	4,41 L/s	6,35 L/s	69,45 %
DE50	3,47 L/s	3,50 L/s	3,49 L/s	4,29 L/s	81,35 %
DE25	2,84 L/s	2,71 L/s	2,64 L/s	2,12 L/s	124,53 %