



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1964	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 60 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> SPOTER
<b>ID</b> 00558	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Dejsomritrutai 2000	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 61 %

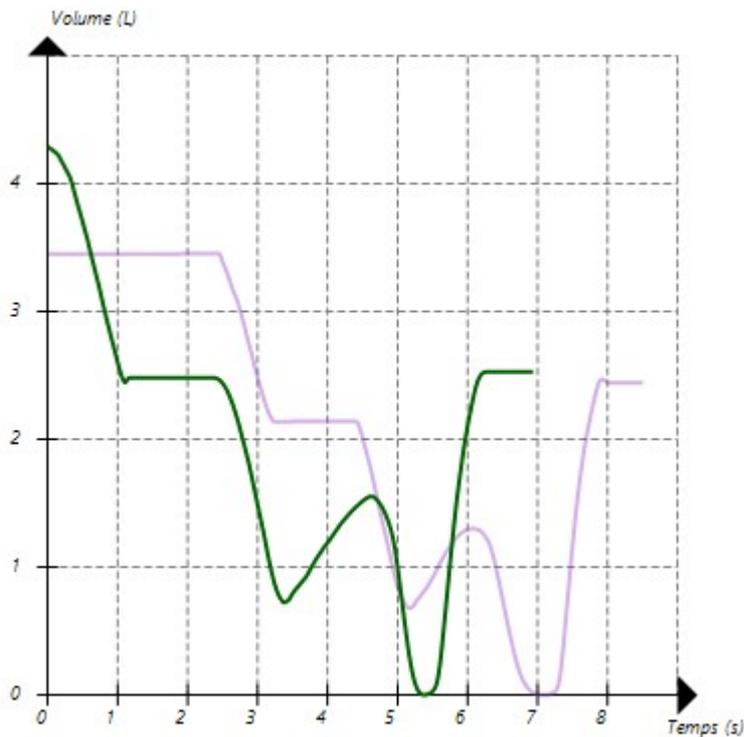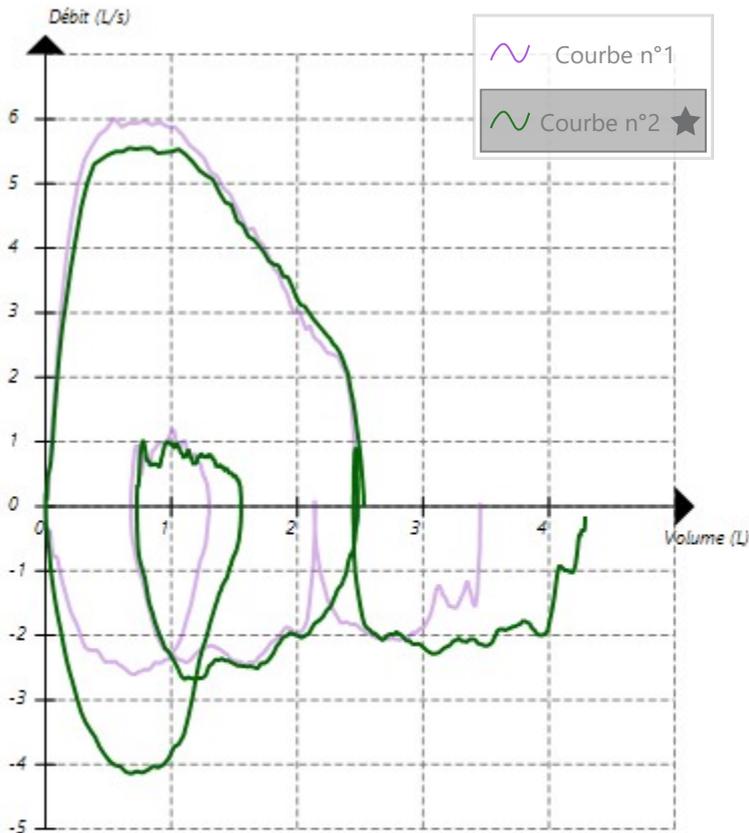

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,47 L	2,53 L	3,49 L	72,49 %
VEMS	2,47 L	2,53 L	2,71 L	93,36 %
DEP	6,08 L/s	5,62 L/s	-	
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	81,40 %	122,85 %
Durée d'expiration	0,89 s	0,90 s	-	
DEMM	5,17 L/s	4,90 L/s	-	
DEMM/ CVF	2,09 s-1	1,94 s-1	-	
DE75	5,84 L/s	5,49 L/s	-	
DE50	5,37 L/s	5,18 L/s	-	
DE25	3,64 L/s	3,52 L/s	-	