

**Nom** CAMARA  
**Prénom** YACOUBA  
**Né le** 01/01/1988  
**Age** 36 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 373  
**Taille** 160 cm  
**Poids** 56 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Humidité : 45 %

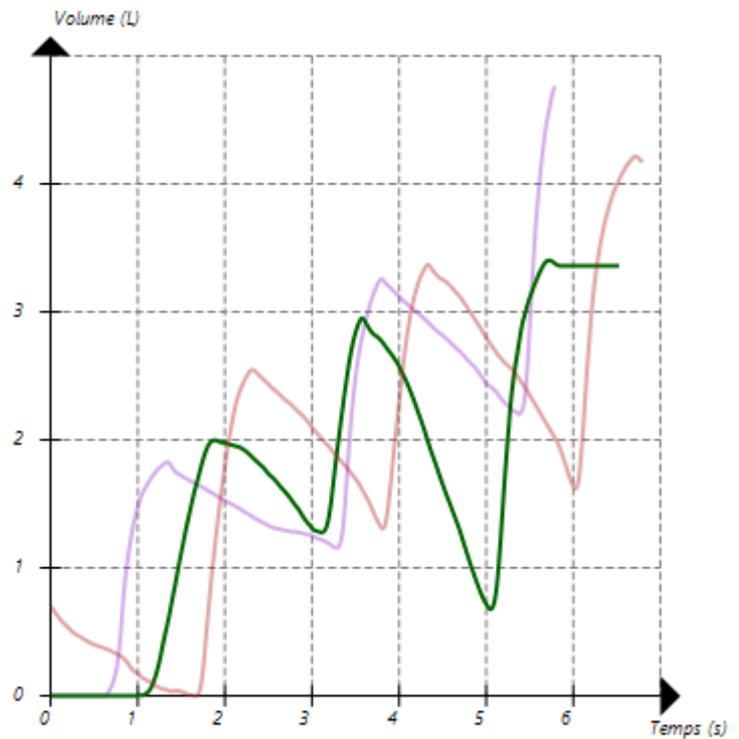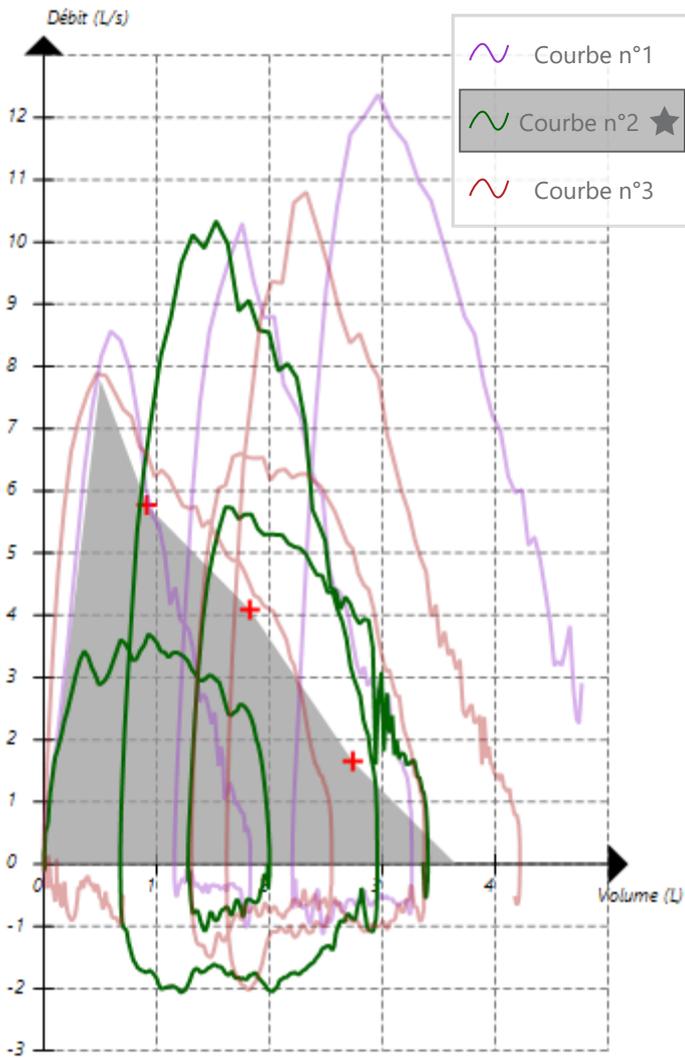

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,59 L	2,73 L	2,60 L	3,65 L	74,79 %
VEMS	2,59 L	2,73 L	2,60 L	3,08 L	88,64 %
DÉP	12,49 L/s	10,58 L/s	10,95 L/s	7,79 L/s	135,82 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,92 %	120,60 %
Durée d'expiration	0,42 s	0,67 s	0,69 s	-	
DEMM	9,67 L/s	7,25 L/s	6,84 L/s	3,44 L/s	210,76 %
DEMM/ CVF	3,73 s <sup>-1</sup>	2,66 s <sup>-1</sup>	2,63 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	282,98 %
DE75	12,17 L/s	10,35 L/s	10,88 L/s	5,77 L/s	179,38 %
DE50	10,07 L/s	7,90 L/s	8,32 L/s	4,09 L/s	193,15 %
DE25	5,89 L/s	4,27 L/s	3,38 L/s	1,65 L/s	258,79 %