



<b>Nom</b> KOULIBALY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/09/1974	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 315	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

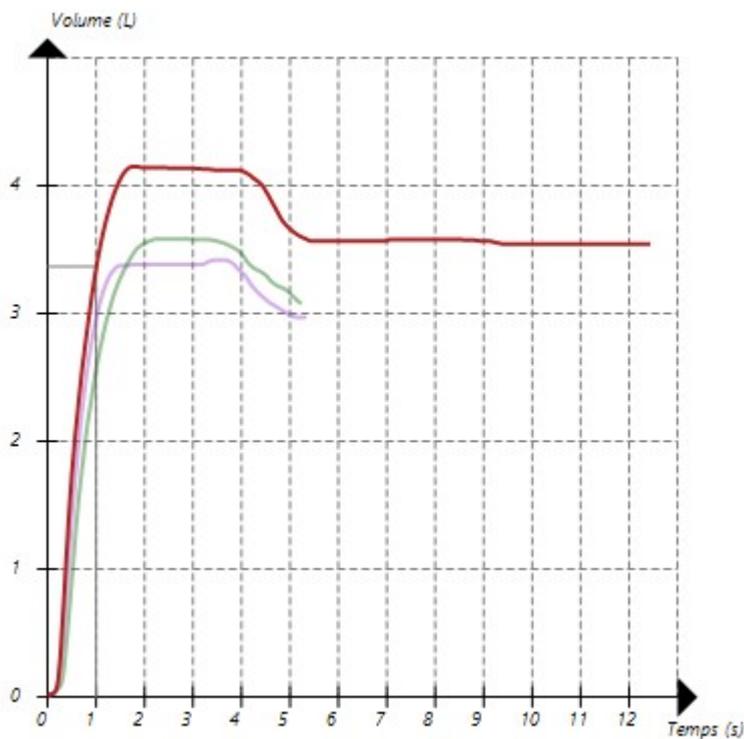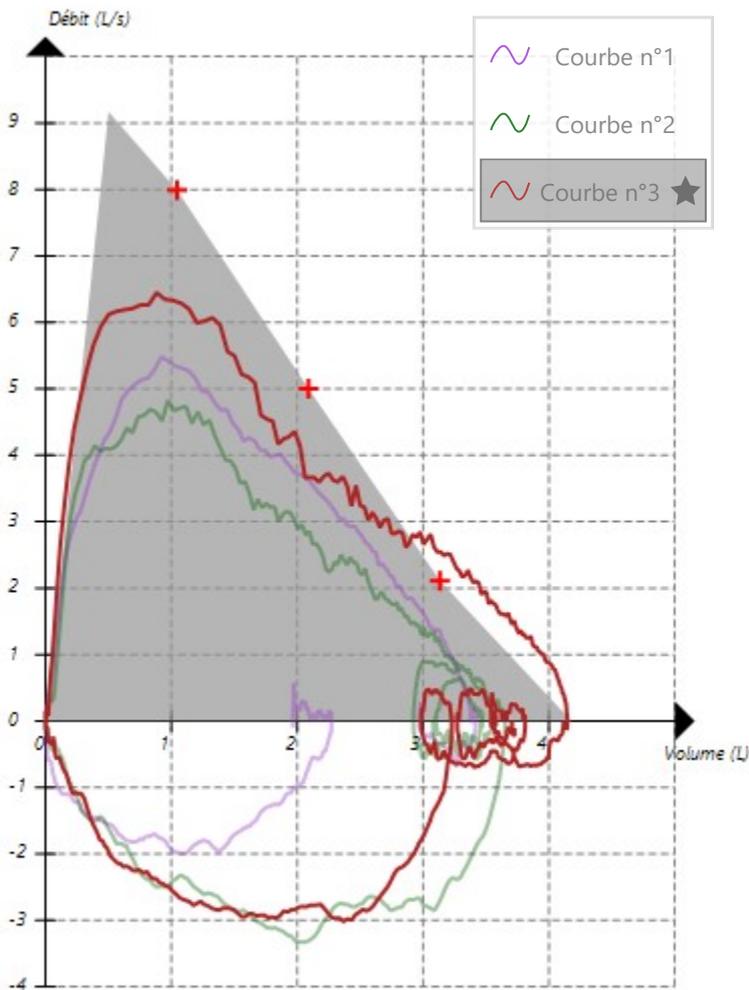

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	3,58 L	4,15 L	4,18 L	99,28 %
VEMS	3,26 L	3,07 L	3,74 L	3,37 L	110,98 %
DEP	5,56 L/s	4,90 L/s	6,51 L/s	9,17 L/s	70,99 %
VEMS/ CVF	95,32 %	85,75 %	90,12 %	78,44 %	114,89 %
Durée d'expiration	3,56 s	2,53 s	1,85 s	-	
DEMM	4,08 L/s	3,15 L/s	3,95 L/s	4,11 L/s	96,11 %
DEMM/ CVF	1,19 s-1	0,88 s-1	0,95 s-1	0,86 s-1	110,47 %
DE75	5,22 L/s	4,66 L/s	6,42 L/s	7,99 L/s	80,35 %
DE50	3,96 L/s	3,24 L/s	3,49 L/s	5,00 L/s	69,80 %
DE25	2,65 L/s	1,90 L/s	2,38 L/s	2,11 L/s	112,80 %