

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/07/1990	<b>Profession</b> CHAUFFEYR POIDS LOURD
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 632	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 94 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 53 %

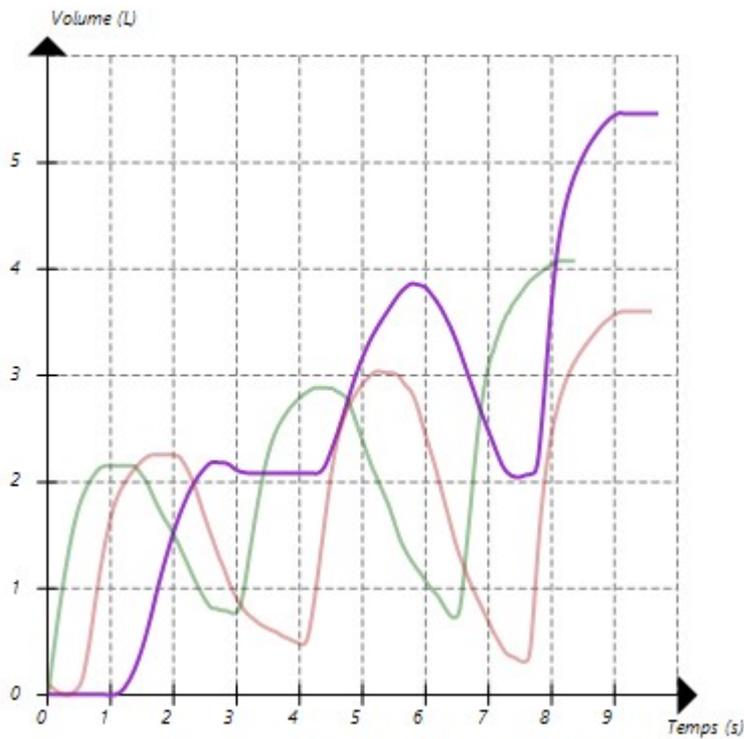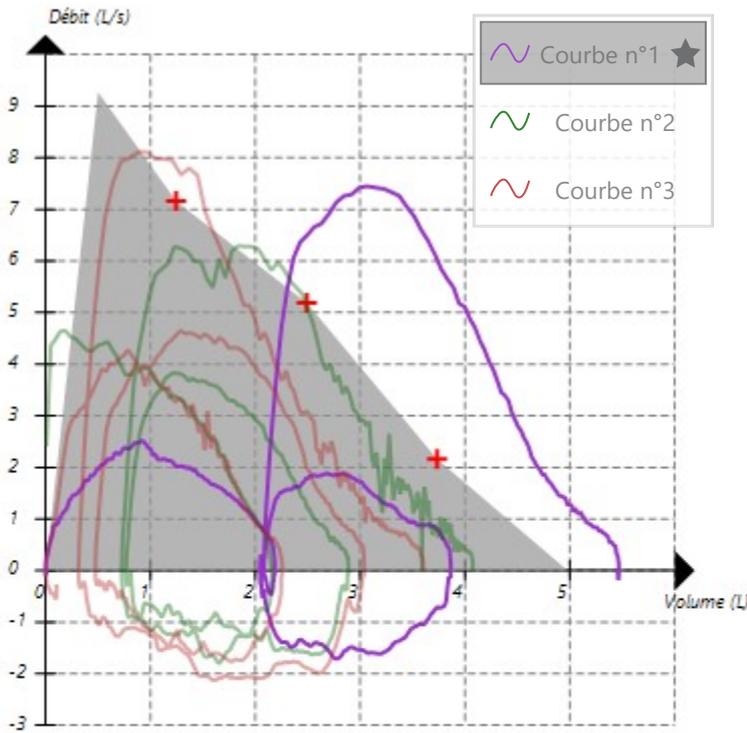

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,40 L	3,35 L	3,29 L	4,98 L	68,27 %
VEMS	3,25 L	3,07 L	3,06 L	4,13 L	78,69 %
DEP	7,48 L/s	6,71 L/s	8,20 L/s	9,27 L/s	80,69 %
VEMS/CVF	95,59 %	91,64 %	93,01 %	83,13 %	114,99 %
Durée d'expiration	1,46 s	1,67 s	1,61 s	-	
DEMM	5,12 L/s	4,22 L/s	4,41 L/s	4,38 L/s	116,89 %
DEMM/CVF	1,51 s-1	1,26 s-1	1,34 s-1	0,88 s-1	171,59 %
DE75	7,29 L/s	5,56 L/s	8,07 L/s	7,16 L/s	101,82 %
DE50	5,84 L/s	5,61 L/s	5,23 L/s	5,19 L/s	112,52 %
DE25	2,31 L/s	3,02 L/s	1,85 L/s	2,16 L/s	106,94 %