


Nom DIALLO	Adresse
Prénom AMINATA SAMBA	Exposition
Né le 31/12/1993	Profession ASSISTANTE ENVIRONNEMENT
Age 30 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Féminin	Service
ID 461	Fumeur Fumeur
Taille 165 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 65 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 1
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,3 °C
Numéro de série : 232707	Pression atmosphérique : 100,8 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024	Humidité : 53 %

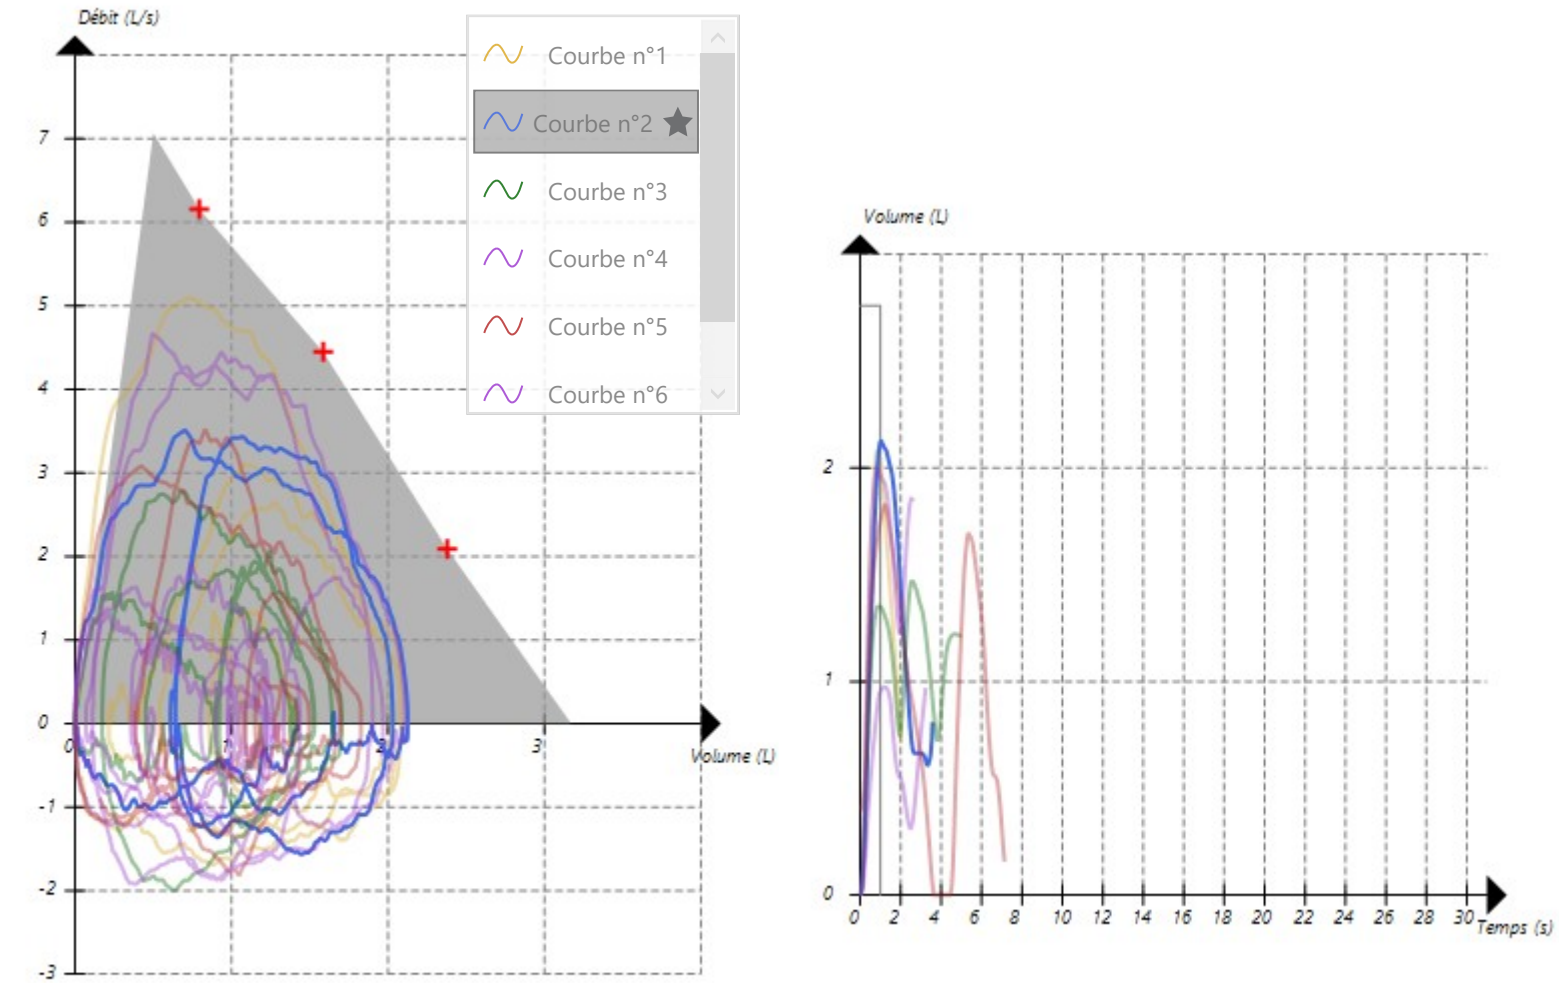

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5	Courbe n°6	Prédits	% Prédits
CVF	2,08 L	2,13 L	1,35 L	0,97 L	1,44 L	2,00 L	3,17 L	67,19 %
VEMS	2,08 L	2,13 L	1,35 L	0,97 L	1,44 L	2,00 L	2,76 L	77,17 %
DEP	5,14 L/s	3,53 L/s	2,83 L/s	1,66 L/s	3,63 L/s	4,75 L/s	7,07 L/s	49,93 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,34 %	119,99 %
Durée d'expiration	0,85 s	1,12 s	0,88 s	1,18 s	2,73 s	0,81 s	-	
DEMM	4,41 L/s	3,07 L/s	2,47 L/s	1,27 L/s	2,29 L/s	4,05 L/s	3,97 L/s	77,33 %
DEMM/CVF	2,12 s-1	1,44 s-1	1,83 s-1	1,31 s-1	1,59 s-1	2,02 s-1	1,09 s-1	132,11 %
DE75	4,70 L/s	2,99 L/s	2,71 L/s	1,53 L/s	3,40 L/s	4,51 L/s	6,16 L/s	48,54 %
DE50	4,64 L/s	2,93 L/s	2,65 L/s	1,27 L/s	2,84 L/s	3,77 L/s	4,45 L/s	65,84 %
DE25	2,79 L/s	2,41 L/s	1,91 L/s	0,89 L/s	1,14 L/s	2,94 L/s	2,09 L/s	115,31 %