



<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/02/1986	<b>Profession</b> PLOMBIER
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 195	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

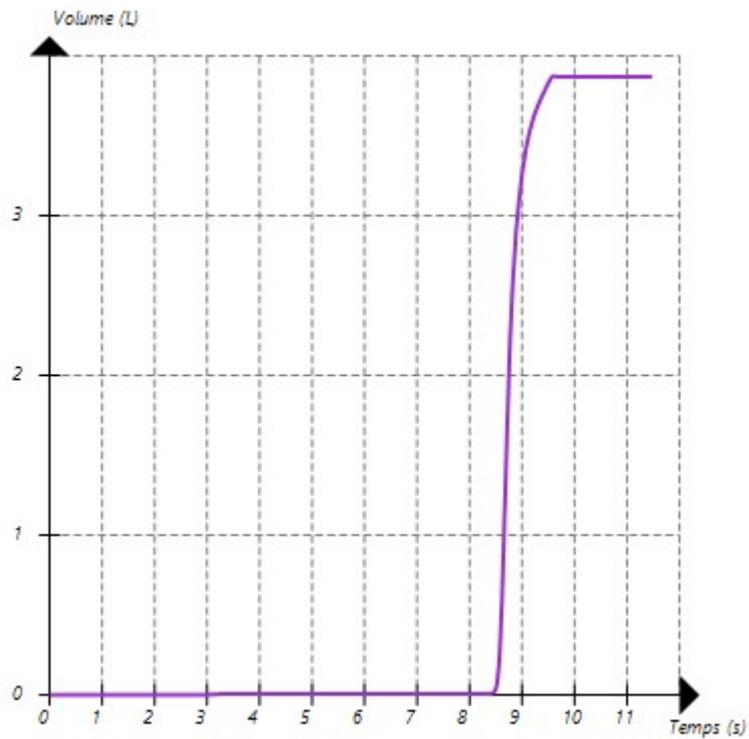

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %

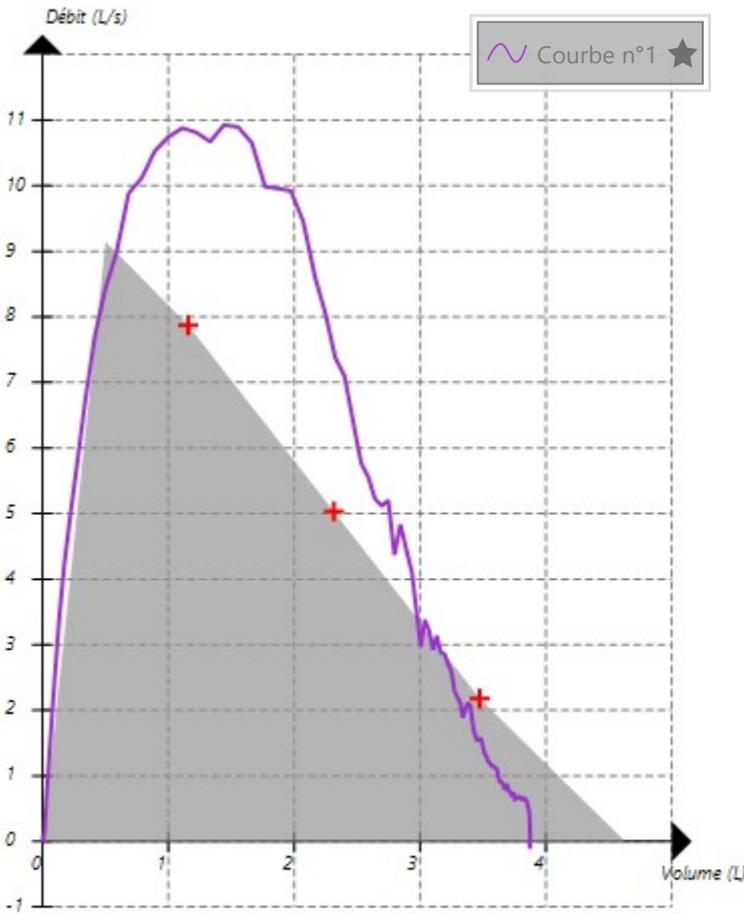

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,87 L	4,63 L	83,59 %
VEMS	3,86 L	3,85 L	100,26 %
DEP	11,12 L/s	9,15 L/s	121,53 %
VEMS/ CVF	99,74 %	80,41 %	124,04 %
Durée d'expiration	1,26 s	-	
DEMM	8,19 L/s	4,43 L/s	184,88 %
DEMM/ CVF	2,12 s-1	0,96 s-1	220,83 %
DE75	10,69 L/s	7,87 L/s	135,83 %
DE50	10,00 L/s	5,03 L/s	198,81 %
DE25	4,48 L/s	2,18 L/s	205,50 %