


|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Nom SIDIBE                     | Adresse                         |
| Prénom MOHAMED                 | Exposition                      |
| Né le 01/01/1992               | Profession CHAUFFEUR POID LOURD |
| Age 32 Ans                     | Entreprise BCEIP                |
| Genre Masculin                 | Service                         |
| ID 146                         | Fumeur Non fumeur               |
| Taille 170 cm                  | Prescripteur:                   |
| Poids 81 kg                    | Smoking Pack Years : 0          |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal |                                 |
| Opérateur admin admin          |                                 |



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Température ambiante : 28,6 °C  
Numéro de série : 232697  
Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024  
Humidité : 48 %

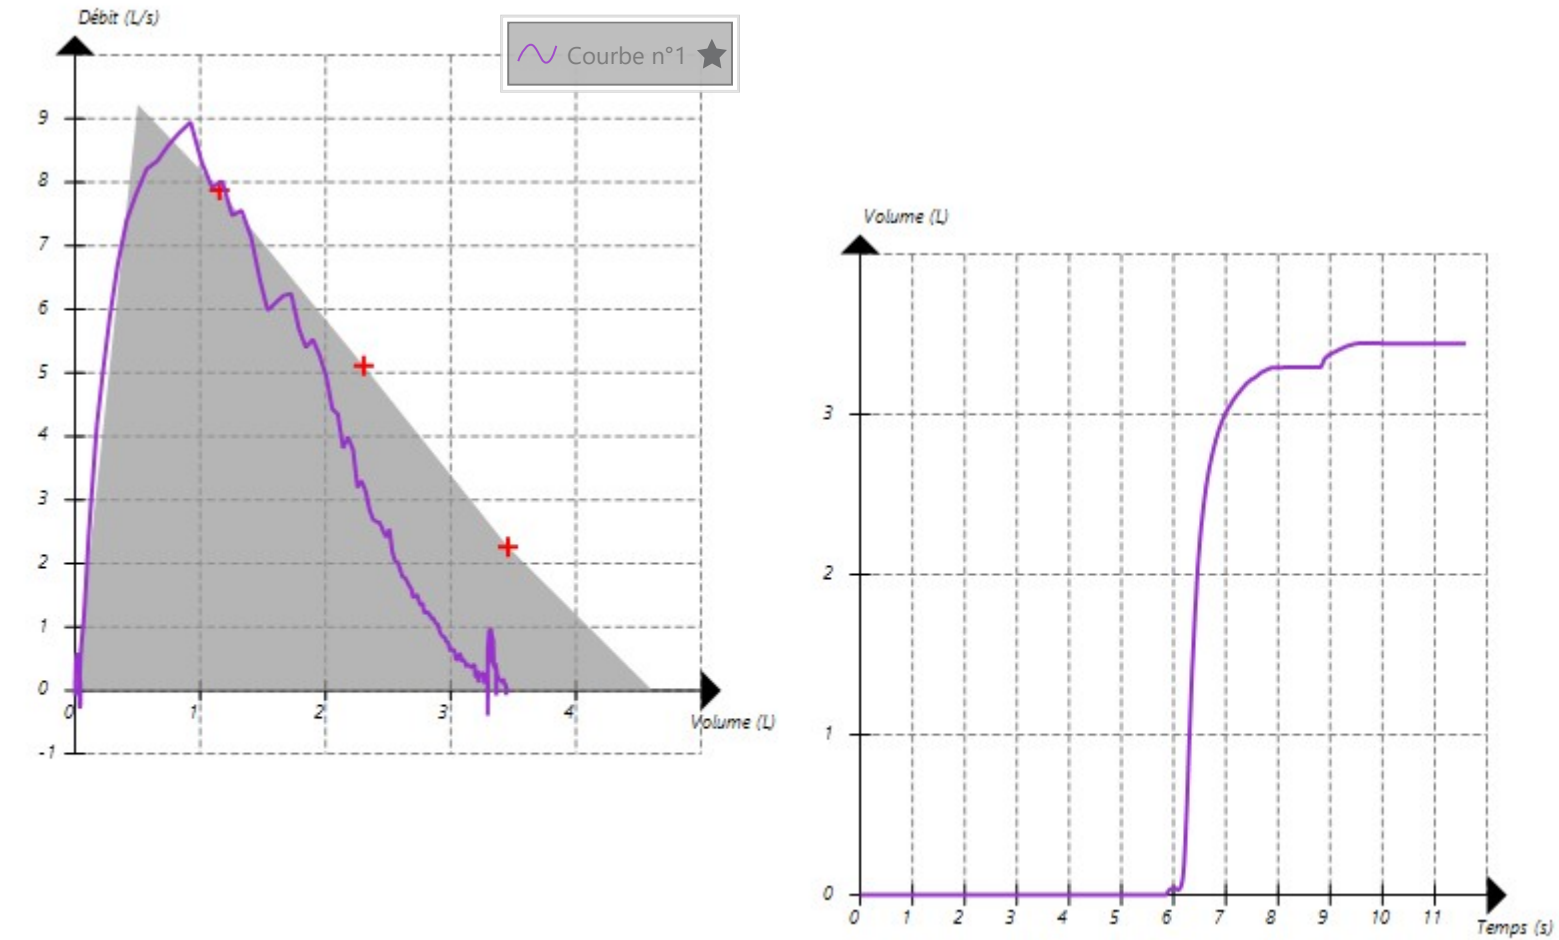

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,41 L                  | 4,61 L   | 73,97 %   |
| VEMS               | 3,08 L                  | 3,89 L   | 79,18 %   |
| DEP                | 9,10 L/s                | 9,23 L/s | 98,59 %   |
| VEMS/CVF           | 90,32 %                 | 81,48 %  | 110,85 %  |
| Durée d'expiration | 3,49 s                  | -        |           |
| DEMM               | 4,85 L/s                | 4,63 L/s | 104,75 %  |
| DEMM/CVF           | 1,42 s-1                | 1,00 s-1 | 142,00 %  |
| DE75               | 8,76 L/s                | 7,88 L/s | 111,17 %  |
| DE50               | 6,55 L/s                | 5,11 L/s | 128,18 %  |
| DE25               | 1,99 L/s                | 2,26 L/s | 88,05 %   |