


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nom SANGARE                    | Adresse BOKE              |
| Prénom ALHASSANE               | Exposition                |
| Né le 20/02/1990               | Profession                |
| Age 34 Ans                     | Entreprise                |
| Genre Masculin                 | Service                   |
| ID 504                         | Fumeur Fumeur             |
| Taille 178 cm                  | Groupe ethnique Caucasien |
| Poids 80 kg                    | Prescripteur:             |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0    |
| Opérateur admin admin          |                           |



Fim medical  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 28,9 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,8 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 55 %                    |

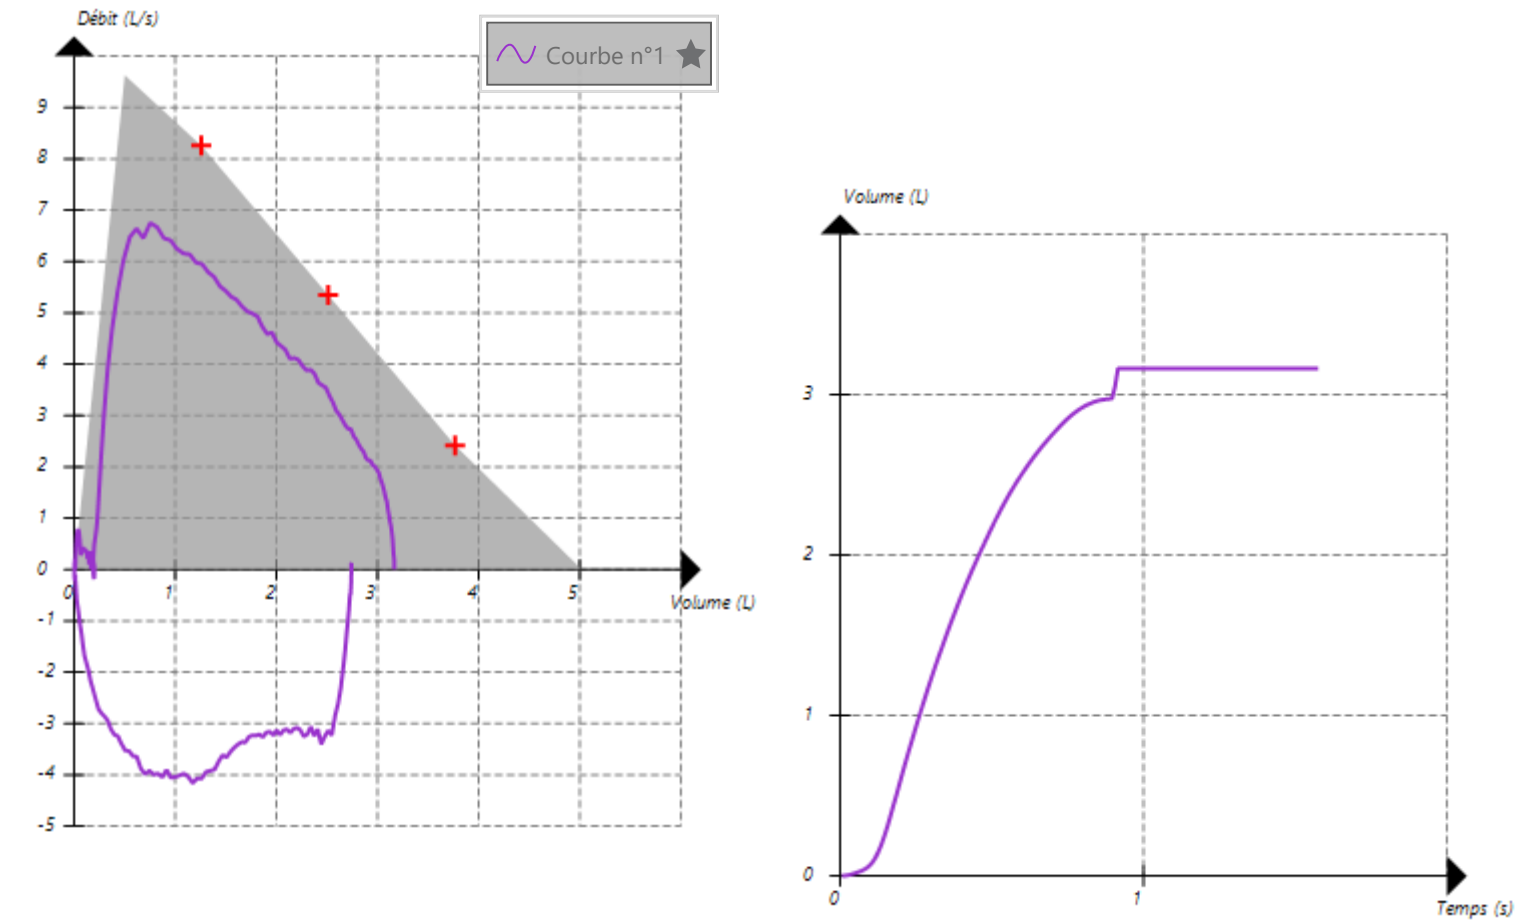

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,98 L                  | 5,02 L   | 59,36 %   |
| VEMS               | 2,98 L                  | 4,18 L   | 71,29 %   |
| DEP                | 6,87 L/s                | 9,63 L/s | 71,34 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %                | 81,12 %  | 123,27 %  |
| Durée d'expiration | 0,91 s                  | -        |           |
| DEMM               | 5,05 L/s                | 4,70 L/s | 107,45 %  |
| DEMM/CVF           | 1,69 s-1                | 0,94 s-1 | 179,79 %  |
| DE75               | 6,48 L/s                | 8,26 L/s | 78,45 %   |
| DE50               | 5,13 L/s                | 5,35 L/s | 95,89 %   |
| DE25               | 3,60 L/s                | 2,42 L/s | 148,76 %  |