


|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom KOUROUMA                    | Adresse                           |
| Prénom LANCINET                 | Exposition                        |
| Né le 04/04/1987                | Profession                        |
| Age 37 Ans                      | Entreprise BECEIP                 |
| Genre Masculin                  | Service ASSISTANT FOREUR          |
| ID 745                          | Fumeur Fumeur                     |
| Taille 174 cm                   | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 93 kg                     | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites NHANES III     | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                     | Température ambiante : 29,8 °C    |
| Numéro de série : 232697                                     | Pression atmosphérique : 93,7 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 | Humidité : 62 %                   |

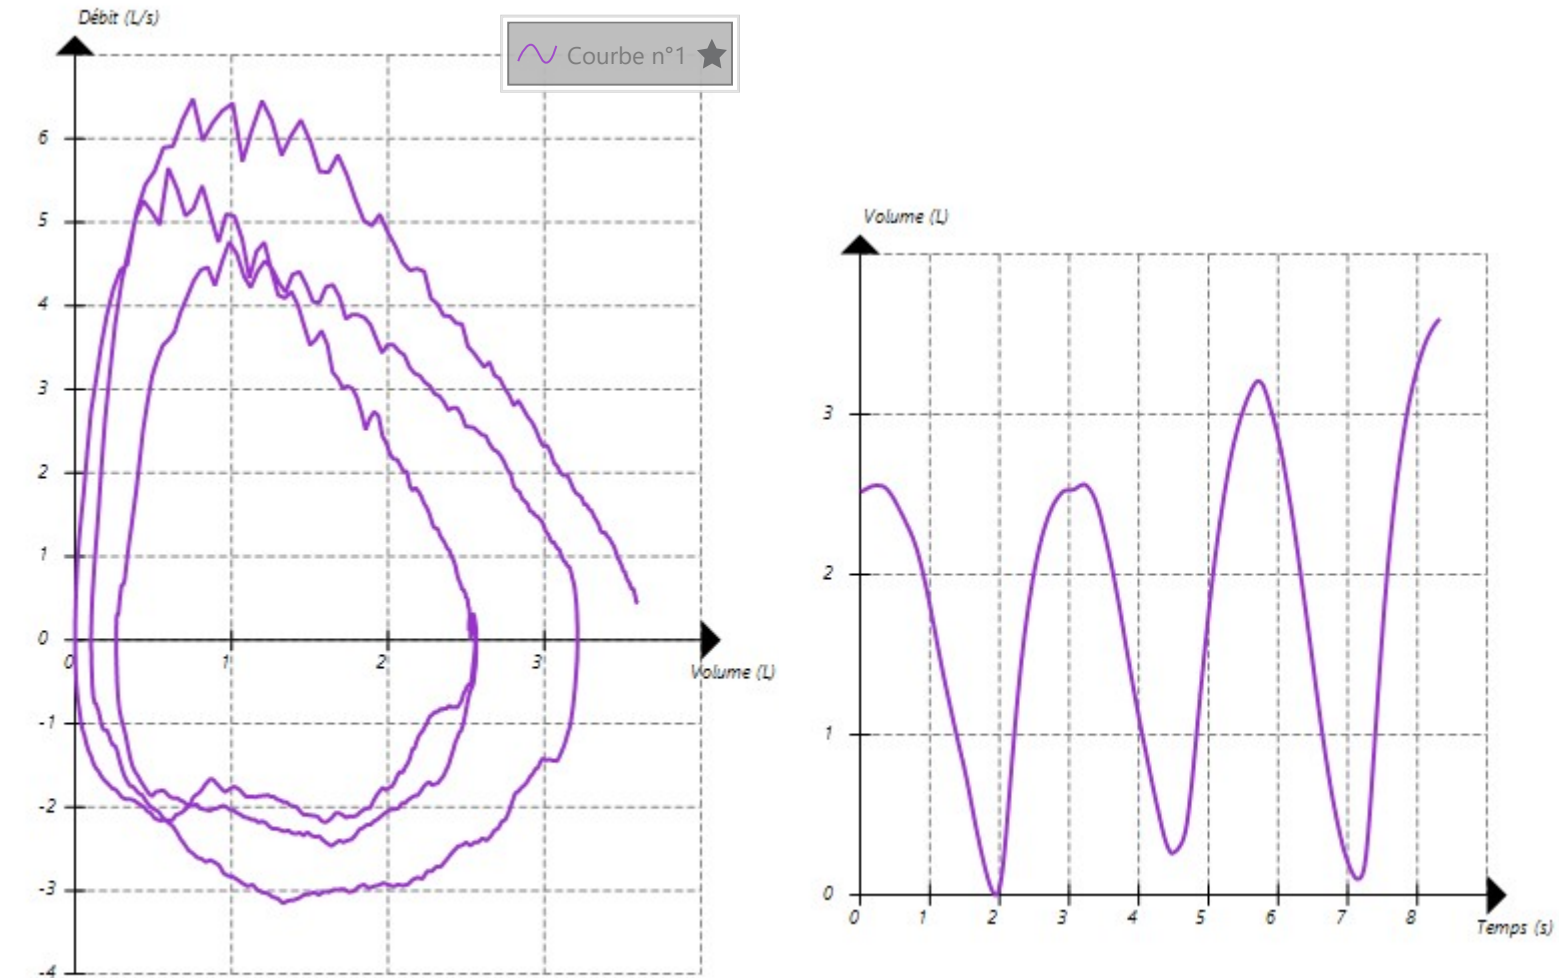

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,50 L                  | 4,21 L   | 83,14 %   |
| VEMS               | 3,46 L                  | 3,48 L   | 99,43 %   |
| DEP                | 6,60 L/s                | 8,99 L/s | 73,41 %   |
| VEMS/CVF           | 98,86 %                 | 82,48 %  | 119,86 %  |
| Durée d'expiration | 1,20 s                  | -        |           |
| DEMM               | 4,86 L/s                | 3,75 L/s | 129,60 %  |
| DEMM/CVF           | 1,39 s-1                | 0,89 s-1 | 156,18 %  |
| DE75               | 6,50 L/s                | -        |           |
| DE50               | 4,98 L/s                | -        |           |
| DE25               | 3,12 L/s                | -        |           |