



| | |
|--|--------------------------------------|
| Nom DIALLO | Adresse |
| Prénom YAYA | Exposition |
| Né le 01/01/1996 | Profession OPERATEUR BULDEZER |
| Age 28 Ans | Entreprise BECEIP |
| Genre Masculin | Service |
| ID 74 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 166 cm | Prescripteur: |
| Poids 57 kg | Smoking Pack Years : 0 |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | |
| Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA | |



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 32,2 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,5 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 58 %

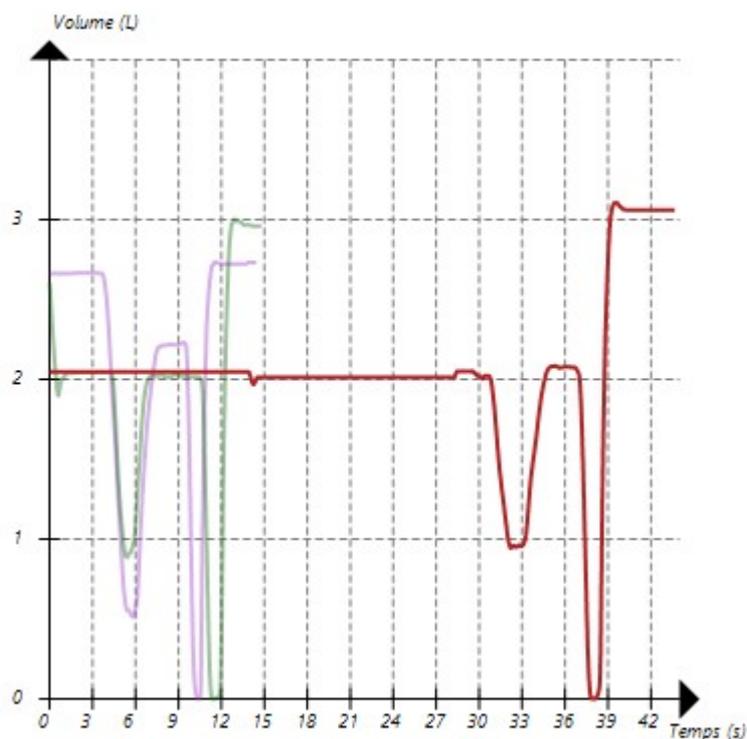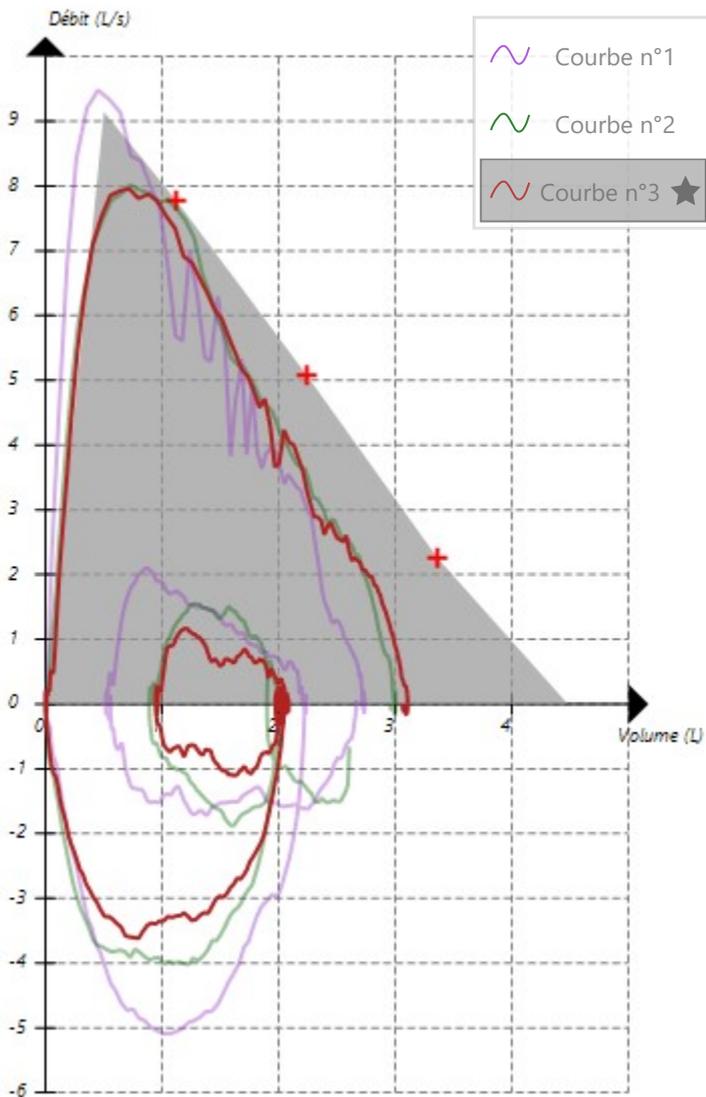

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 2,74 L | 3,00 L | 3,11 L | 4,48 L | 69,42 % |
| VEMS | 2,74 L | 3,00 L | 3,11 L | 3,84 L | 80,99 % |
| DEP | 9,73 L/s | 8,13 L/s | 8,03 L/s | 9,15 L/s | 87,76 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 82,20 % | 121,65 % |
| Durée d'expiration | 1,18 s | 1,14 s | 1,43 s | - | |
| DEMM | 5,54 L/s | 5,67 L/s | 5,32 L/s | 4,72 L/s | 112,71 % |
| DEMM/ CVF | 2,02 s-1 | 1,89 s-1 | 1,71 s-1 | 1,05 s-1 | 162,86 % |
| DE75 | 8,72 L/s | 8,03 L/s | 7,80 L/s | 7,78 L/s | 100,26 % |
| DE50 | 5,45 L/s | 5,79 L/s | 5,70 L/s | 5,08 L/s | 112,20 % |
| DE25 | 3,35 L/s | 3,57 L/s | 2,99 L/s | 2,26 L/s | 132,30 % |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: