



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> ASSISTANT FOREUR
<b>ID</b> 758	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %

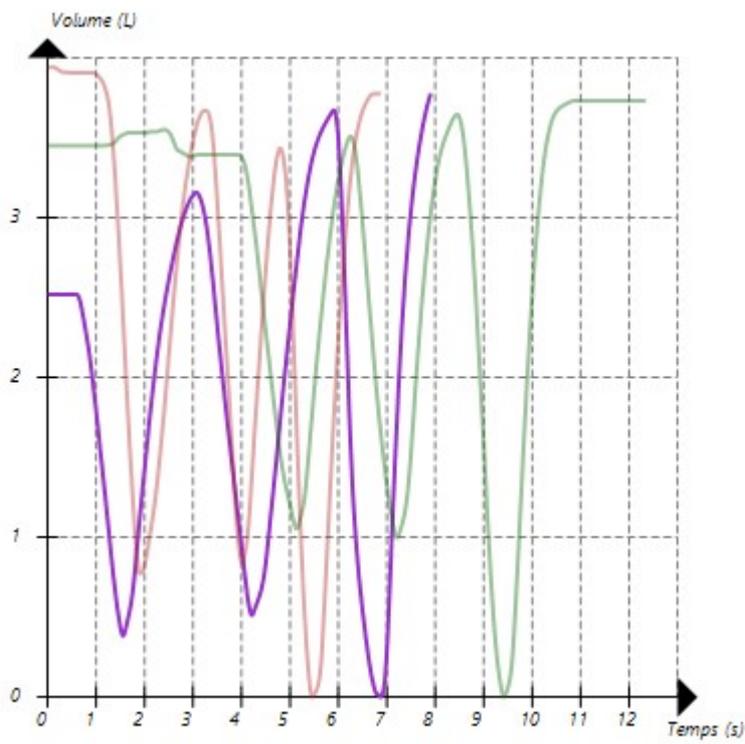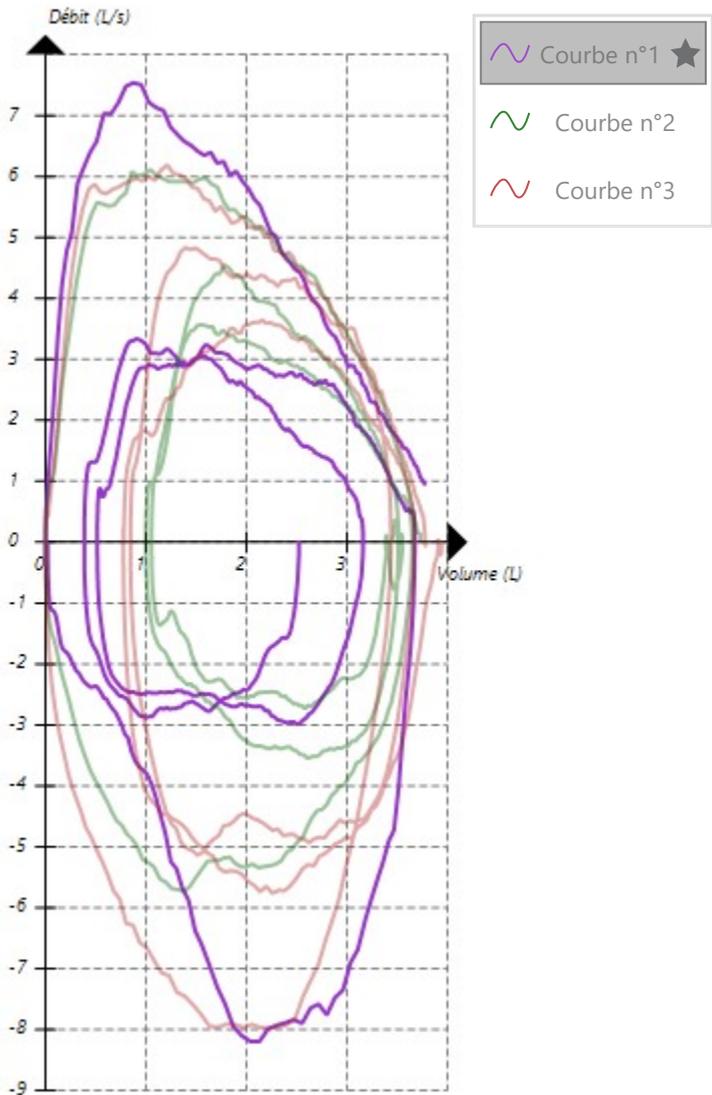

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,79 L	3,73 L	3,78 L	5,55 L	68,29 %
VEMS	3,79 L	3,69 L	3,75 L	4,43 L	85,55 %
DEP	7,64 L/s	6,20 L/s	6,27 L/s	10,49 L/s	72,83 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,93 %	99,21 %	80,22 %	124,66 %
Durée d'expiration	1,05 s	1,44 s	1,34 s	-	
DEMM	5,57 L/s	5,38 L/s	5,29 L/s	4,19 L/s	132,94 %
DEMM/ CVF	1,47 s-1	1,44 s-1	1,40 s-1	0,75 s-1	196,00 %
DE75	7,55 L/s	6,07 L/s	5,91 L/s	-	
DE50	6,14 L/s	5,42 L/s	5,38 L/s	-	
DE25	3,43 L/s	3,98 L/s	3,84 L/s	-	