


Nom FELEMOU	Adresse
Prénom SIBA	Exposition
Né le 16/02/1988	Profession TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Age 36 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 57	Fumeur Non fumeur
Taille 182 cm	Prescripteur:
Poids 76 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Température ambiante : 26,9 °C
Numéro de série : 232803
Pression atmosphérique : 93,7 kPa
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024
Humidité : 56 %

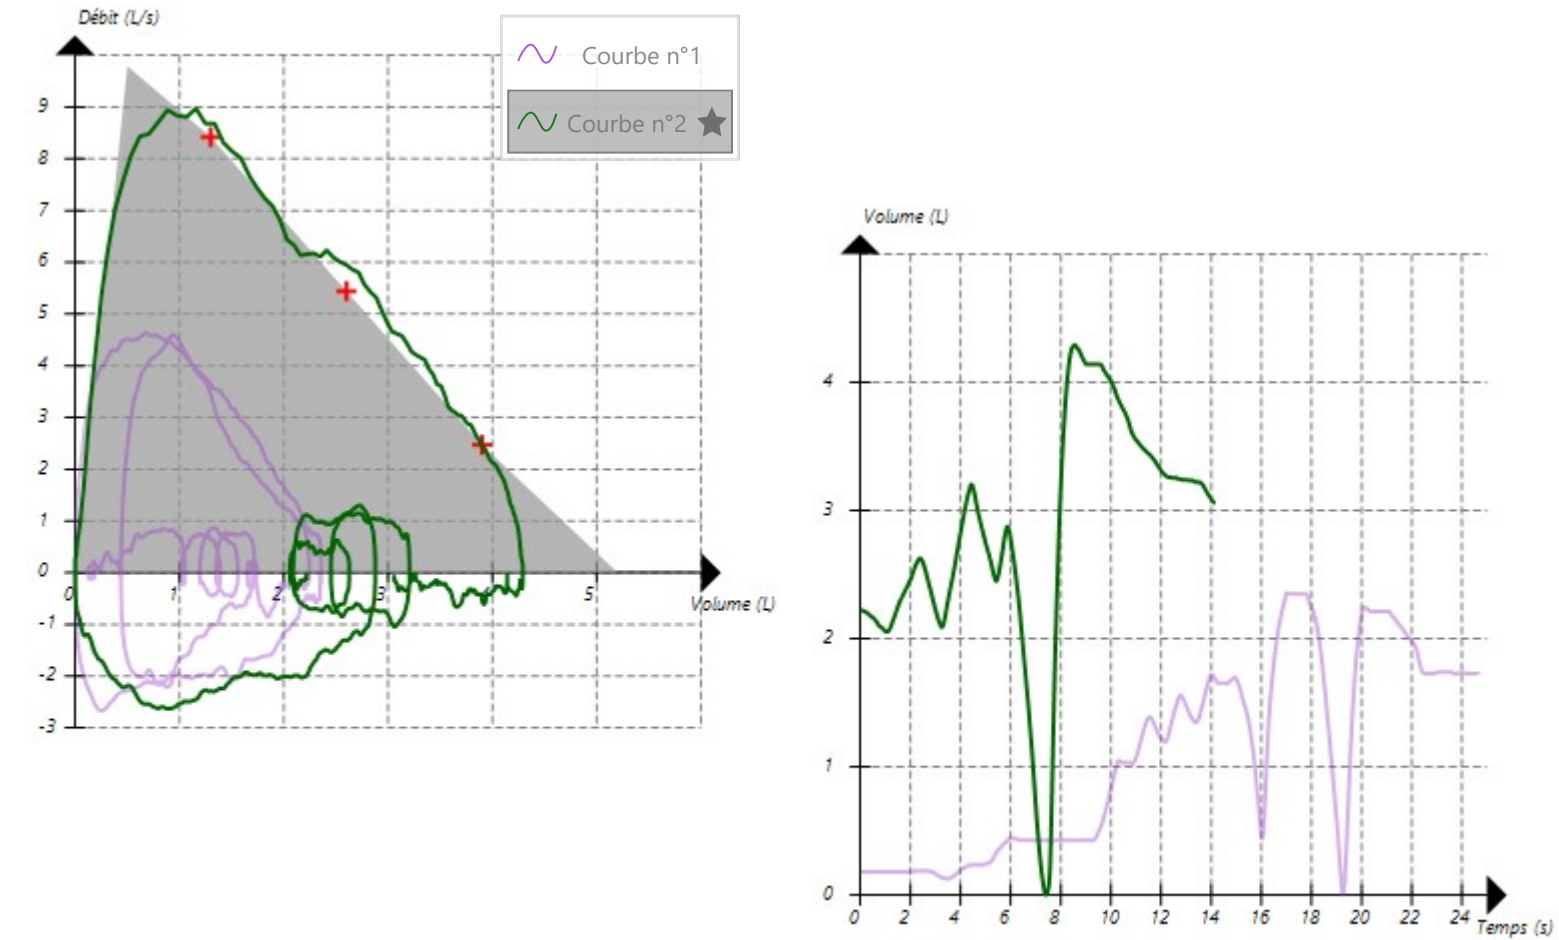

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,24 L	4,29 L	5,20 L	82,50 %
VEMS	2,24 L	4,29 L	4,29 L	100,00 %
DEP	4,71 L/s	9,16 L/s	9,79 L/s	93,56 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	80,77 %	123,81 %
Durée d'expiration	0,85 s	1,14 s	-	
DEMM	3,91 L/s	6,54 L/s	4,69 L/s	139,45 %
DEMM/CVF	1,75 s-1	1,52 s-1	0,90 s-1	168,89 %
DE75	4,41 L/s	8,65 L/s	8,42 L/s	102,73 %
DE50	4,07 L/s	6,23 L/s	5,44 L/s	114,52 %
DE25	2,74 L/s	4,24 L/s	2,47 L/s	171,66 %