



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/03/1988	<b>Profession</b> AIDE FOREUR
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> HDS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 35	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 23,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

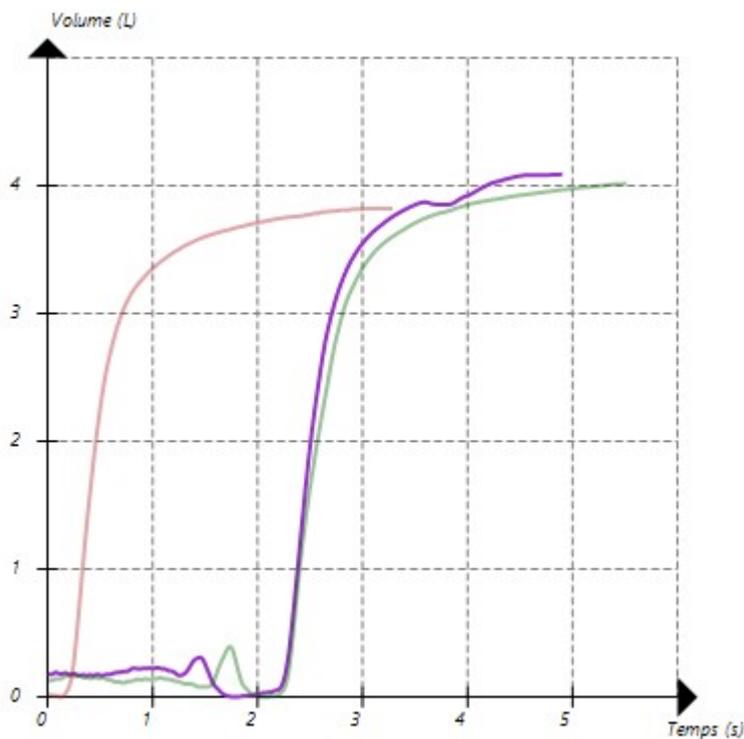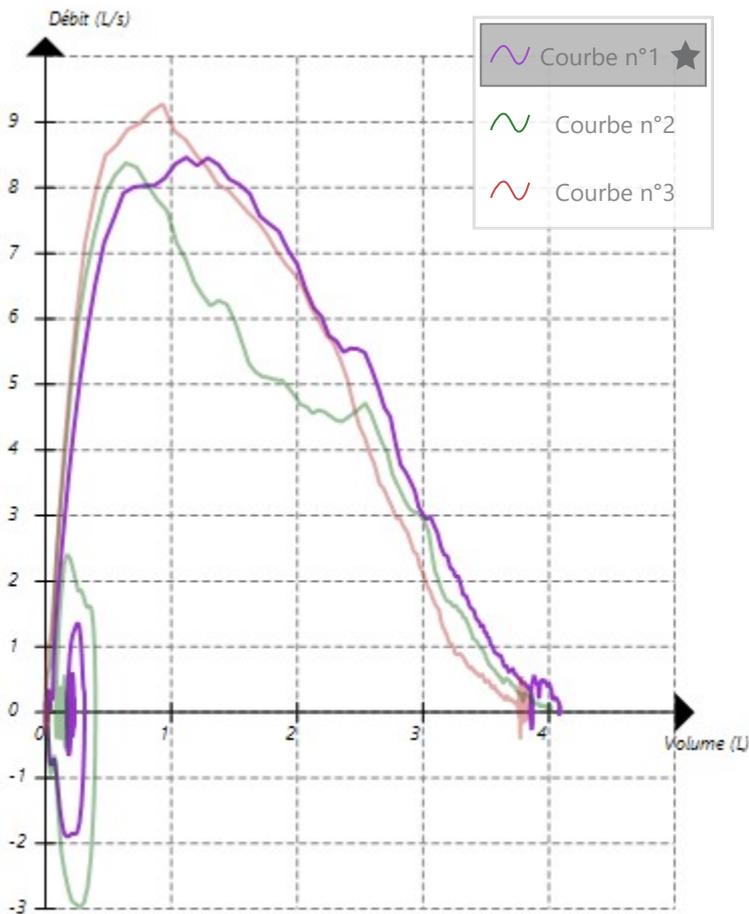

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,86 L	4,01 L	3,82 L	3,98 L	96,98 %
VEMS	3,74 L	3,59 L	3,49 L	3,30 L	113,33 %
DEP	8,56 L/s	8,43 L/s	9,49 L/s	8,61 L/s	99,42 %
VEMS/ CVF	96,89 %	89,53 %	91,36 %	82,48 %	117,47 %
Durée d'expiration	1,63 s	3,36 s	3,03 s	-	
DEMM	6,45 L/s	4,83 L/s	5,88 L/s	3,60 L/s	179,17 %
DEMM/ CVF	1,67 s-1	1,20 s-1	1,54 s-1	0,90 s-1	185,56 %
DE75	8,34 L/s	7,48 L/s	9,00 L/s	-	
DE50	7,08 L/s	4,78 L/s	6,79 L/s	-	
DE25	3,48 L/s	2,90 L/s	2,73 L/s	-	