



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUSOUF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR CAMION
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 331	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 53 %

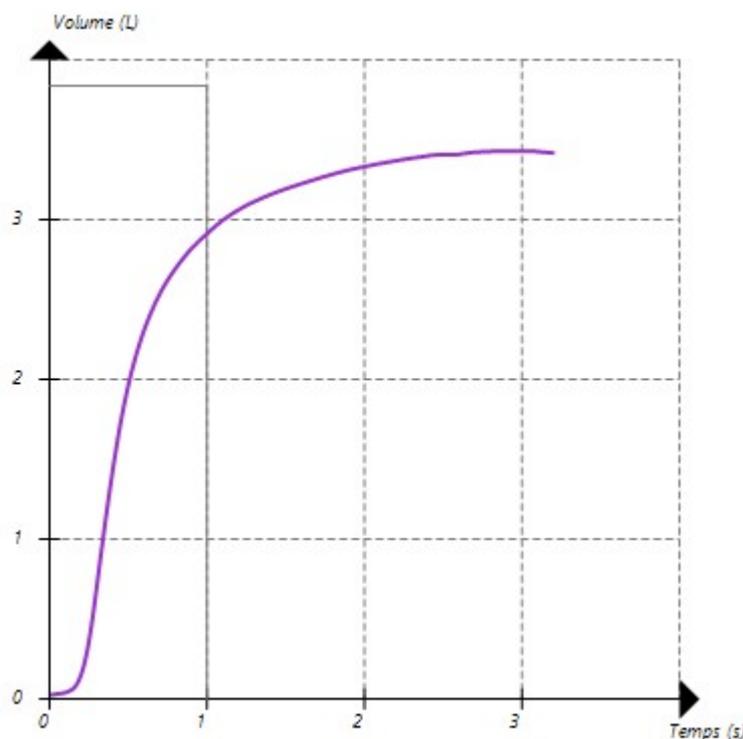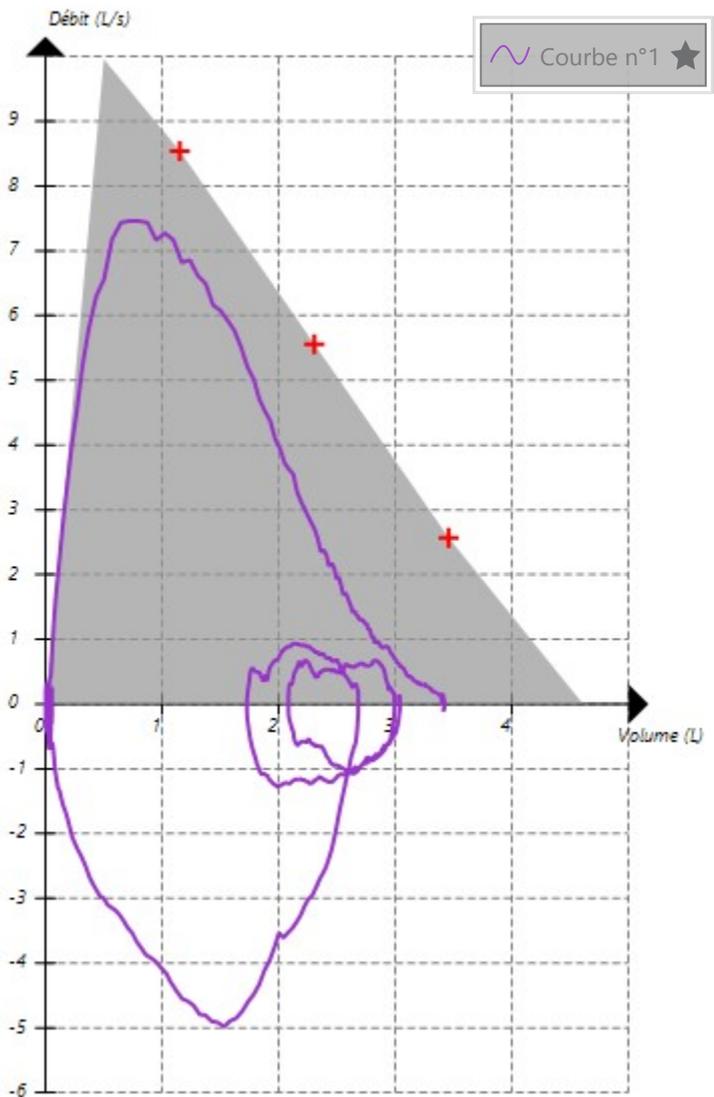

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	4,61 L	74,19 %
VEMS	3,05 L	3,84 L	79,43 %
DEP	7,57 L/s	9,96 L/s	76,00 %
VEMS/CVF	89,18 %	81,48 %	109,45 %
Durée d'expiration	2,91 s	-	
DEMM	4,27 L/s	4,86 L/s	87,86 %
DEMM/CVF	1,25 s-1	0,92 s-1	135,87 %
DE75	7,55 L/s	8,54 L/s	88,41 %
DE50	5,24 L/s	5,56 L/s	94,24 %
DE25	1,76 L/s	2,57 L/s	68,48 %