

Nom CAMARA	Adresse
Prénom FODE OUSMANE	Exposition
Né le 25/04/1993	Profession CONTROLEUR DE DOCUMENT
Age 30 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 98	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Prescripteur:
Poids 72 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	





MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 30,6 °C
Pression atmosphérique : 93,2 kPa
Humidité : 41 %

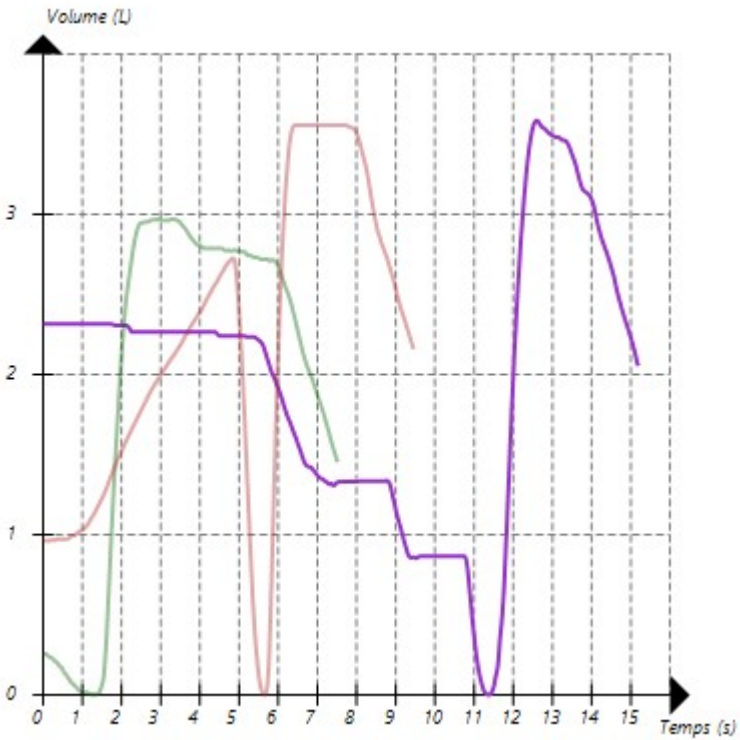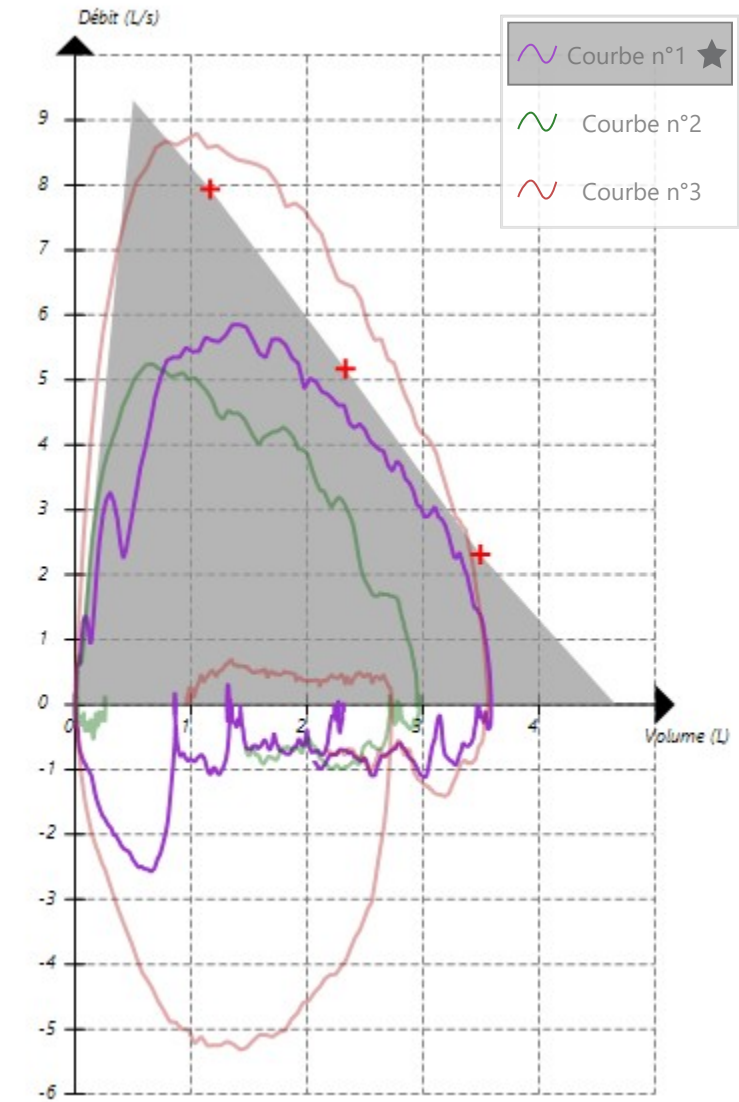

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,59 L	2,97 L	3,56 L	4,66 L	77,04 %
VEMS	3,59 L	2,95 L	3,56 L	3,95 L	90,89 %
DEP	5,93 L/s	5,35 L/s	8,81 L/s	9,31 L/s	63,69 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,33 %	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	1,23 s	1,64 s	0,83 s	-	
DEMM	5,14 L/s	4,35 L/s	7,64 L/s	4,71 L/s	109,13 %
DEMM/CVF	1,43 s-1	1,46 s-1	2,15 s-1	1,01 s-1	141,58 %
DE75	5,29 L/s	5,22 L/s	8,52 L/s	7,94 L/s	66,62 %
DE50	5,62 L/s	4,27 L/s	7,91 L/s	5,17 L/s	108,70 %
DE25	3,73 L/s	3,09 L/s	5,52 L/s	2,31 L/s	161,47 %