

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Nom DOUMBOUYA                  | Adresse                |
| Prénom OUMAR                   | Exposition             |
| Né le 20/12/1988               | Profession MANOEUVRE   |
| Age 35 Ans                     | Entreprise GPC         |
| Genre Masculin                 | Service                |
| ID 387                         | Fumeur Non fumeur      |
| Taille 174 cm                  | Prescripteur:          |
| Poids 71 kg                    | Smoking Pack Years : 0 |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal |                        |
| Opérateur admin admin          |                        |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 26,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 46 %

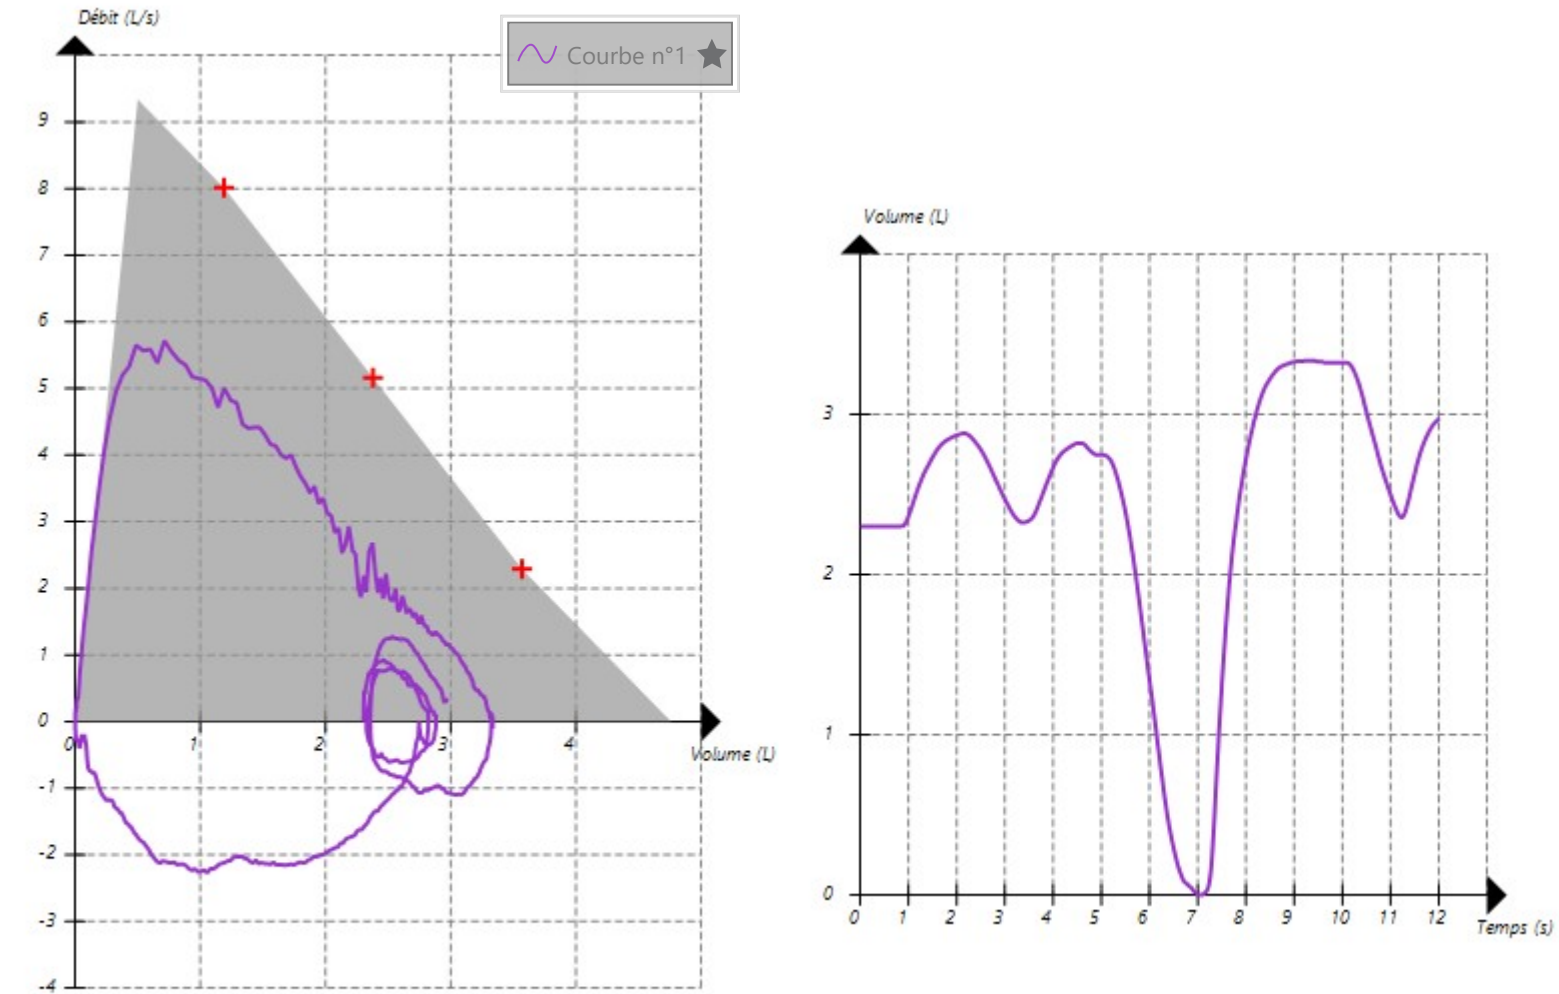

| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,34 L                  | 4,76 L   | 70,17 %   |
| VEMS               | 3,06 L                  | 3,98 L   | 76,88 %   |
| DEP                | 5,78 L/s                | 9,34 L/s | 61,88 %   |
| VEMS/CVF           | 91,62 %                 | 80,94 %  | 113,19 %  |
| Durée d'expiration | 2,30 s                  | -        |           |
| DEMM               | 3,56 L/s                | 4,58 L/s | 77,73 %   |
| DEMM/CVF           | 1,07 s-1                | 0,96 s-1 | 111,46 %  |
| DE75               | 5,40 L/s                | 8,01 L/s | 67,42 %   |
| DE50               | 4,02 L/s                | 5,16 L/s | 77,91 %   |
| DE25               | 2,15 L/s                | 2,29 L/s | 93,89 %   |