



Nom TRAORE	Adresse
Prénom N'VAFING	Exposition
Né le 06/03/1980	Profession ASSISTANT MECANIQUE
Age 44 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 132	Fumeur Non fumeur
Taille 178 cm	Prescripteur:
Poids 74 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,7 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 42 %

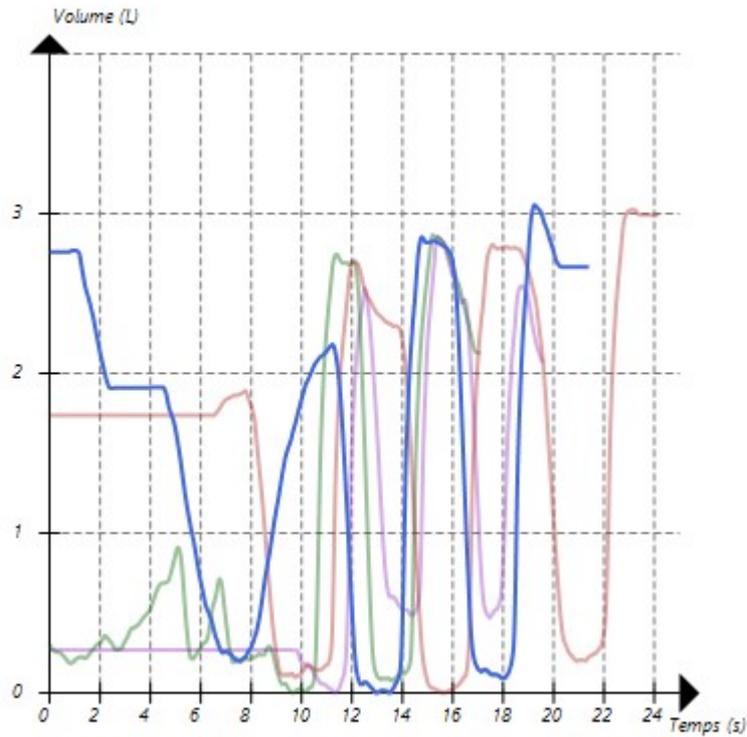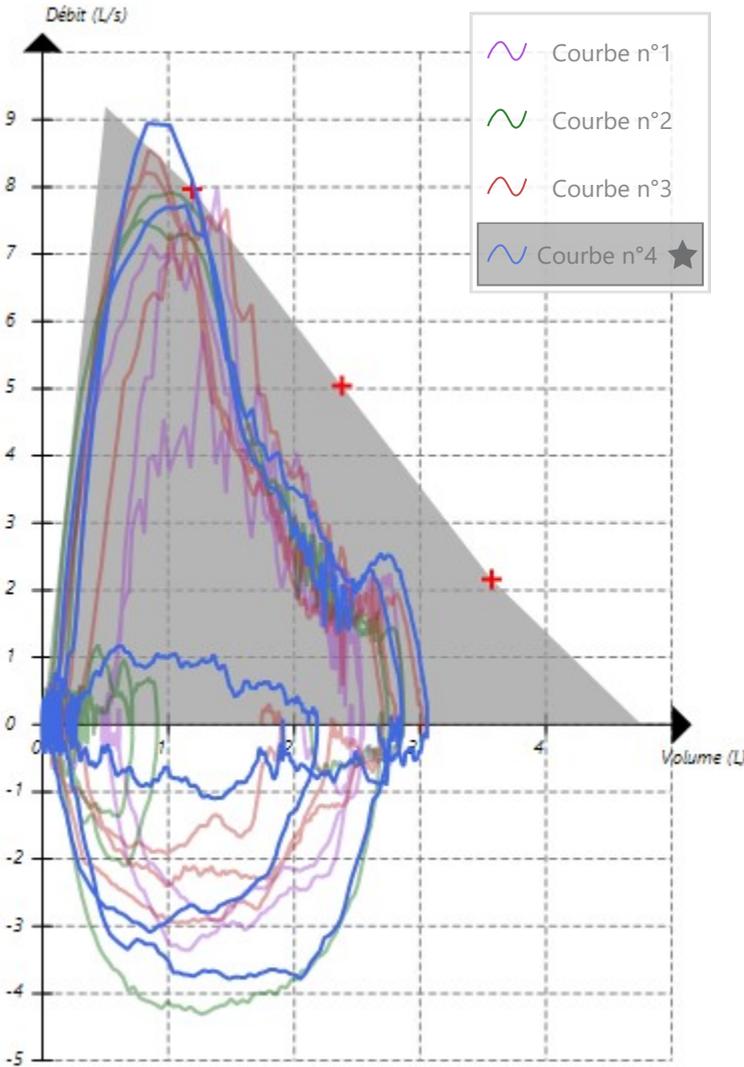

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,37 L	2,73 L	2,70 L	2,96 L	4,76 L	62,18 %
VEMS	2,37 L	2,73 L	2,70 L	2,96 L	3,89 L	76,09 %
DEP	8,60 L/s	8,00 L/s	8,75 L/s	9,17 L/s	9,20 L/s	99,67 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	79,33 %	126,06 %
Durée d'expiration	1,02 s	1,04 s	1,07 s	1,15 s	-	
DEMM	4,52 L/s	4,63 L/s	4,39 L/s	4,84 L/s	4,27 L/s	113,35 %
DEMM/CVF	1,91 s-1	1,70 s-1	1,63 s-1	1,64 s-1	0,90 s-1	182,22 %
DE75	7,53 L/s	7,78 L/s	7,89 L/s	9,01 L/s	7,97 L/s	113,05 %
DE50	3,74 L/s	5,25 L/s	4,26 L/s	4,72 L/s	5,04 L/s	93,65 %
DE25	2,69 L/s	2,46 L/s	2,60 L/s	2,18 L/s	2,16 L/s	100,93 %