

Nom BANGOURA**Prénom** MBEMBA**Né le** 24/10/1989**Age** 35 Ans**Genre** Masculin**ID** 949**Taille** 71 cm**Poids** 66 kg**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal**Opérateur** admin admin**Adresse** 629646203**Exposition****Profession** OPERATEUR CAMION**Entreprise** GPC**Service****Fumeur** Fumeur**Groupe ethnique** Caucasiens**Prescripteur:****Smoking Pack Years** : 0**Fim medical**

51 rue Primat

+33 (0)4 72 34 89 89

+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,6 °C

Pression atmosphérique : 100,4 kPa

Humidité : 47 %

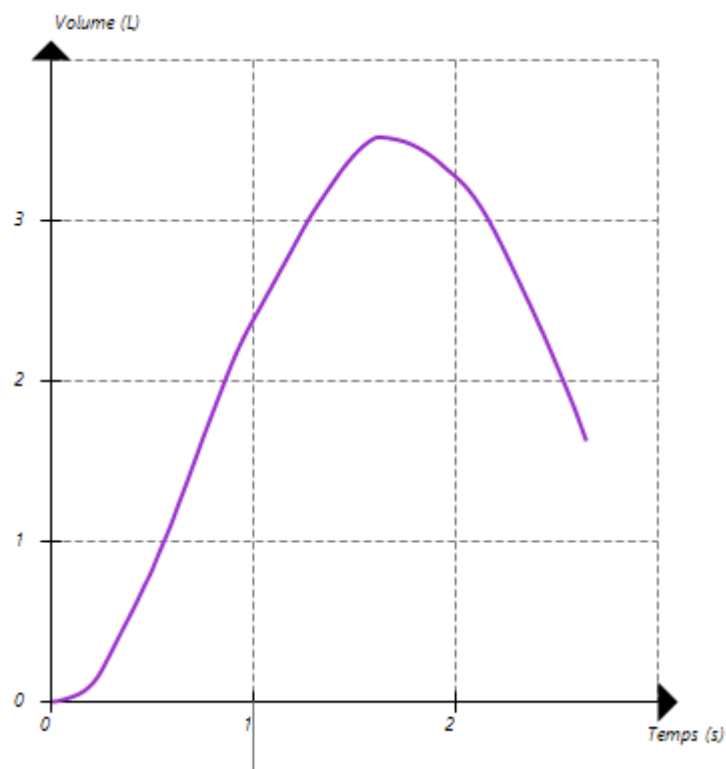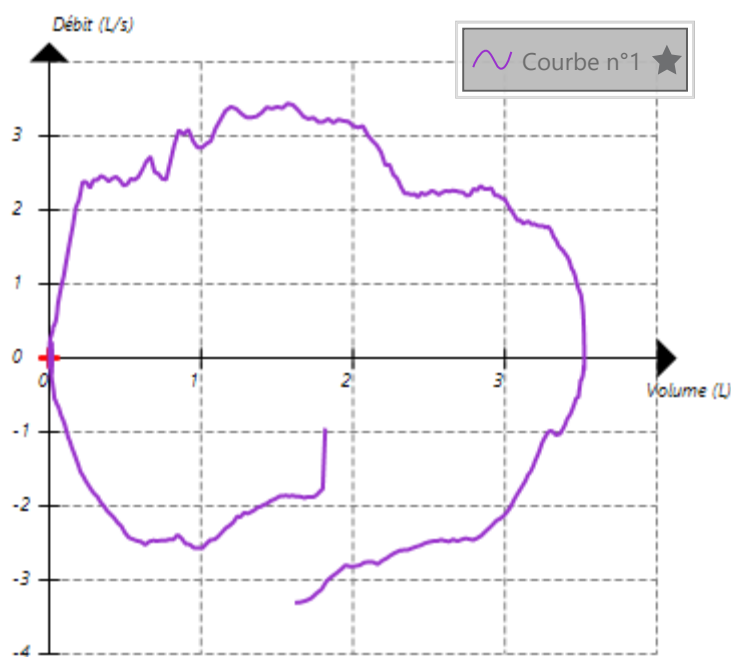

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,52 L	-1,17 L	-300,85 %
VEMS	3,00 L	-0,45 L	-666,67 %
DÉP	3,52 L/s	3,01 L/s	116,94 %
VEMS/CVF	85,23 %	80,94 %	105,30 %
Durée d'expiration	1,63 s	-	
DEMM	2,96 L/s	2,57 L/s	115,18 %
DEMM/CVF	0,84 s-1	-2,20 s-1	-38,18 %
DE75	2,99 L/s	2,39 L/s	125,10 %
DE50	3,18 L/s	1,26 L/s	252,38 %
DE25	2,25 L/s	-0,40 L/s	-562,50 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: