

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MOHAMED  
**Né le** 01/11/1988  
**Age** 35 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 201  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 68 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FLAGMAN  
**Entreprise** GPC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**MEDVIE**  
 CENTRE MEDICAL BEYLA  
 611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,8 °C

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Humidité : 46 %

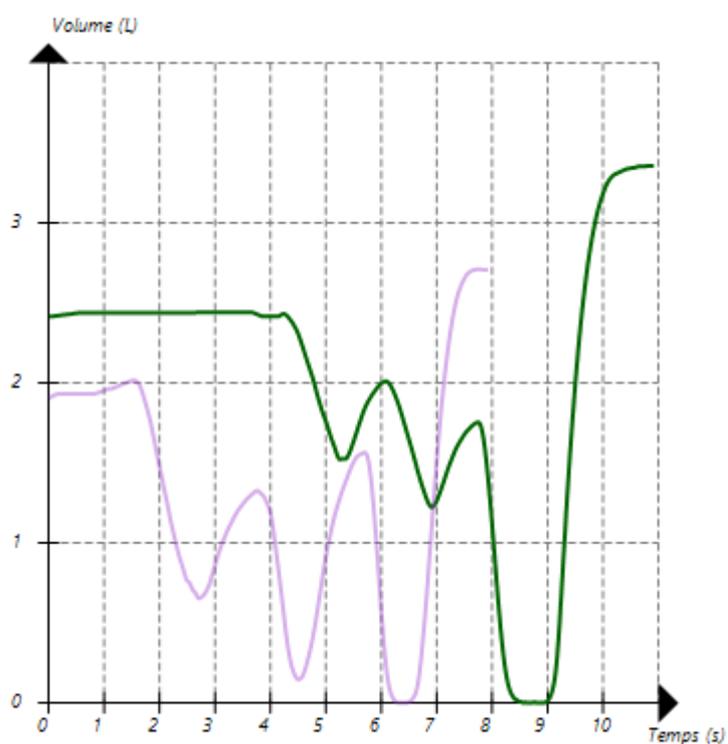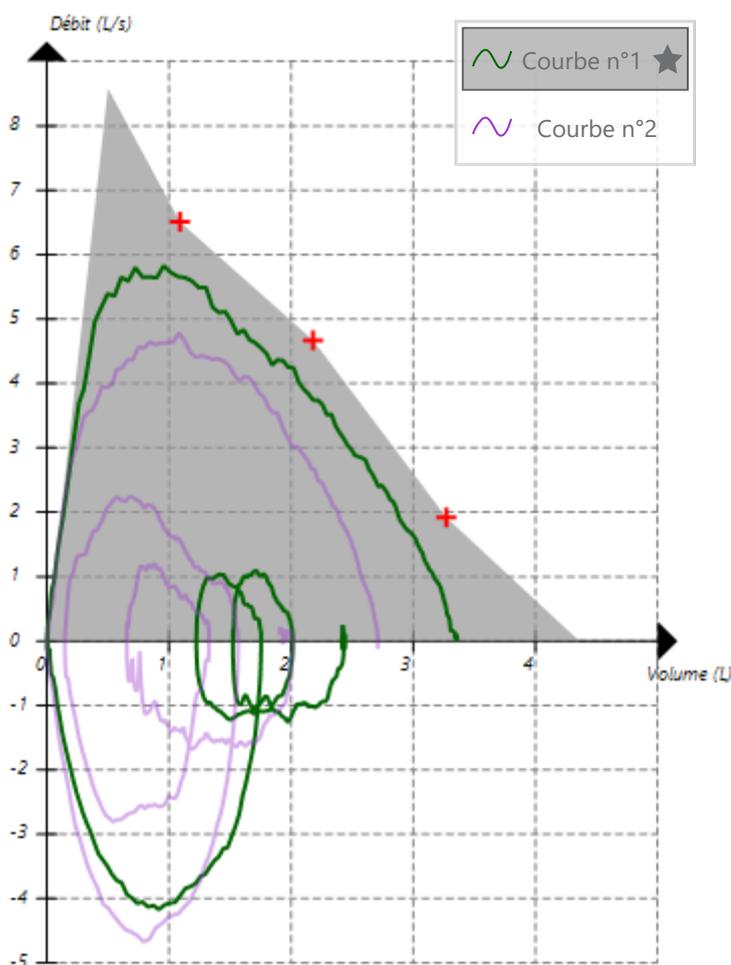

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,36 L	2,71 L	4,36 L	77,06 %
VEMS	3,28 L	2,71 L	3,64 L	90,11 %
DÉP	5,92 L/s	4,86 L/s	8,58 L/s	69,00 %
VEMS/CVF	97,62 %	100,00 %	83,02 %	117,59 %
Durée d'expiration	2,02 s	1,41 s	-	
DEMM	4,55 L/s	4,22 L/s	3,94 L/s	115,48 %
DEMM/CVF	1,35 s <sup>-1</sup>	1,56 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	150,00 %
DE75	5,74 L/s	4,35 L/s	6,51 L/s	88,17 %
DE50	4,66 L/s	4,41 L/s	4,67 L/s	99,79 %
DE25	2,87 L/s	2,95 L/s	1,92 L/s	149,48 %