


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nom YOMBOUNO                   | Adresse                           |
| Prénom FAYA MOISE              | Exposition                        |
| Né le 01/01/1983               | Profession MAÇON                  |
| Age 41 Ans                     | Entreprise GPC                    |
| Genre Masculin                 | Service                           |
| ID 297                         | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 160 cm                  | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 59 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur admin admin          |                                   |



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                     | Température ambiante : 28,8 °C     |
| Numéro de série : 232697                                     | Pression atmosphérique : 100,6 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 | Humidité : 55 %                    |

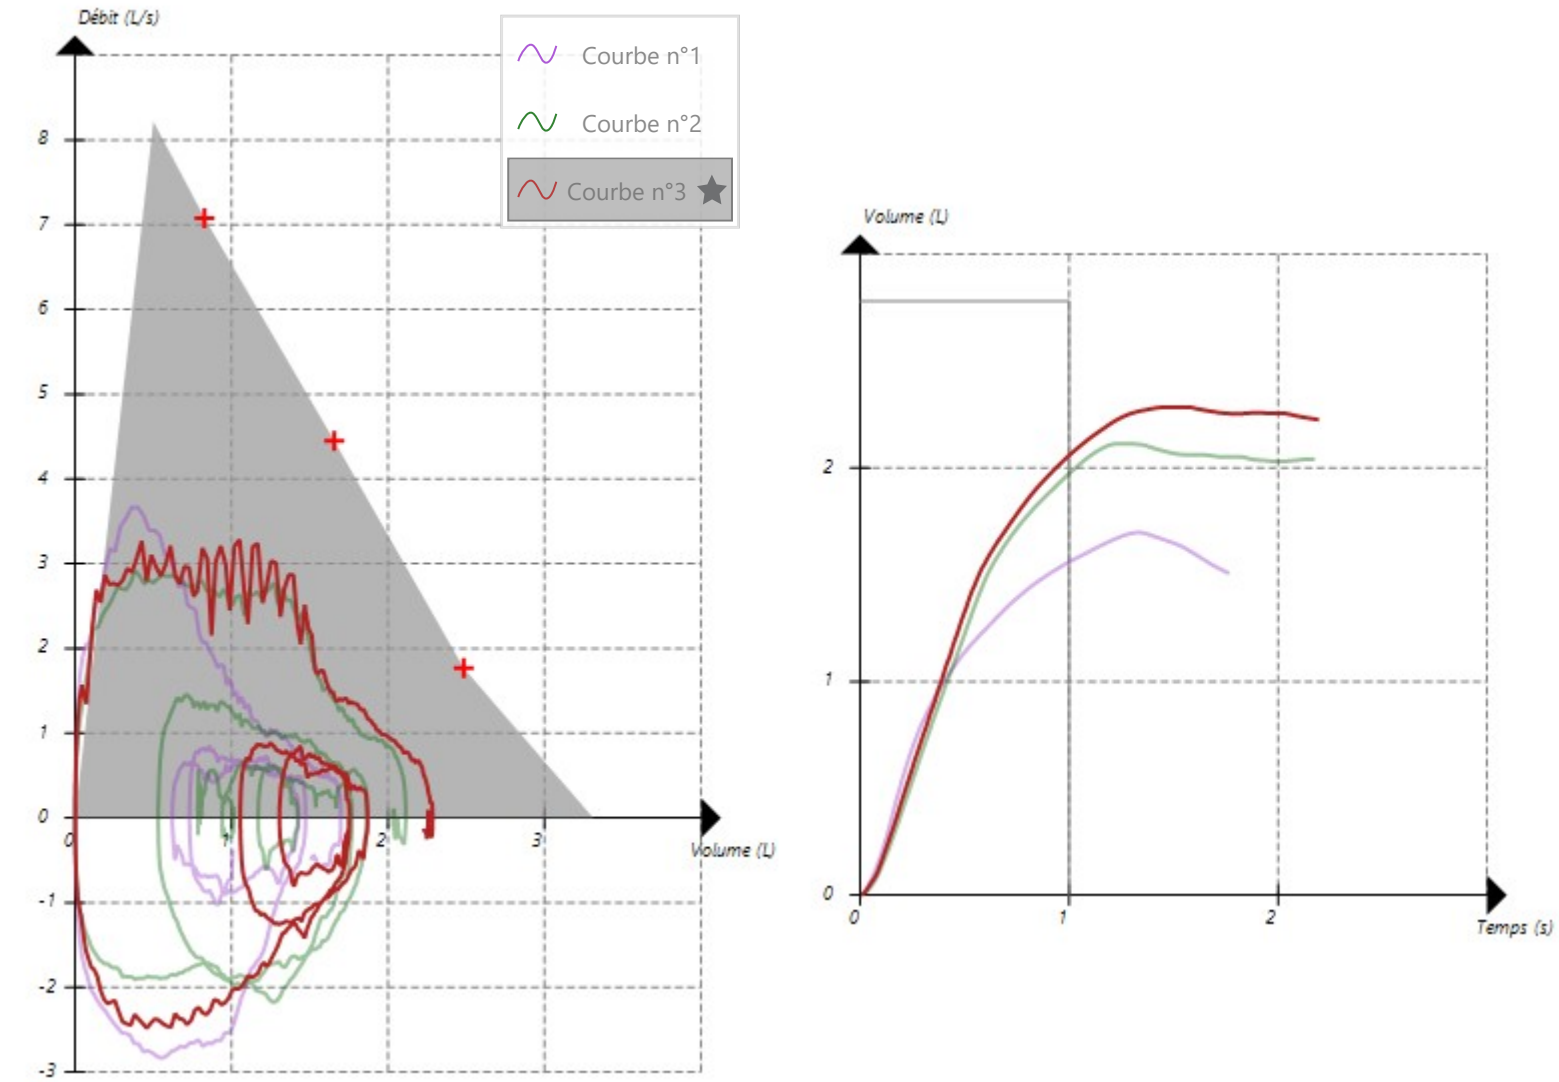

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 1,70 L     | 2,11 L     | 2,28 L               | 3,31 L   | 68,88 %   |
| VEMS               | 1,58 L     | 2,03 L     | 2,10 L               | 2,78 L   | 75,54 %   |
| DEP                | 3,72 L/s   | 2,96 L/s   | 3,42 L/s             | 8,22 L/s | 41,61 %   |
| VEMS/CVF           | 92,94 %    | 96,21 %    | 92,11 %              | 79,87 %  | 115,32 %  |
| Durée d'expiration | 1,33 s     | 1,24 s     | 1,49 s               | -        |           |
| DEMM               | 1,85 L/s   | 2,58 L/s   | 2,50 L/s             | 4,05 L/s | 61,73 %   |
| DEMM/CVF           | 1,09 s-1   | 1,22 s-1   | 1,10 s-1             | 1,07 s-1 | 102,80 %  |
| DE75               | 3,52 L/s   | 2,87 L/s   | 2,99 L/s             | 7,08 L/s | 42,23 %   |
| DE50               | 1,99 L/s   | 2,62 L/s   | 3,07 L/s             | 4,45 L/s | 68,99 %   |
| DE25               | 1,01 L/s   | 1,49 L/s   | 1,41 L/s             | 1,77 L/s | 79,66 %   |