



<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMOUDOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/04/1987	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 374	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %

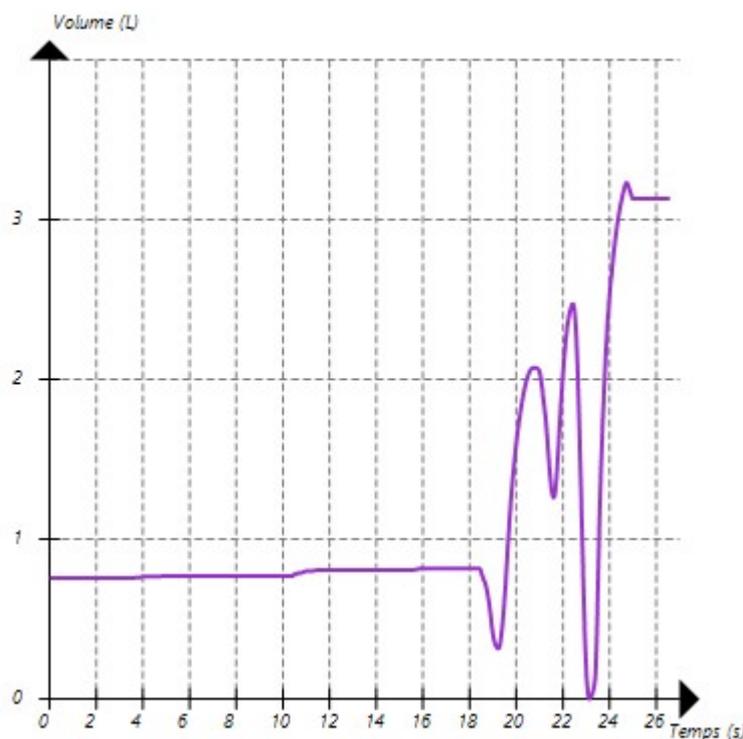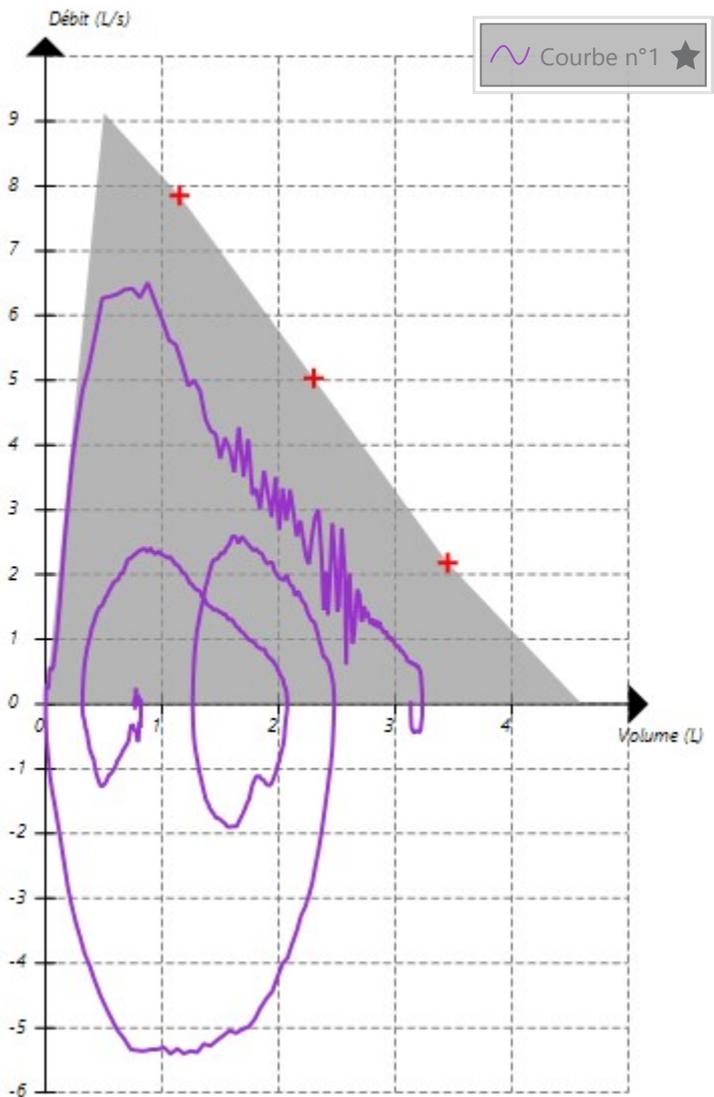

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,23 L	4,60 L	70,22 %
VEMS	3,03 L	3,83 L	79,11 %
DEP	6,59 L/s	9,13 L/s	72,18 %
VEMS/ CVF	93,81 %	80,59 %	116,40 %
Durée d'expiration	1,59 s	-	
DEMM	3,74 L/s	4,45 L/s	84,04 %
DEMM/ CVF	1,16 s-1	0,97 s-1	119,59 %
DE75	6,17 L/s	7,85 L/s	78,60 %
DE50	3,32 L/s	5,03 L/s	66,00 %
DE25	1,38 L/s	2,18 L/s	63,30 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: