

<b>Nom</b> MANE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CHEIKCK AHMED TIDIANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/09/1980	<b>Profession</b> CHAUFFEUR VL
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 339	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %

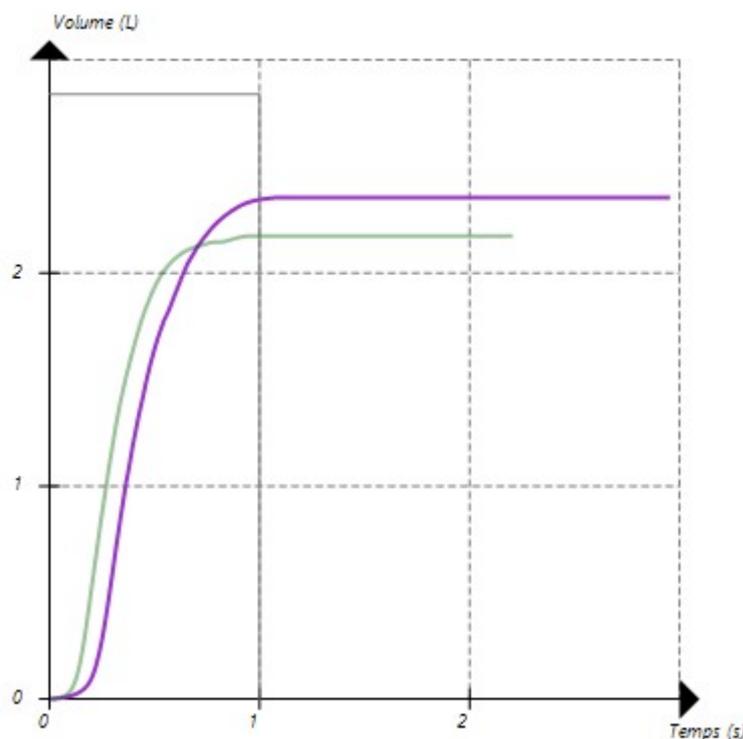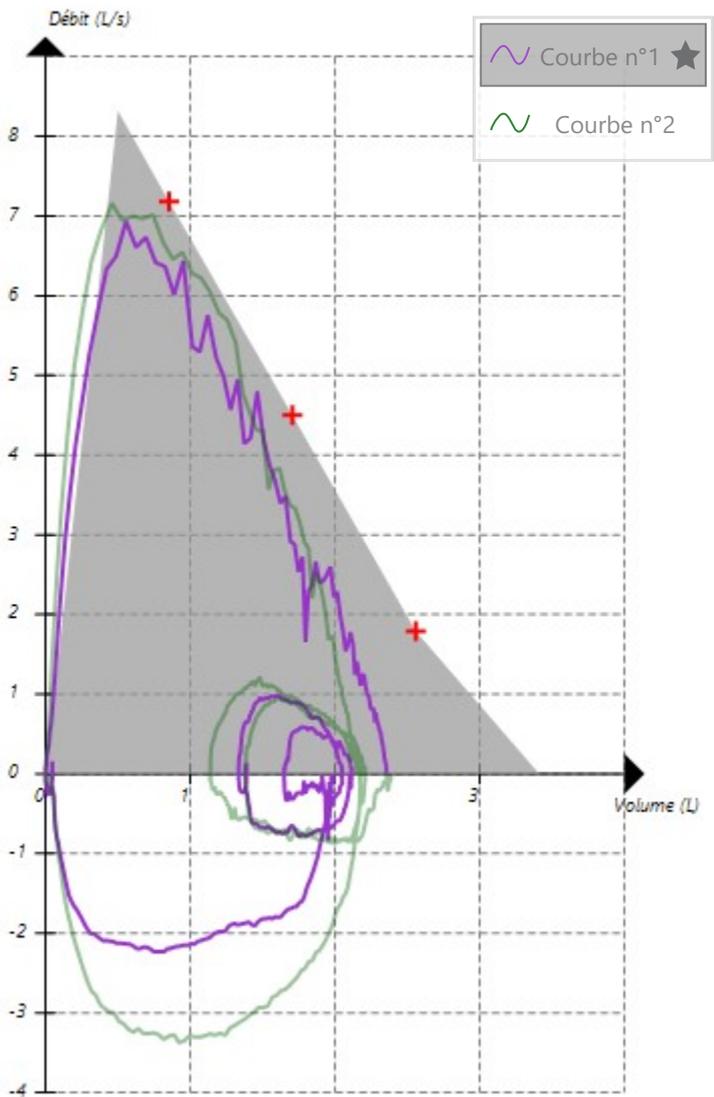

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,36 L	2,17 L	3,41 L	69,21 %
VEMS	2,36 L	2,17 L	2,84 L	83,10 %
DEP	7,10 L/s	7,25 L/s	8,32 L/s	85,34 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	79,51 %	125,77 %
Durée d'expiration	1,13 s	0,96 s	-	
DEMM	4,87 L/s	5,69 L/s	4,02 L/s	121,14 %
DEMM/CVF	2,06 s-1	2,62 s-1	1,03 s-1	200,00 %
DE75	6,71 L/s	7,08 L/s	7,18 L/s	93,45 %
DE50	5,07 L/s	6,24 L/s	4,50 L/s	112,67 %
DE25	3,12 L/s	3,62 L/s	1,79 L/s	174,30 %