

**Nom TRAORE**  
**Prénom BOUBACAR**  
**Né le** 16/12/1973  
**Age** 51 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 476  
**Taille** 168 cm  
**Poids** 85 kg  
**Valeurs prédictes** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** OPERATEUR  
**Entreprise** GPC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**

**FIM**  
**Medical**  
**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,8 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 103,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 57 %

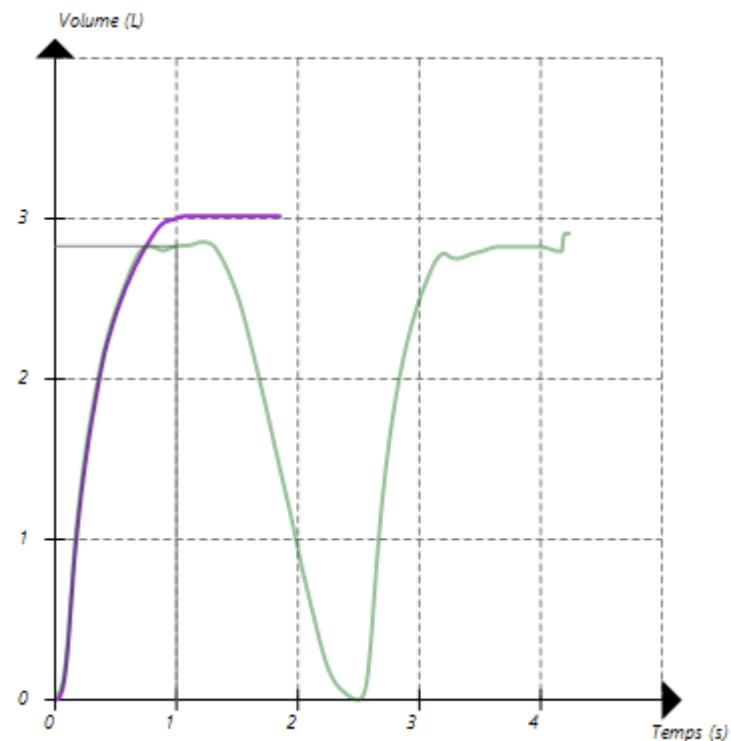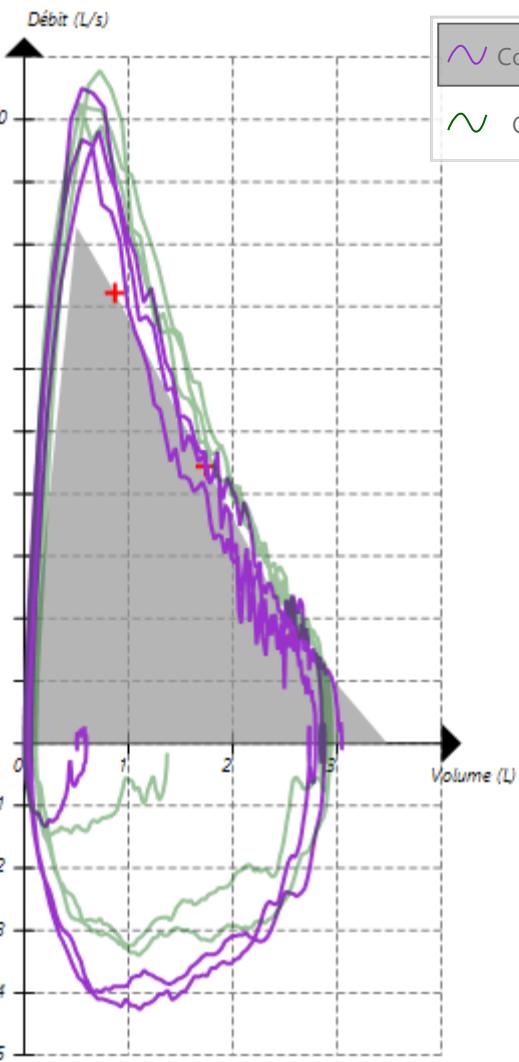

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	2,80 L	3,48 L	86,78 %
VEMS	3,02 L	2,80 L	2,83 L	106,71 %
DEP	10,69 L/s	10,94 L/s	8,29 L/s	128,95 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	78,08 %	128,07 %
Durée d'expiration	1,07 s	0,77 s	-	
DEMM	5,08 L/s	5,62 L/s	3,77 L/s	134,75 %
DEMM/CVF	1,68 s <sup>-1</sup>	2,01 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	178,72 %
DE75	9,82 L/s	10,17 L/s	7,22 L/s	136,01 %
DE50	5,13 L/s	5,70 L/s	4,44 L/s	115,54 %
DE25	2,75 L/s	2,94 L/s	1,71 L/s	160,82 %